



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 - 7 SEP 2020
S. Þ. Þ.
 Fl. Byggingarfulltrúi

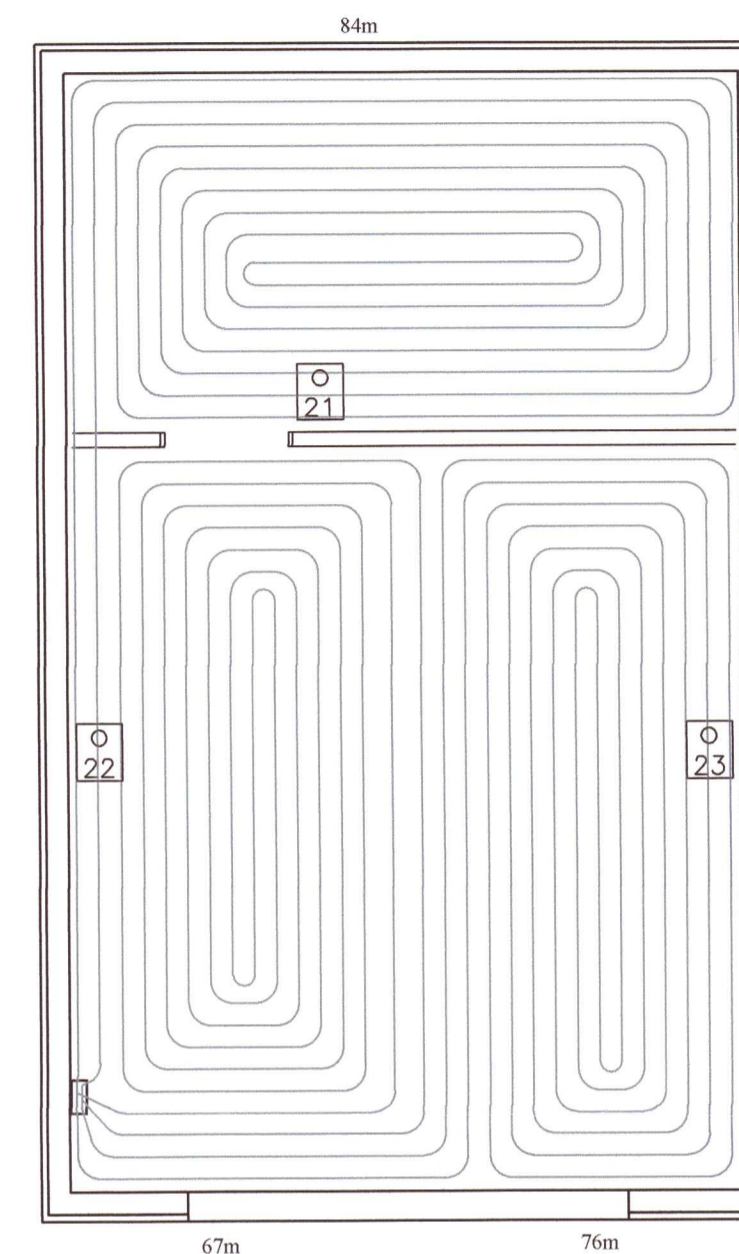


Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör $\varnothing 16$ mm, c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við útveggi. c100 mm
 og c200 i miðju herbergi.
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan jámagrind

Gólfgeisli: _____

Ídráttarrör $\varnothing 40$ mm lagt undir jámagrind frá herbergi og að deiligrind. 

$\varnothing 40$ mm ídráttarrör: - - - - -


Hitanemi i herbergi: 

Ofnaskrá

T_{inn} = 33°C, T_{ut} = 25°C,

Ofn	W	Hæð mm	Le. mm	Br. mm	Gerð viðmið	Stútar	Lokar Engin
04	(50)	(1340)	(500)		Handklæðaofn	(EF)	Stíllanlegt i lagnagrind
10	(50)	(1340)	(500)		Handklæðaofn	(EF)	Stíllanlegt i lagnagrind

1) Stútar ofna séðir innanfrá
 Handklæðaofn stíltur á krönum i lagnagrind.

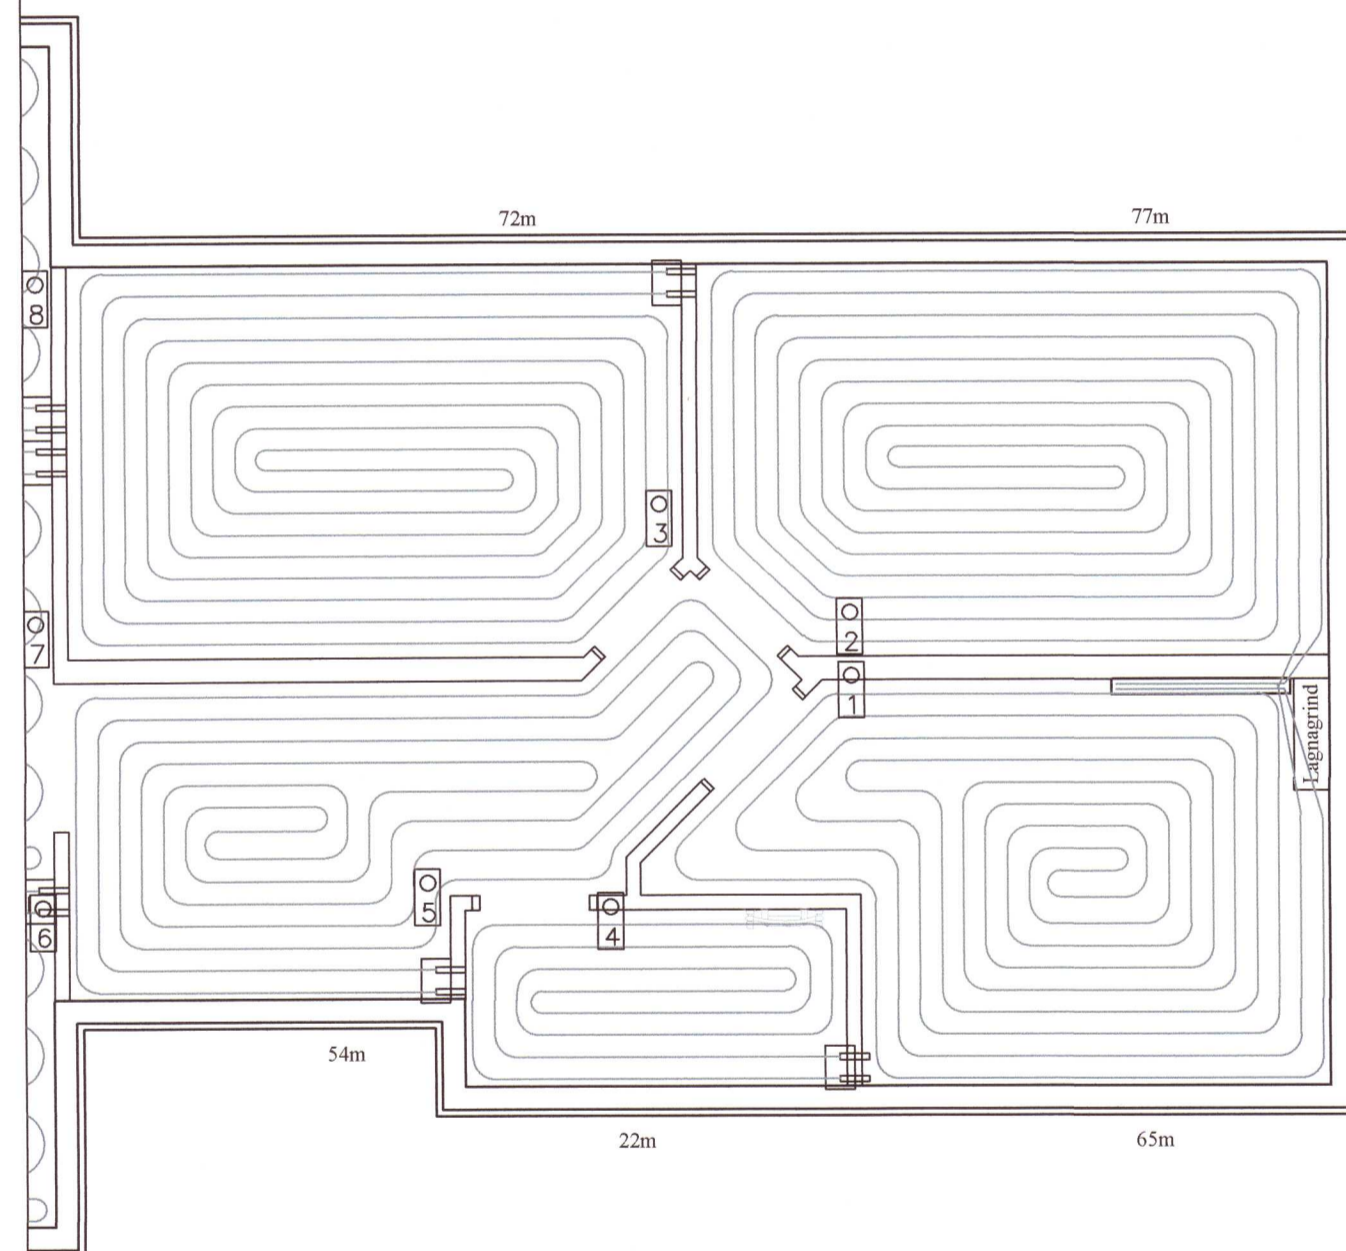

Grunnmynd hitalagna
 MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING

 HJARDARHOLTÍ 11
 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 41 80
 HÖNNUN NETFANG: kjarfangardurs@gmail.com
 20201976
 TEIKNISTOFAN ÖRK A-140+40-2005 25.05.2020

Álfholt 3 Gnúpverjahrepp
 Grunnmynd hitalagna
 Skýringar Kvarði 1:50

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	10.07.2020	2020-12
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-700	TEIKNING NÚMER:
Álfholt 3 Gnúpverjahrepp Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>		322