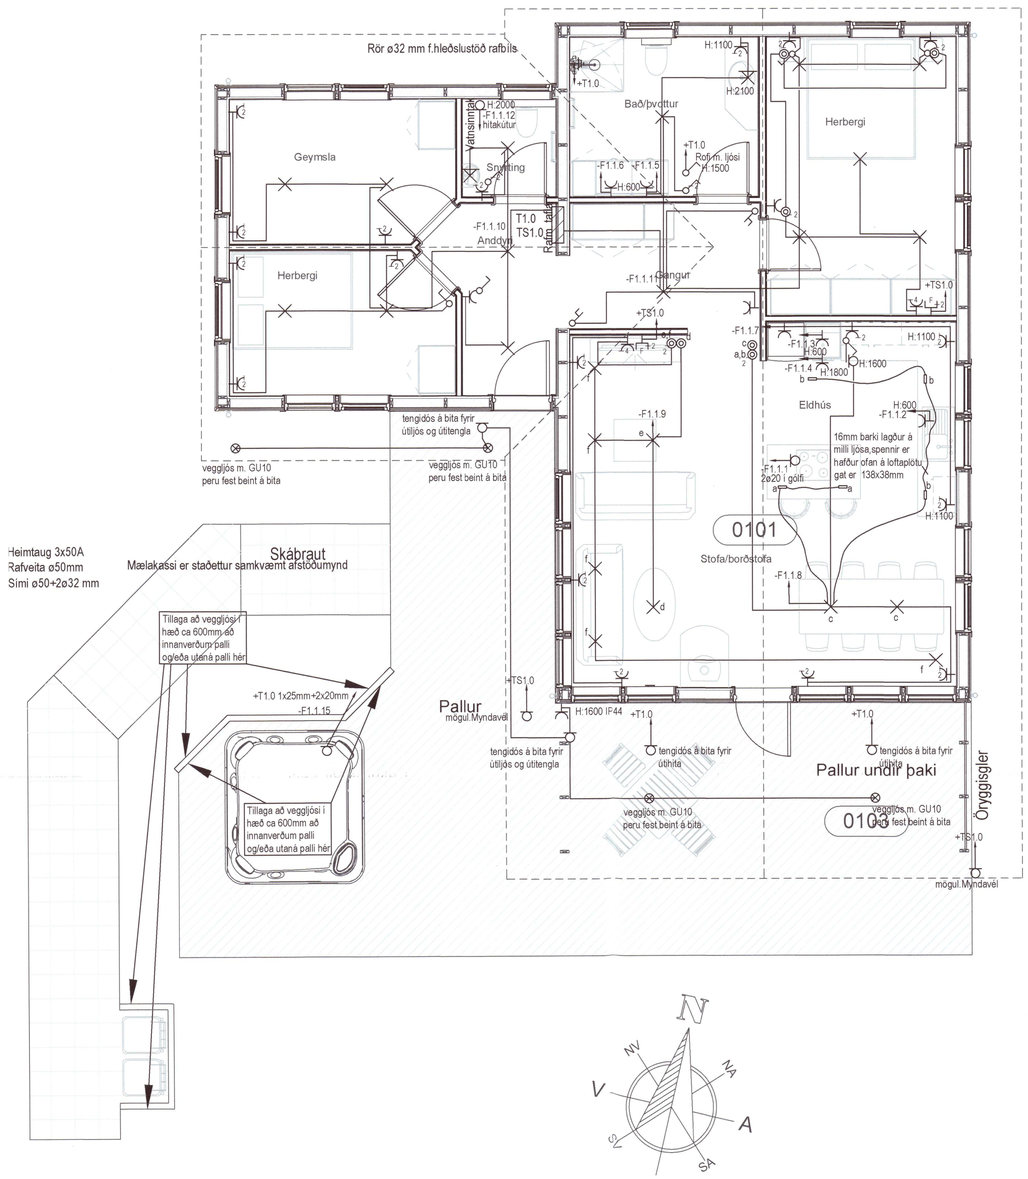

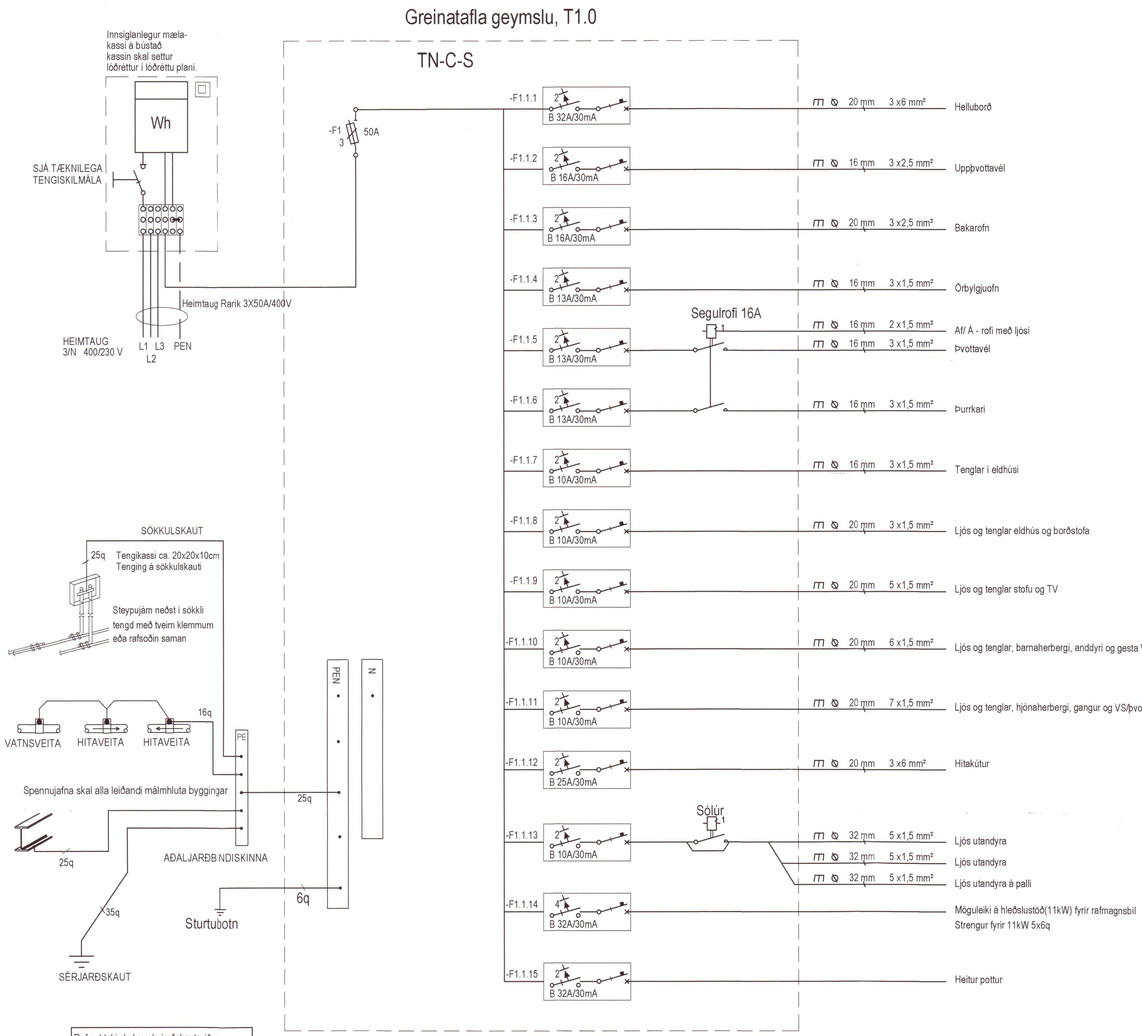

Rafverktaki skal mæla jarðskautsviðnam samkvæmt reglugerð 251, ganga skal frá sérjarðskauti samkvæmt reglugerð!
ATH! Hringrásarviðnám er ekki það sama og jarðskautsviðnám!
ATH! sökkulskaut er ekki jarðskaut heldur hluti af spennujöfnun málmhluta hússins og skal tengja það inn á aðaljarðbindiskinnu hússins.

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm
M 1:50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
15. júlí 2020
Dagsetning aðaluppdrátta: 25.05.2020
Hönnuður: Svanbjörn Einarsson kt.180265-3339
Hönnunarstjóri: Guðlaugur I. Mariasson, kt.160970-4729

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ TEIKN. YFIRF.
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

20201381

TESLA ehf
Raflagna- og lýsingarhönnun
Svanbjörn Einarsson, kt.180265-3339
698-2624, svanbjorn@teslaehf.is

Íbúðarhús, landnr.224358
Þingás B3 Efri-Gróf, staðgr.8722-6-00013060
803 Selfoss

Rafkerfi

Almennar raflagnir, grunnmynd
Einlínumynd, aðaltafla T1.0

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	SVE
20200428.1	A1	TEIKNAÐ:	HMH
01_40_01		YFIRFARIÐ:	SVE
DAGS.	MÆLIKVARÐI		ÚTGÁFA
13.05.2020	1:50		A

T:\Verkefnamöppur\2020.04.28 Þingás B3 Efri-Gróf Sumarhús\4. Vinnugögn\Teikningar\01_40 Almennar raflagnir.dwg