

Almennt:


Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-53-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

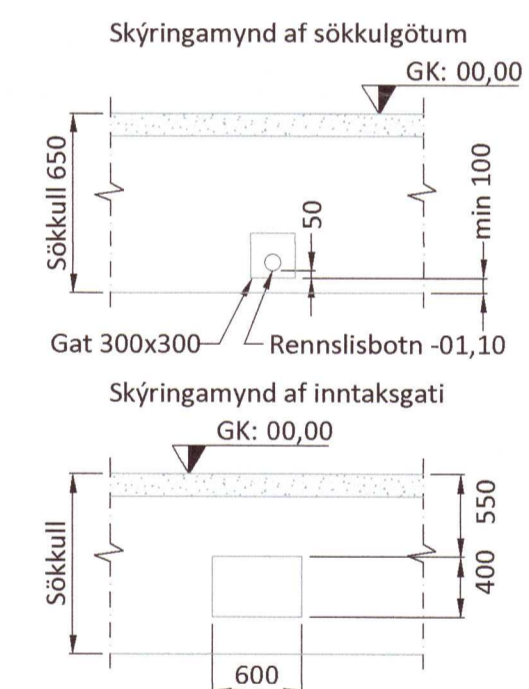

20211093

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Brekkuholt 8a-8d 806 Selfoss TEIKNUNUMÉR: 162

VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Lelfur Örn Lelfsson kt. 150982-4139 Samþykkt: BLADSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469 Samþykkt: DAGS: 24.03.21

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: 20-88 MKV: 150