



Almennt:


Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi,
þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-53-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

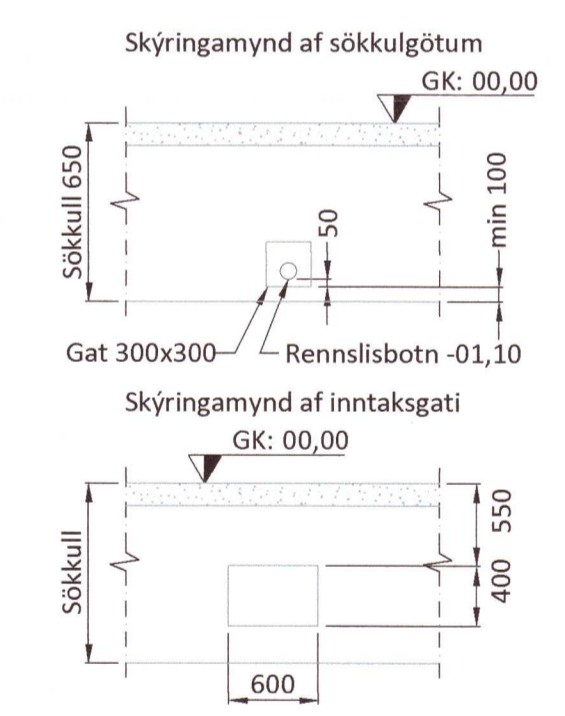

20211094

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Brekkuholt 8a-8d 806 Selfoss	TEKNIUNUMER: 163
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	UTGAFA: A1
Hönnuður: Lefur Örn Lefsson kt. 150982-4139	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	DAGS: 24.03.21
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	VERKNR: 20-88
Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKY: 1:50

