

**Almennt:**


Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi,  
 þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

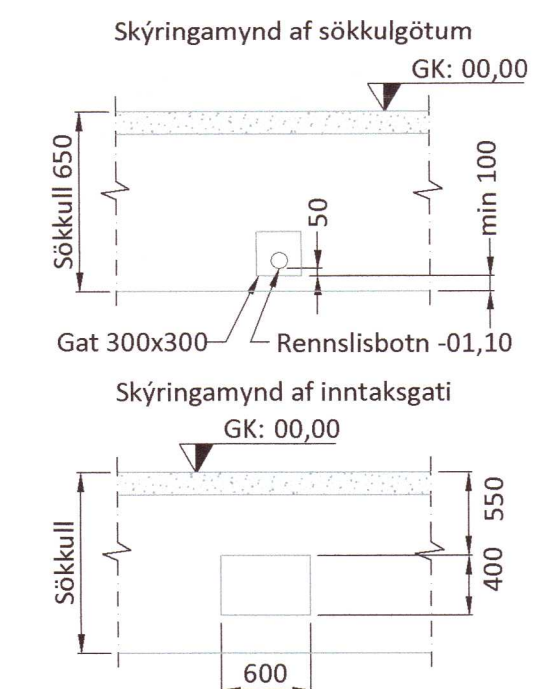

20211173

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samp:
VERKHEITI: Brekkuholt 10a-10c 806 Selfoss	TEKNIÚMÉR: 163	
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	BLADSTÆRD: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	DAGS: 24.03.21
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 20-89 MKV: 1:50