

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 12 MAY 2021
Bent Larsen
 Byggingarfulltrúi

Almennt:


Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi,
 þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

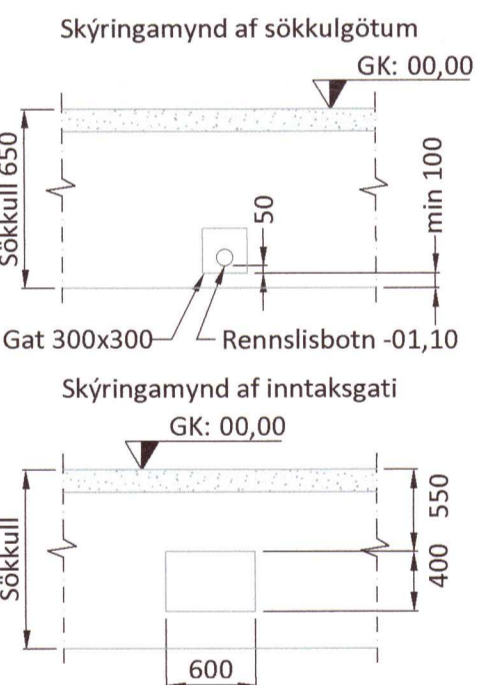

20211189

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samþ:

VERKHEITI: Brekkuholt 4a-4d 806 Selfoss	TEKNI-NÚMÉR: 162
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>Leifur Örn Leifsson</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
BLADSTÆRD: A-2	DAGS: 24.03.21
VERKNR: 20-87	MKV: 1:50