



TAFLA T-01, TN-C-S

STOFNSTRENGUR FRÁ GÖTUKASSA
3PEN 400/230 V

HÖFUÐVAR
3 -Q0.1
63/35 A

LEKASTRAUMSROFI
4 -Q0.2
63/0,03 A

N
PE

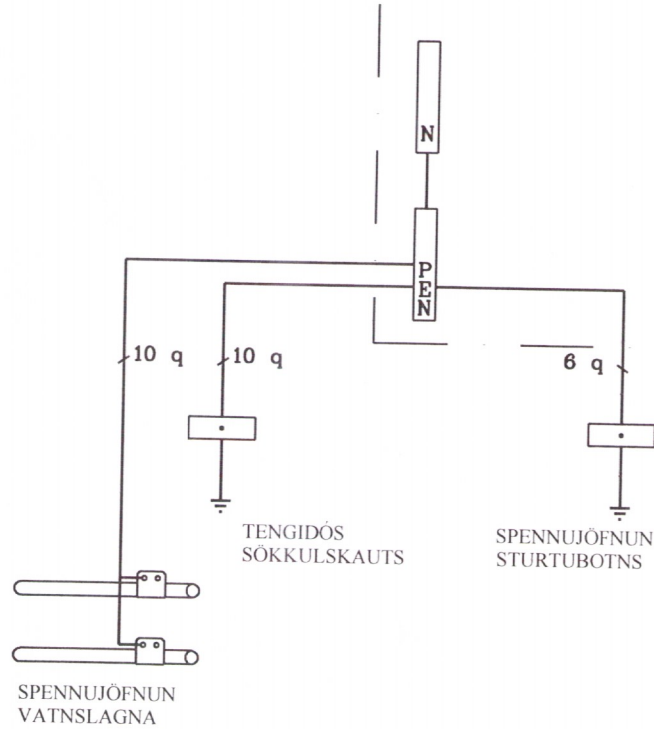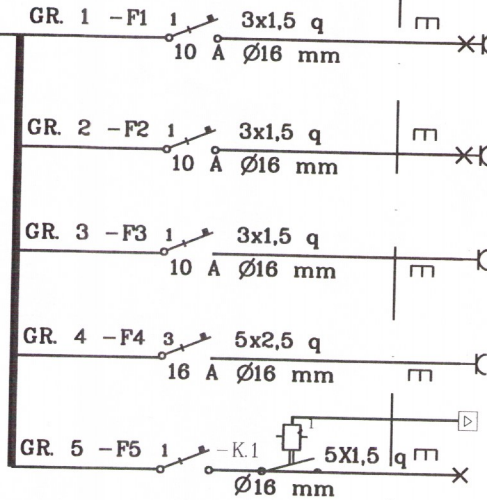

Þakhalli 1:3

10x16mm rör




Tafla T.1

GK=0,00

Heimtaug leggist í götukassa sem staðsettur er á milli húsa 2 og 3


Þ V E R S N I Ð

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 21. feb. 2019
David Sig
 Byggingarfulltrúi

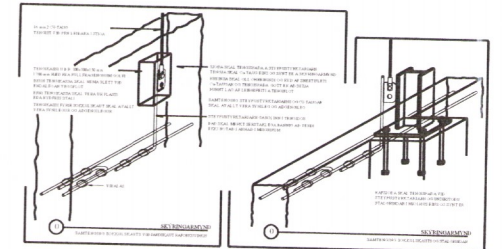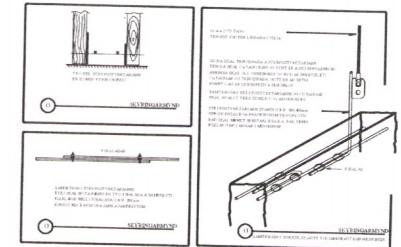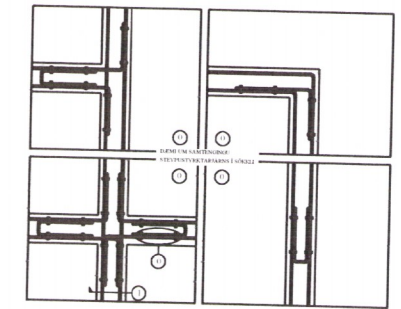

ATHYGD: SKYRINGAMYNDR AF SÖKKULSKAUTERU EKKI MÆLICARDA

SKYRINGAMYNDR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI MÆLICARDA

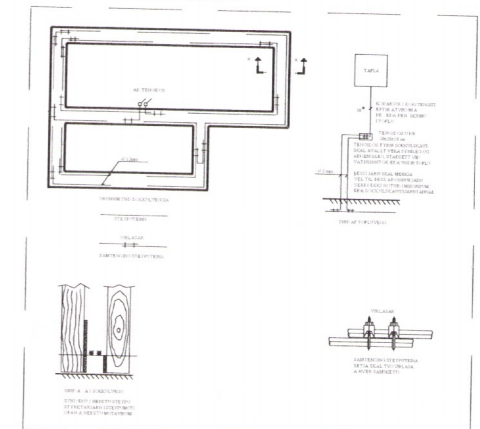

1386.19

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Ómar Þór Baldursson - Löggiltur raflagnahönnuður - Birkigrund 6, 800 Selfoss. | | Ómar Þór Baldursson Raflagnisönnraðingur Kl. 170864-4259 Sími: 482 2794 email:omar@raflagnir.is | | Heimaás, Eyvík, Grimsnes- og Grafningshreppi | |
| Teikn. nr. Lýsivisn á teikningu Samþykkt <i>Ómar Þór Baldursson</i> | | Br. Dags | | EINLÍNUMYND TÖFLU HÚS 1,2,3,4,5 OG SNIÐ | |
| Hannað ÓB | | Teiknað ÓB | | Dagsetning 07.11.2018 | |
| Blað nr. 2 AF 3 | | Mælikvarði 1:50 | | Teikn. nr. 07-18 | |