

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 c/c 250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 c/c 250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

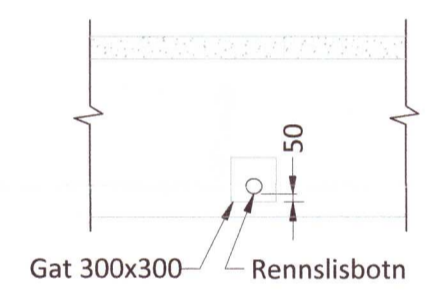

Skýringamynd af inntaksgati

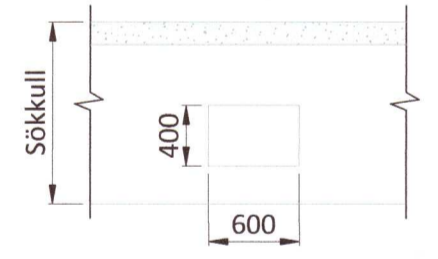

20220058

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Nr.	Breyting	Dags.	Samþ.
-----	----------	-------	-------

VERKHEITI:	Hlíðarhólsbraut 18 805 Selfoss	TEIKNINUMÉR:	162
------------	-----------------------------------	--------------	-----

VERKHLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA:	B1
------------	---------------------------------	---------	----

Teiknað:	börunn Sigbórsdóttir kt. 060874-3959	Blaðstærð:	A-2
----------	--------------------------------------	------------	-----

Hönnuður:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt:	21.12.21
-----------	-------------------------------------	-----------	----------

Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Svava Björk Jónsdóttir kt. 281278-2239	Samþykkt:	21.12.21
------------------------------	--	-----------	----------

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Flóðsson Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR:	21-219
		MKV:	1:50