

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 - 3 JAN 2020
Selma Stef
 Fl. Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %.
 NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MED PAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG
 ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM
 OG ERU MIÐUÐ VIÐ ÚTBRÚN SÖKKULS.
 SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER
 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VIÐ RENNSLISBOTN.


- K = HÆDARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BÄDKAR
- SB = STEYPIBÄD
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MED LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIDURFALL DN50 MED GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIDURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIDURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Skýringamynd af sökkulgötum

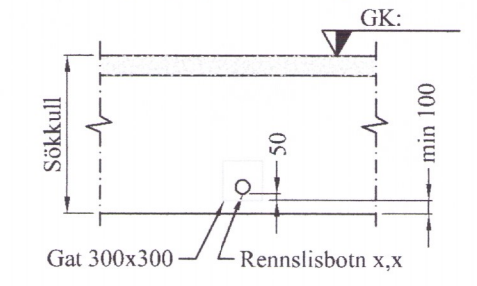

Skýringamynd af inntaksgati

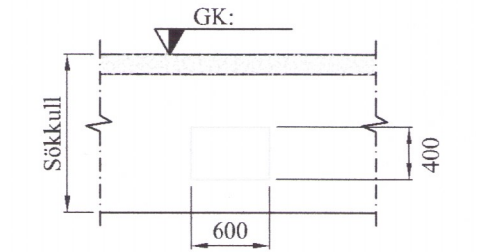

1002-20

- Siturlagnir (4x10m). Drenbotn minnst 50cm og dúkur yfir lögn og möl.
 - Kornastærð malar skal vera 16-32mm.

Öndunarör upp úr hverju röri

Br: Breyting	Dags:	Samb:
VERKHEITI: Hvönn 800 Selfoss	TEIKNUNUMER: 521	
VERKHÚTI: Lagnir - sökkull Frárennsli, regnvatn	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Sambýkt: <i>Bent Larsen</i>	BLASTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Sambýkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 26.09.19
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 19-34 MKV: 1-50