

**Alment:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.


**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**


Steypa: C25/30  
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

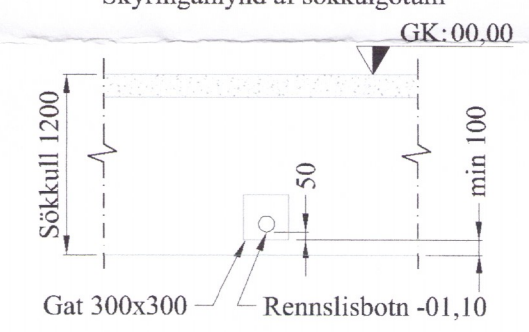

Skýringamynd af inntaksgati

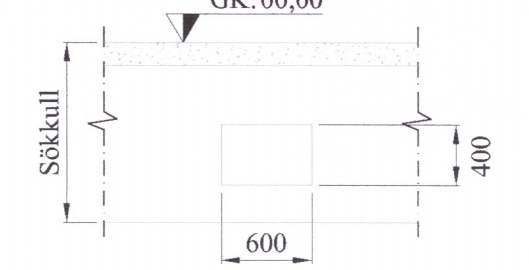

1005-20

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Br: Breyting   | Dags:   | Samþ:                      |
| VERKHEITI: Hvönn<br>800 Selfoss                          | TEKNI-NÚMÉR: 161  |                            |
| VERKHLUTI: Burðarvirki<br>Grunnmynd og snið sökkla       | ÚTGÁFA: A1  |                            |
| Hönnuður: Leifur Örn Leifsson 150982-4139                | Samþykkt: <i>Leifur Örn Leifsson</i>  | BLADSTÆRD: A-2             |
| Yfirfarið af hönnunarskjóla: Bent Larsen kt. 141177-3469 | Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>  | DAGS: 26.09.19             |
| <b>LARSEN</b><br>HÖNNUN OG RÁÐGJÖF                       | Bent Larsen Fróðason<br>Byggingaræðingur B.Sc<br>Sími 844-7699<br>tölvupóstur: bent@larsenhr.is | VERKNR: 19-34<br>MKV: 1:50 |