


20211372

**Skýringar:**

- Allar slaufur skulu vera 16mm pex (silverline) eða sambærleg efni fyrir gólfhita, vottuð fyrir íslenskan byggingarmarkað.
- Lagnir í hitaslaufum skulu festar við járnagrind að ofanverðu með plastbensli. Frá hverju rými (slaufu) skal leggja pípur í ídráttarrör stystu leið að lagnagrind. Sú lögn skal vera staðsett undir járnagrind.
- Áður en lagnir eru steypar inn skulu þær þrýstiprófaðar við 6 bör í 24 klst.
- Hitunargrind er lokað kerfi sbr. kerfismynd. Velja skal greind sem afkastar að lágmarki 20% umfram heildarafli slaufa skv. neðangriendir töflu.
- Heimilt er að gera minniháttar breytingar á kerfi.
- Frá lagnagrind og að sjálfri slaufu skal leggja framrás og bakrás ídráttarrör staðsett undir neðri brún járngrindar. Leggja skal stystu leið að lagnagrind.
- Tryggt skal að við útvegg sé ysta lögn ekki lengri en 200mm frá ystu brún sökkuls.

Nr.	Lengd	Afl (W)
1	75	940
2	25	320
3	55	690
4	85	1.070
5	55	690
6	20	300
7	25	320
8	60	750
9	90	1.125
10	65	820
Alls		9.535

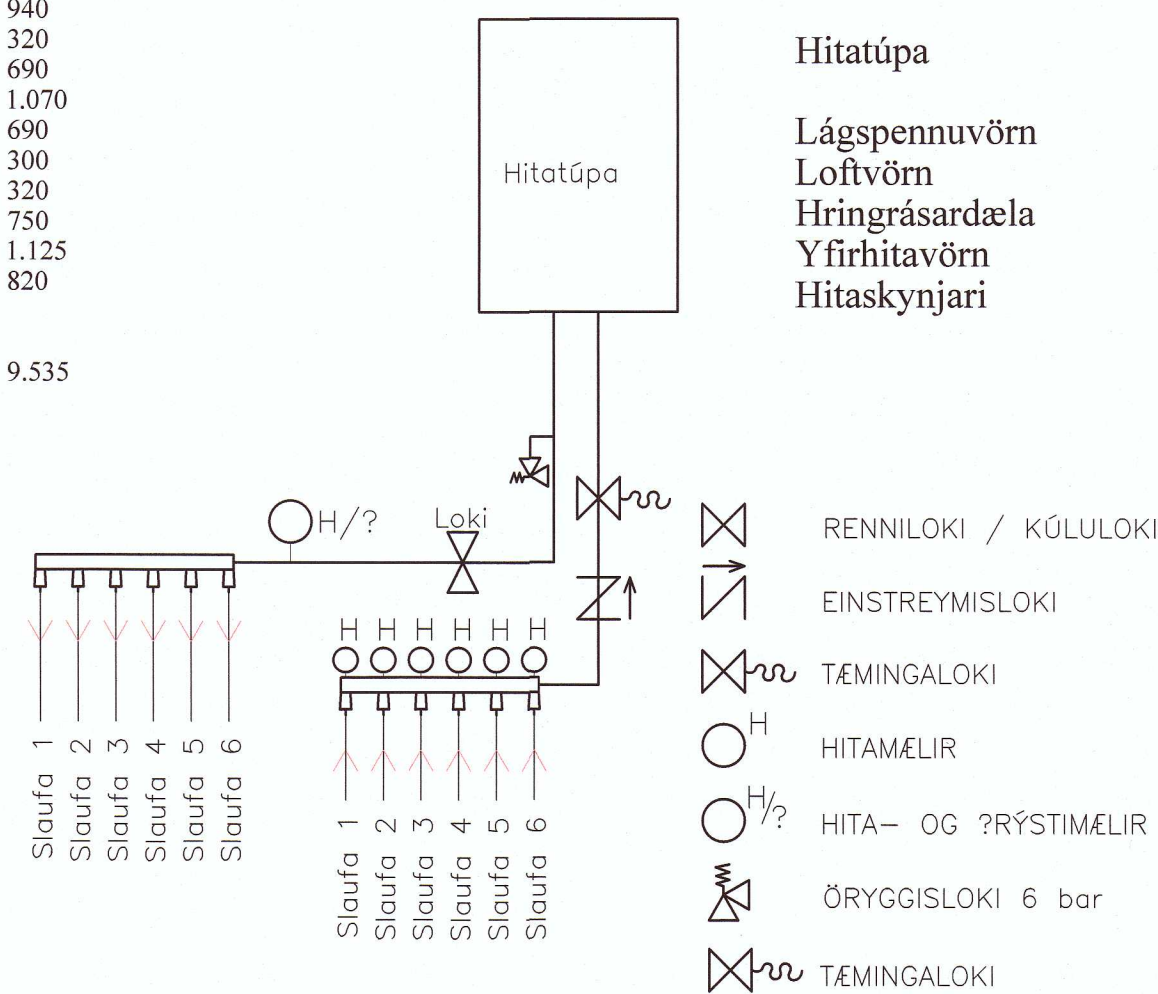

NR: DAGS. SKÝRING GERT

HÖNNUNARSTJÓRI

SAMÞYKKT

*Kristján*

Kristján Andrésson  
 Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK

**Sandamýri**  
**Biskupstungum**  
 TEIKNING

Lagnir  
 Hitalagnir, grunnmynd

KVARÐI

1:50

DAGS TEIKNAD TEIKNING NR.

26.3.2021 KA L-03

VERKNR. REIKNAD ÚTGÁFA

A