# Grunnmynd
1:100




# Útlit - gaflar
1:100




# Útlit - gaflar
1:100

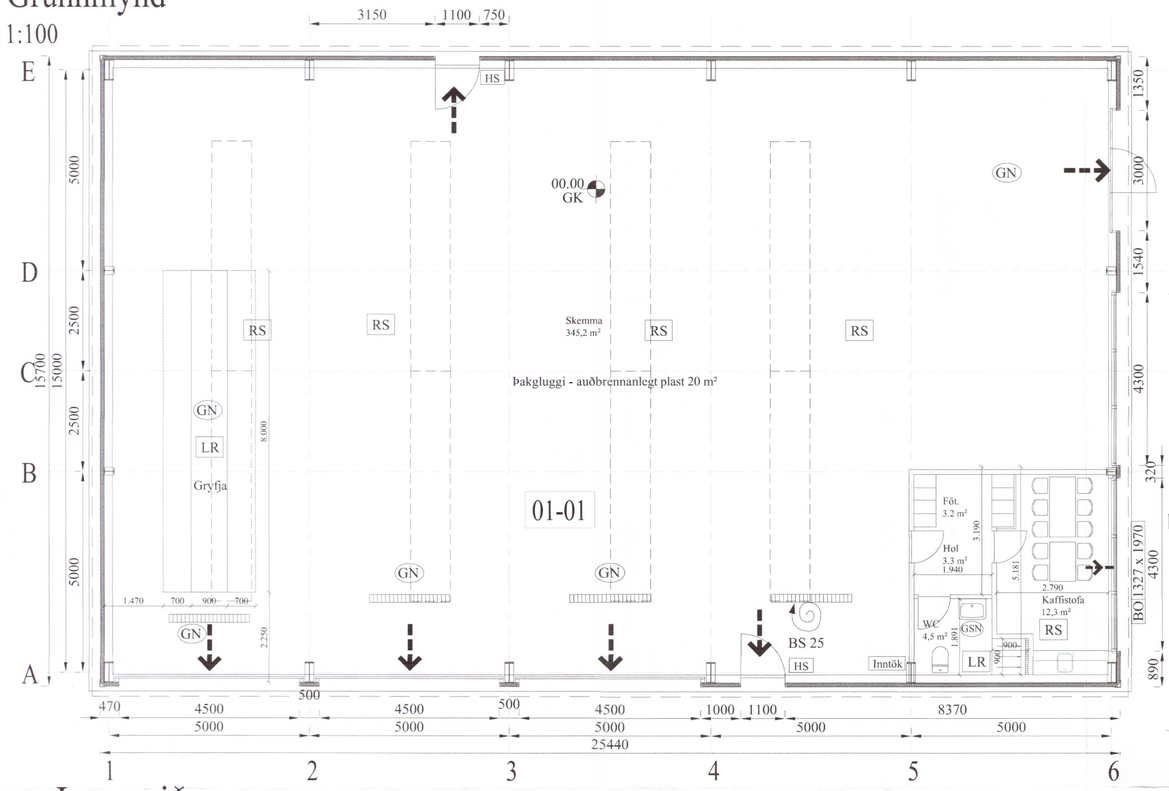


# Þversnið
1:100

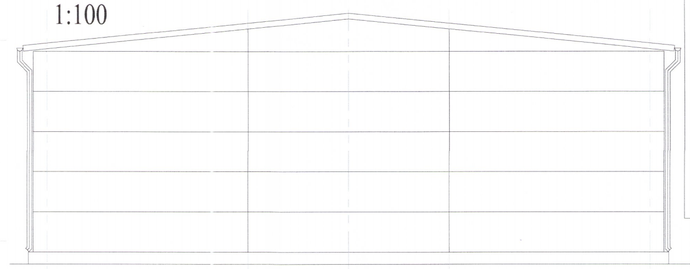


# Útlit - hliðar
1:100

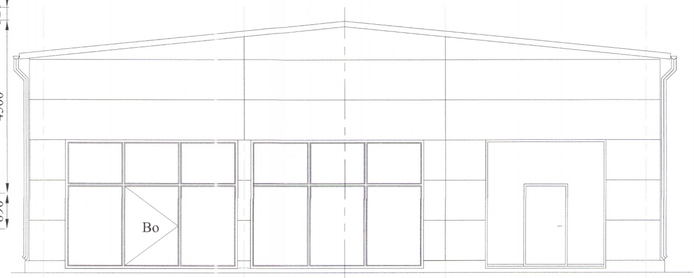


# Útlit - hliðar
1:100

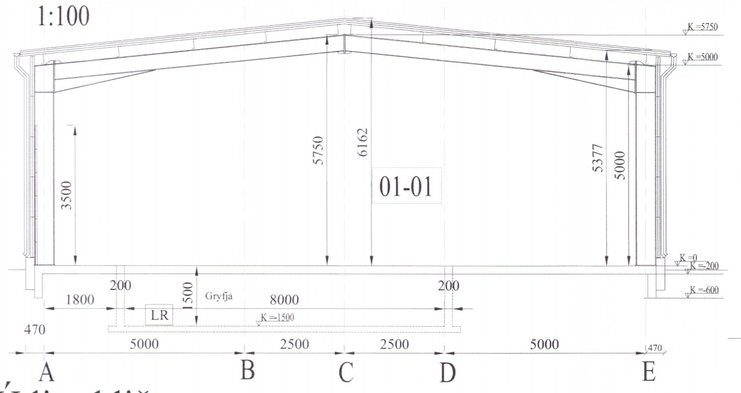


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
16. okt. 2019
Byggingarfulltrúi

## Almennar skýringar:

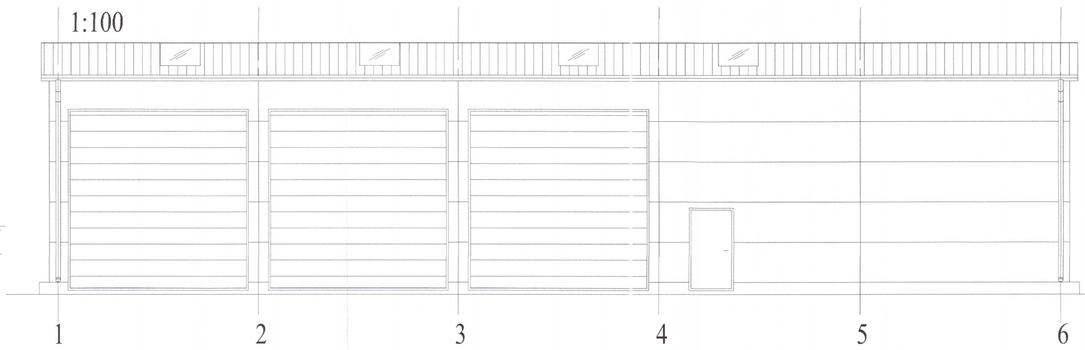Um er að ræða verkstæðishús

Efni og gerð:
Sökkull og gólfplata eru úr járnbentri steinsteypu. Burðargrind er úr stálrömmum. Stálklæddar samlokueiningar með einangrun milli stálplatna úr polyuretan eða steinull (yleiningar) koma á þak og festast í burðarása. Útveggir eru klæddir með samlokueiningum með málmklæðningu, með einangrun á milli.
Samlokueiningar á þak og veggi eru stálklæddar PIR einingar með vottaða Eurific-flokkun D eða Euroclass flokk B-s2.

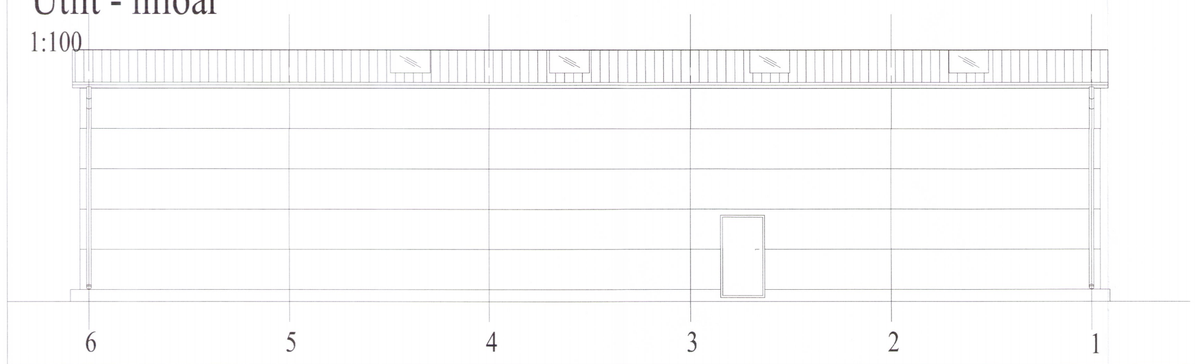Í húsinu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð.
Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins.
Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3.

Tengja þarf frárennsli við olíuskilju, amk. þar sem hætta er á að olía berist í frárennsli.

Allar útihurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd nema annað komi fram.

Annað:
Ekki gerð krafa um einangrunargildi.

- Útgangur
- Rýmingarleið
- RS Reykskynjari
- LR Loftræsting
- HS Handslökkvitæki
- GN Gólfniðurfall
- GSN Gegnumstreymisniðurfall
- BS Brunaslanga (25 m)
- XX.XX FG Gólfkvóti í m á frágengið gólf

Öll mál í mm nema annað er tekið fram

3927-19

| Br: | Hverju breytt: | Dags. | Kvittun: |
|---|---|---|---|
| A | Skýringat. breytt-Rs og Bs bætt á gr.m. | 22-10-19. | GHJ. |
| B | | | |
| | | | |
| | | | |

Svartibakki
Ásahreppi

Teikn nr: 100

Aðalteikningar
Stálgrindarskemma

Frumstærð: A2

Dags: 7-11-18 | Mkv: 1:100 | Hann: GÞS
Samþ: 020162-3099 | V.nr: 18 043 | Teikn: GHJ

VGS
Verkfræðistofa
Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf.
Austurvegi 42, 2.hæð,
800 Selfossi
S: 482 2805, F: 482 3818
Netfang: vgs@vgs.is