Sperruplan
1:50

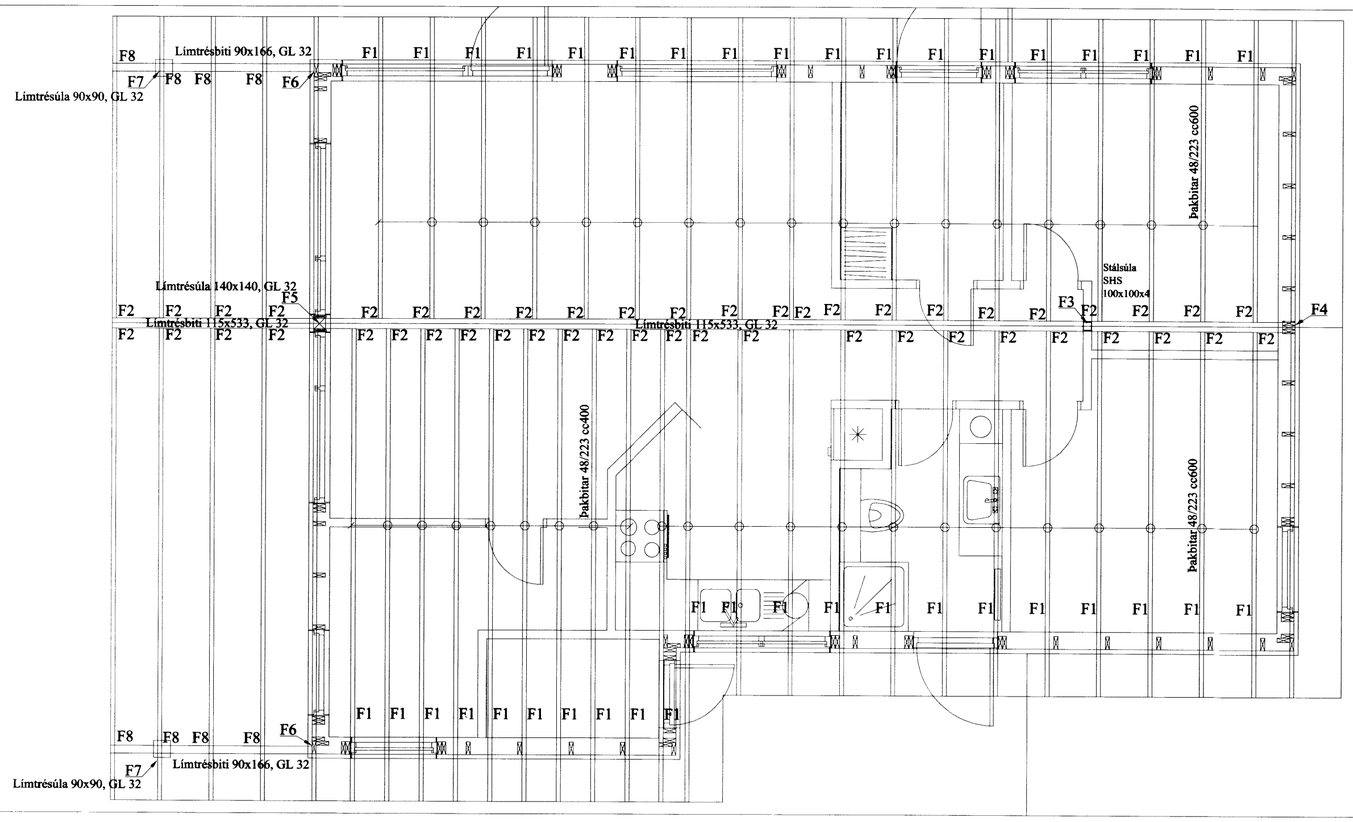

F3-Grunnmynd
1:10

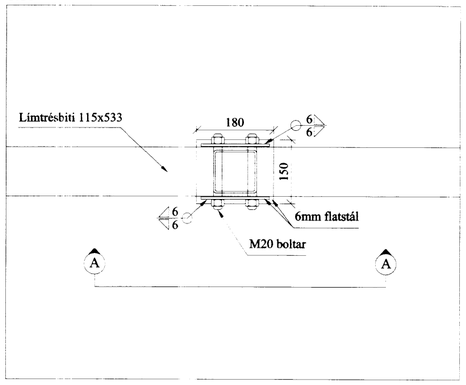

F3-Ásýnd A-A
1:10

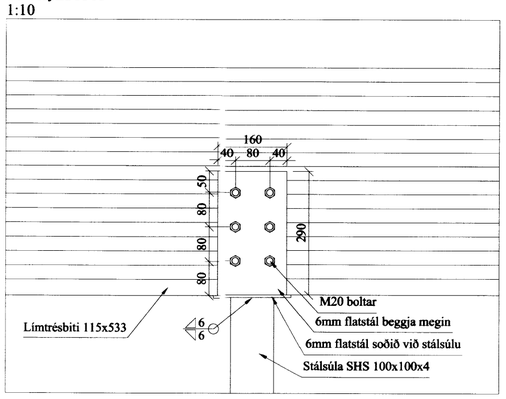

F5-Grunnmynd
1:10

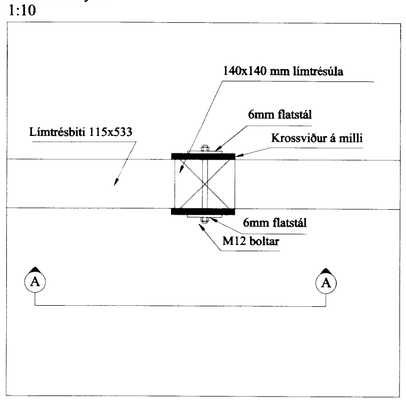

F5-Ásýnd A-A
1:10

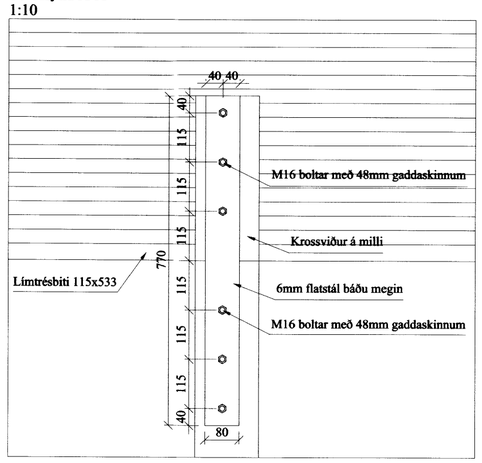

F4-Grunnmynd
1:10

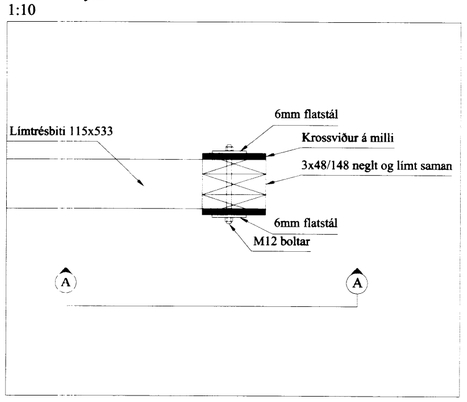

F4-Ásýnd A-A
1:10

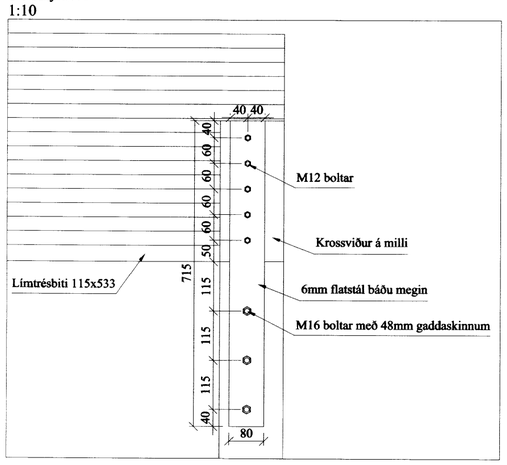

F7 og F8 - Ásýnd
1:10

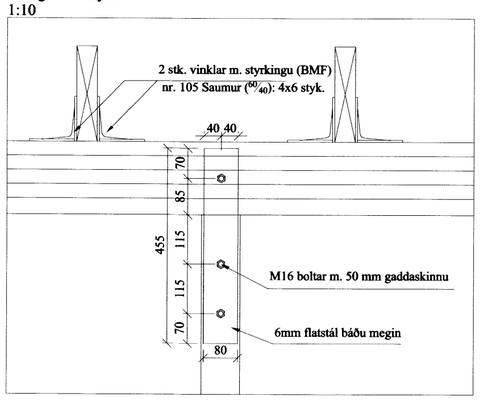

Sambykkt

Byggingarfulltrúinn á Selfossi

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.
Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 stk. Ø32 í hvert sperrubil. Lofta skal yfir límtrésbita.

Festingar:

F1
1 stk. þakásanker (BMF) nr. 290, negling 4x7 stk. ks. 40/4.

F2
1 stk. bitaskór (BMF) 48x136 nr. 320, negling 2x5 stk. ks. 40/4 í límtrésbita og 2x3 stk. í sperru.

F3-5, F7-8
Sjá sérteikningu.

F6
Bitaskór (t.d. BMF) gerð I: 98x141 I, kambsaumur, 2x5 stk. í límtré og 2x10 stk. í veggstoð (gegnum krossvið)

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			

Sumarhús Lækjarbrekka 36
801 Selfossi (Grímsnes)

Teikn nr: 270

Burðarvirki
Sperruplan

Frumstærð: A2

Dags: 04.03.08 | Mkv: 1:50/10 | Hann: GÞS

Samþ: 020162-3099 | V.nr: 08 017 | Teikn: BL

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS