



Samþykkt  
 08. MAJ 2008  
 Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessyslu

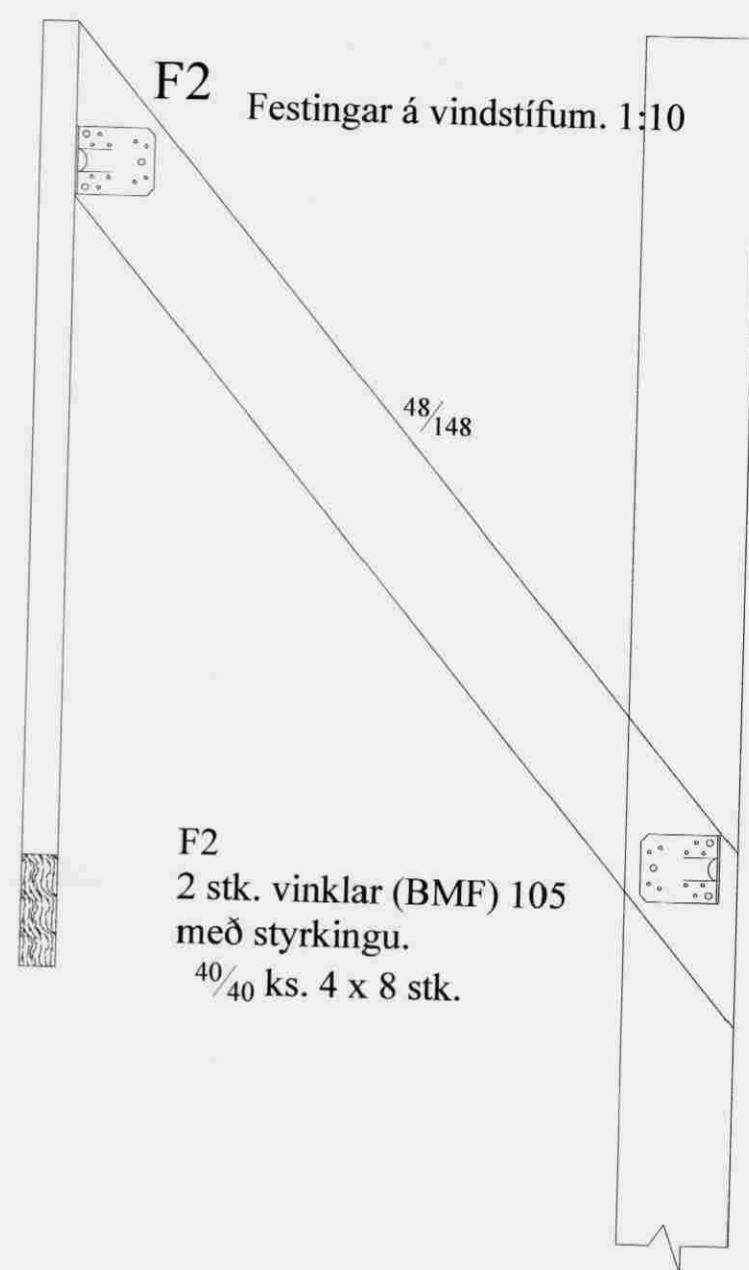

F2  
 2 stk. vinklar (BMF) 105  
 með styrkingu.  
<sup>40</sup>/<sub>40</sub> ks. 4 x 8 stk.

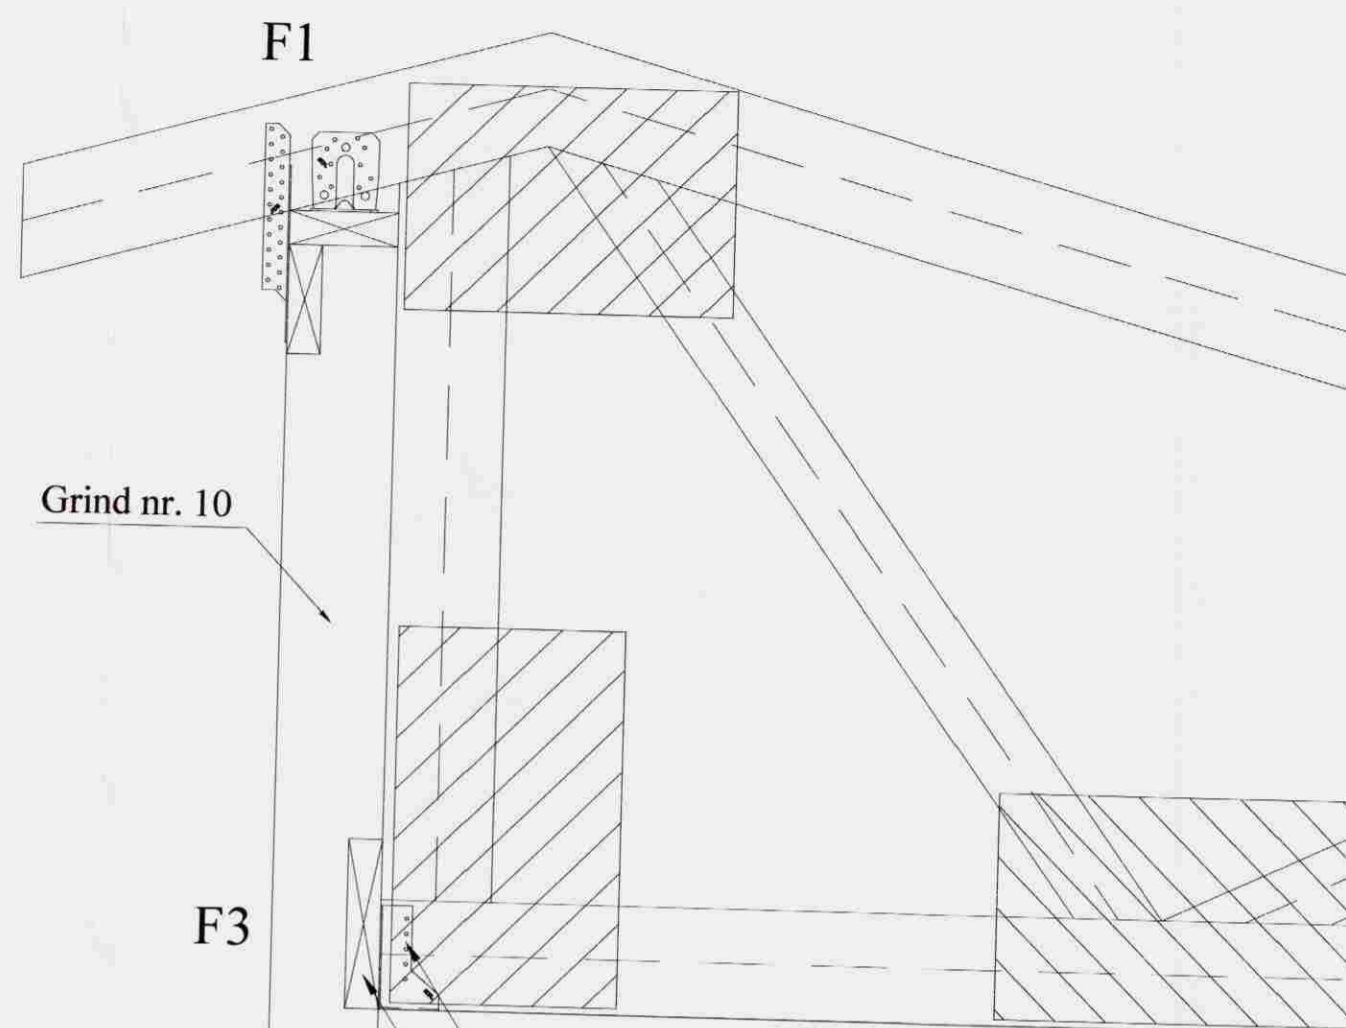

Grind nr. 10

F3

<sup>48</sup>/<sub>223</sub> felld inn í grind

Bitaskór (BMF) 76x152  
 Negling ks. <sup>40</sup>/<sub>40</sub> 2x5 stk í  
 innfelld 2x9" og 2x stk. í sperru

### Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 x 2 stk. Ø40 í hvert sperrubil.

#### Festingar:

F1

Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, <sup>40</sup>/<sub>40</sub> 4x7 stk og vinkill (BMF) með styrkingu 1 stk. festing með 2x5 stk. <sup>40</sup>/<sub>40</sub> kamsaum.

F2-F3

Sjá sérteikningu.

VERK: Friðheimar  
 801 Bláskógarbyggð

TEIKN NR.:  
 273

HLUTI: Burðarvirki  
 Kraftsperra-sérteikningar

KVARÐI  
 1:10  
 TEIKN:  
 BL

DAGS: 16.04.08

SAMÞ:

NR: 01 006

Bent Larsen Fróðason  
 Fells koti 2  
 801 Bláskógarbyggð  
 Símar: 844-7699 - 486-8855