

GRUNNMYND GÖLFGEISLA 1:50

SKÝRINGAR

GÖLFGEISLALAGNIR Í ÍBÚÐ ERU *17x2,0 PEX, MED SÛREFNISKÁPU, LAGÐAR SKV. TEIKNINGU GÖLFGEISLALAGNIR Í ÍBÚÐ LEGGJAST Á EPS48 EINANGRUN

NOTA SKAL VIÐURKENNT, HEILSTÆTT GÖLFGEISLAKERFI, FARA SKAL AD LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI ALLA VINNU OG FRÁGANG.

ATH.

KERFIÐ SKAL ÞRÝSTI- OG LEKAÞRÓFA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.

LAGNIR Í BÍLSKÜR ERU *17x2,0 OG LEGGJAST BEINT Í STEYPU.

LAGNIR SKAL LEGGJAST BEINT Á JÄRNAGRIND Í STEYPU.

ÞEGAR STEYPT ER SKAL VERA FULLUR ÞRÝSTINGUR Á LÖGNUM.

GÆTA SKAL ÞESS SERSTAKLEGA AD SKADA EKKI RÖRIN VIÐ STEYPUVINNUM.

REIKNAD SKV: ÍST EN 1264-2:1997

ILÖGN 0,04 m²C/W

FLÍSAR 0,02 m²C/W

PARKET 0,05 m²C/W

ÞYKKT TEPPI 0,10 m²C/W

MÖTSTAÐA INNI 0,13 m²C/W

VARMAGJÖF M.T.T. VATNSHITA:

FRAMRÁS 45°C, BAKRÁS 40°C

MILLIBIL	METRAR	W/M2	VARMI
FLÍSAR	0,25	105	
--	0,20	121	
--	0,15	139	
PARKET	0,25	82	
--	0,20	92	
--	0,15	103	
TEPPI	0,25	68	
--	0,20	75	
--	0,15	83	

FLÍSAR 0,25 105

-- 0,20 121

-- 0,15 139

PARKET 0,25 82

-- 0,20 92

-- 0,15 103

TEPPI 0,25 68

-- 0,20 75

-- 0,15 83

VARMAGJÖF M.T.T TIL GÖLFHITA:

MAX GÖLFHITI Á JADARSVEÐI ER 35°C


MAX GÖLFHITI Á ÍVERUSVEÐI ER 29°C

MILLIBIL	29°C	35°C
METRAR	93	142
0,25	98	154
0,20	104	167
0,15		

0,25 93 142


0,20 98 154

0,15 104 167

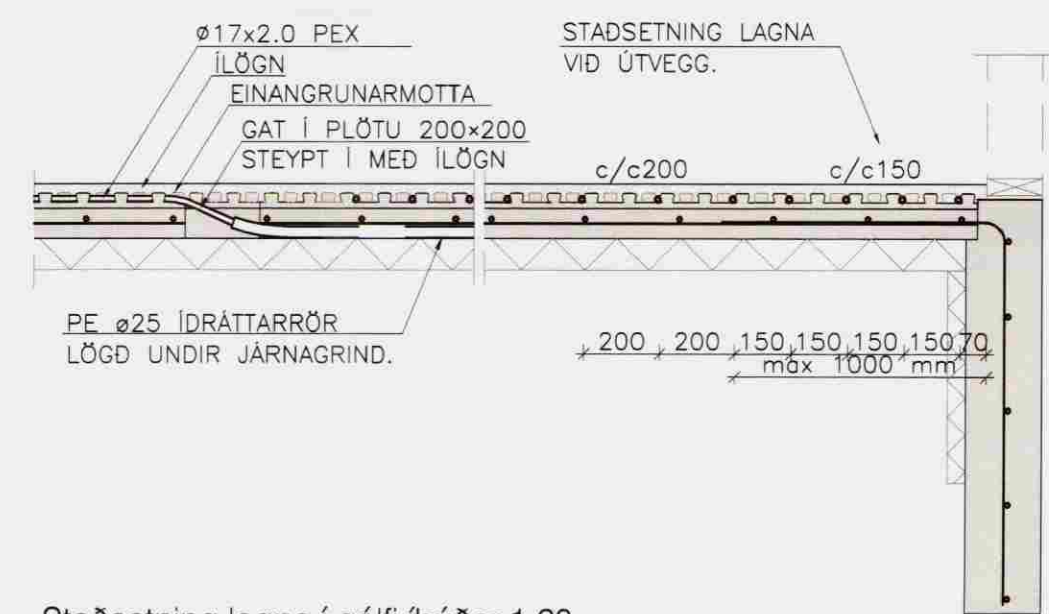

Staðsetning lagna í gólf í búðar 1:20

GÖLFGEISLALAGNIR SKAL LEGGJA OFAN Á JÄRNAGRIND Í MIDRI PLÖTU. LAGNIR SKAL FESTA VIÐ JÄRN MED PLASTBENSLUM. MILLIBIL OG LEGA SAMKVÆMT GRUNNMYND.

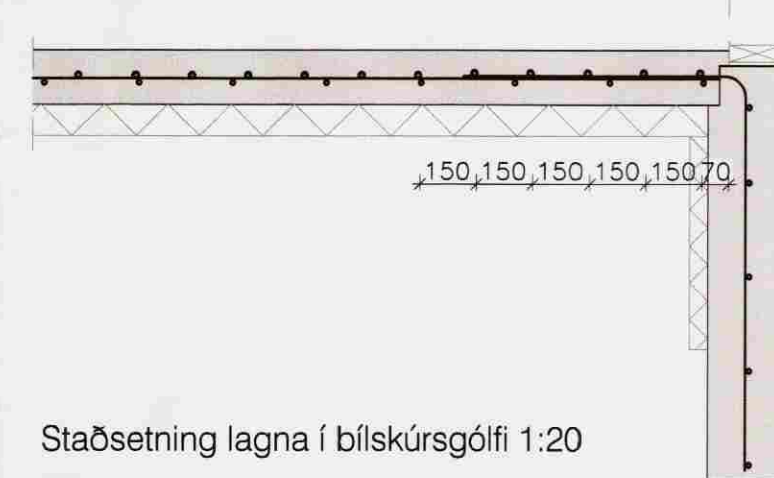

Staðsetning lagna í bílskúrgólf 1:20

HRAUNBRAUT 29, GRÍMSNESI

LAGNIR	Mallkvörð
GÖLFGEISLI	1:50
SNID	1:20

Höfund:	Teikn:	Yfirf:	Dag:
JGP	JGP	GH	24.5.2008
Síð & disk:	Skrámgf:	Verkr.	Bl. nr.
	08169-33	08169	321

Samb. *Verkfæðistofa Suðurlands EHF*

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF

Austunvegur 3, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Net: verksu@verksu.is