



Mkv 1:50

Niðurlagning á gólfhita

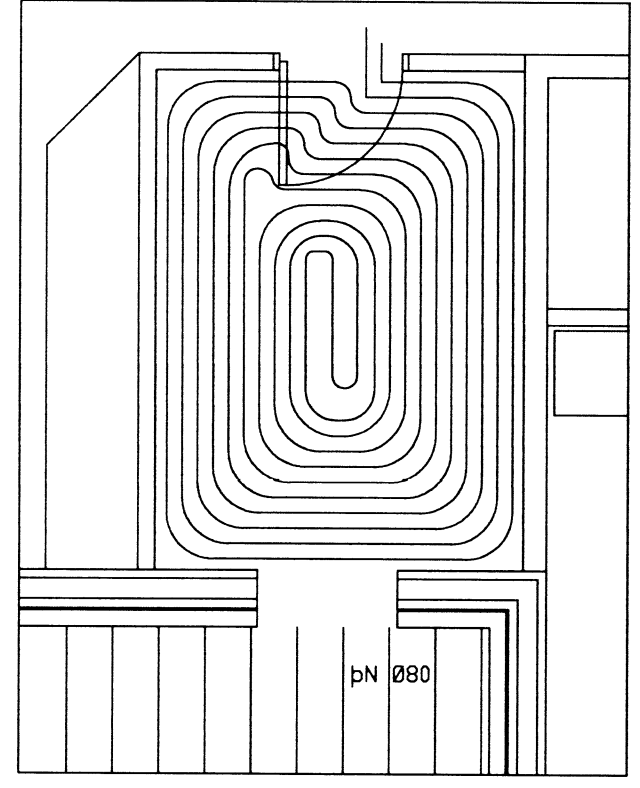

Skýringar á gólfhitslaufum
 nr , herbergisnúmer
 m2 , stærð viðkomandi herbergis
 c/c , fjarlægð á milli röra á viðkomandi slöngu.
 L , lengd á viðkomandi slöngu.

Öfnhiti
 Efnihiti "svart", þunnvegga stálrör sem eru brykkt saman DIN 2440/2390 og tengistykki 2950 og stálgeði sansvarandi / einnig má nota álþexrör.
 Á ofna komi framhitastýrðir lokar af viðurkenndri gerð og stillití.
 Ef lagnir eru utanálggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum .
 Leggja skal fram viðurkenningu frá Rb um álþex og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

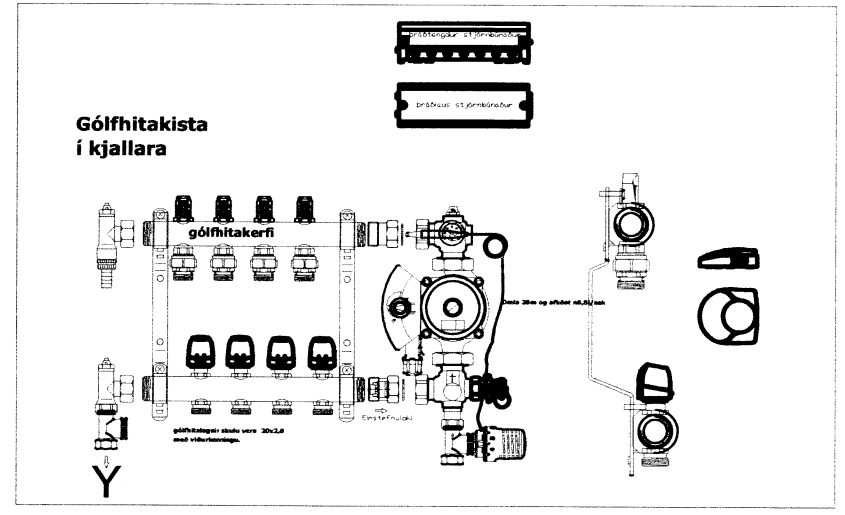

Skýringar :

Gólfhiti.

Nota skal viðurkenndar pípur frá Rb-vottun , pípur Ø20x2mm pePex eða pp og lagnir skulu vera með viðurkenningarvottorð frá Rb. Hitanemi í herbergi sem tengist í stjórnstöð og þaðan í loka á dreifikistu t.d. gjacomini, rehau á (hita,þrýstimelar og loftskrúfur) dreifikistu þar sem fleiri en ein hitaslaufa er, skal sameina hitanema þegar fleiri en hitaslaufur eru í einu rými eða herbergi. Hitanemar í herbergjum eru þráðlausir og nema það frá mótrolukumlökum á dreifikistu. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðenda um niðurlögn ,festingum og annað sem til fellur um frágang gólfhita.

Gólfíflögn leggst í botnplötu með 100mm einagrunn undir plötu. Fjarlægð á yfirborði pípu verði 3-4cm frá yfirborði plötu. festa skal röklega lagnir í járngrind, hafa skal þrýsting á pípum við niðurlögn steypu 10 þör.

Ragnar Gunnarsson

Breytingar			Skógarás Ásahreppi .	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Smíðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is	
			Mkv. 1:50/20	
			Nr. 6.	
			Dags. 31.10.2014	
			kt.:110947-2839	