

**MÓTTEKIÐ**  
 04 NOV. 2008  
*one*  
 Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahv.


**SKAMMSTAFANIR:**  
 LN/LU LÖGN NIDUR/UPP  
 FO FRAMRÁS OFNLANGA  
 BO BAKRÁS OFNLANGA

**LINUGERDIR:**  
 — FRAMRÁS OFNA (TÚR)  
 - - - BAKRÁS OFNA (RETUR)

**HITALAGNIR:**  
 PÍPUR  
 ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.  
 PÍPUMÁL ERU HEITI RÖRA.  
 LAGNAEFNI ERU SVÖRT MAPRESS STÁLROÐR  
 HITALAGNIR EINANGRIST MED WOPF  
 ÁDRAGI MED EINANGRUN OG RAKAVÖRN, LIMBAND  
 Á SAMSKYPTUM EDA ANNAD SAMBÆRILEGT.  
 OFNAR  
 STÚTAR OFNA SÉU 10mm (3/8").  
 ÞEGAR OFNAGERÐ HEFUR VERID VALIN,  
 SKULU AFKÖST YFIRFARIN.  
 Á ALLA OFNA KOMI STILLTÉ OG LOKI SKV.  
 OFNASKRÁ. ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI  
 VID GILDANDI REGLUGERDIR OG ÞÆR  
 ÞRÝSTIPRÓFADAR VID 8 BAR ÞRÝSTING.

**SKÝRINGAR Á STÆRDUM:**  
 Á VID MAPRESS RÖR.  
 SVARTAR LAGNIR  
 (OFNALAGNIR)  
 DN10: 12.0x1.2  
 DN12: 15.0x1.2  
 DN15: 18.0x1.2  
 DN20: 22.0x1.5  
 DN25: 28.0x1.5  
 DN32: 35.0x1.5

LAGNIR ERU MED HLIÐDARKÁPU  
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD  
 AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINADARINIS.

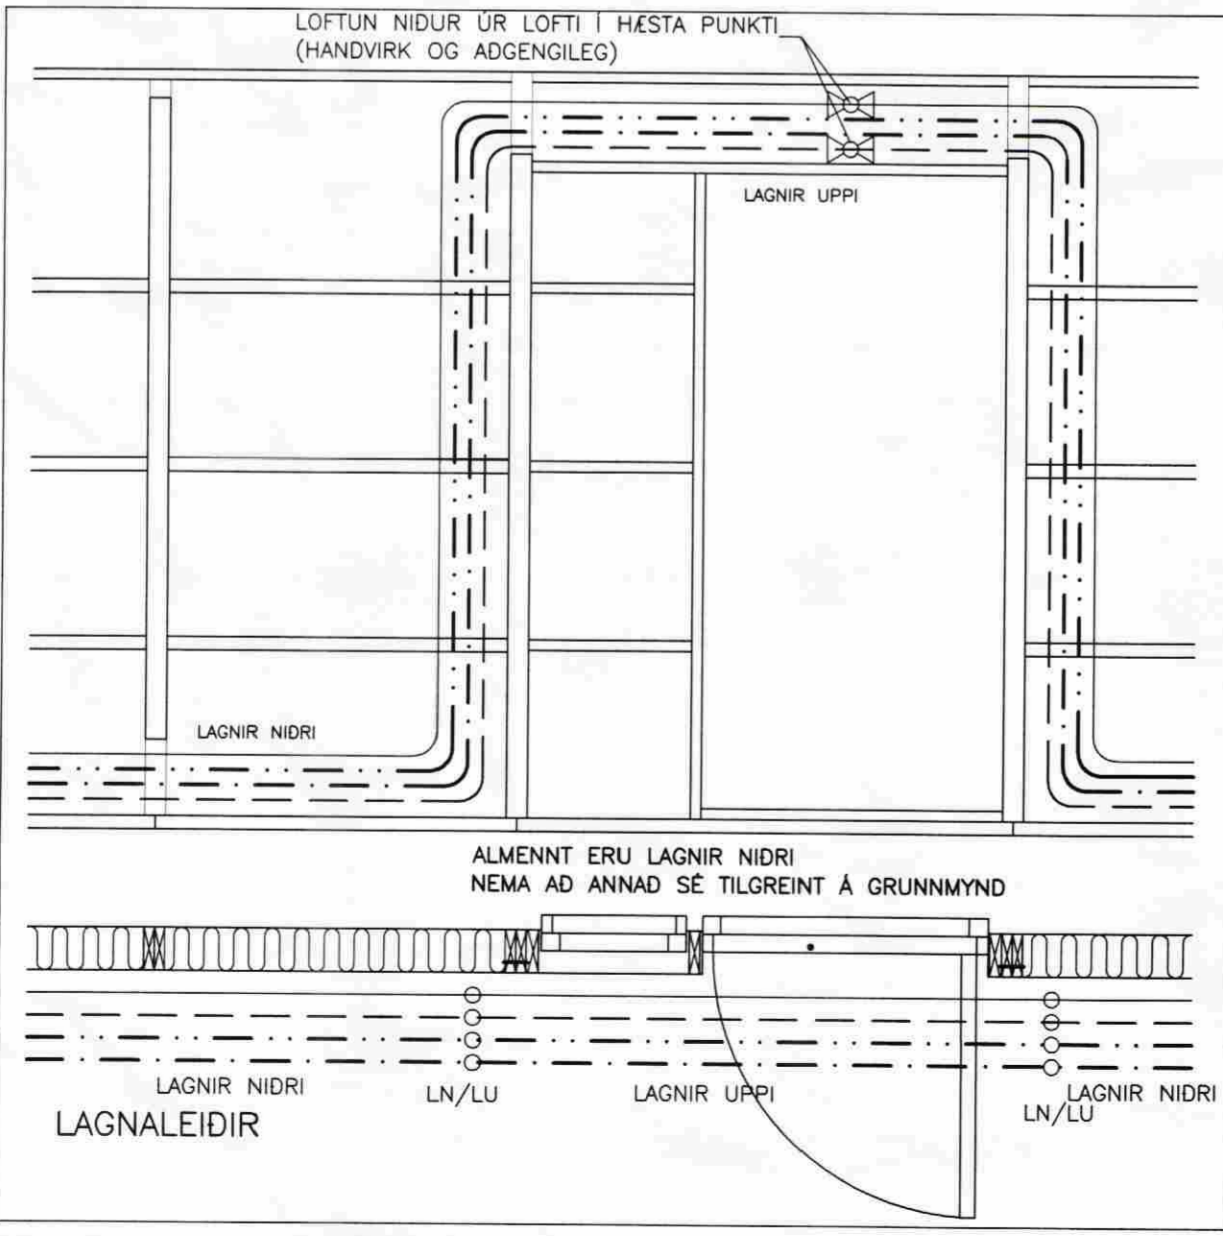



**ÞRÝSTIPRÓF:**  
 ÞRÝSTIPRÓFA SKAL MED KÖLDU VATNI.  
 PRÓFUNARÞRÝSTINGUR SKAL VERA 1,5 x VEITUÞRÝSTINGUR,  
 ÞÓ ALDREI MINNI ER 6 BÖR. ÞRÝSTINGUR SKAL STANDA  
 A.M.K 24 KLST ÁN ÞESS AD FALLA MEIRA EN 0,2 BÖR.  
 MÆLINÁKVÆMNI ÞRÝSTIMÁLIS SKAL VERA A.M.K 0,1 BAR.  
 LAGNIR SKULU EKKI HULDAR FYRR EN LEKA OG ÞRÝSTIPRÓF  
 HEFUR VERID FRAMKVÆMT.

**SKOLUN:**  
 SKOLA SKAL ALLAR LAGNIR VANDLEGA ÁÐUR EN OFNAR OG  
 HREINLÆTISTÁKI ER TENGD VID.

**OFNATAFLA FYRIR:**  
 SKÓLASTOFU FLÚÐUM  
 MIDAD ER VID ΔT 40

OFN NR	LENGD mm	HÆÐ mm	TÝPA	STADSETNING	AFKÖST WÖTT	GERÐ LOKA
101	800	600	22	A-D	993	VATNSHITASTYRÐUR BAKRÁS
102	1400	600	21	A-D	1477	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
103	800	600	11	A-D	1477	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
104	800	600	21	B-C	1863	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
105	700	600	11	B-C	886	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
106	900	600	21	A-D	886	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
107	900	600	21	A-D	993	VATNSHITASTYRÐUR BAKRÁS
108	600	600	22	B-C	283	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
109-A	2000	400	22	A-D	1789	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
109-B	2000	400	22	A-D	1789	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
110	2000	600	22	A-D	2483	LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁS
SAMTALS					14919	

STÁL OFNAR SÉU SKV. ÍST 69.1  
 STÁLÞYKKT > 1.2 mm  
 ÞRÝSTIÞÓL > 8 bar.  
 MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VID  
 TÖFLU, ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ. HÆÐ OFNA SÉ  
 MINNST 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGU  
 GÖLFI, OG LENGD OFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGD GLUGGA.

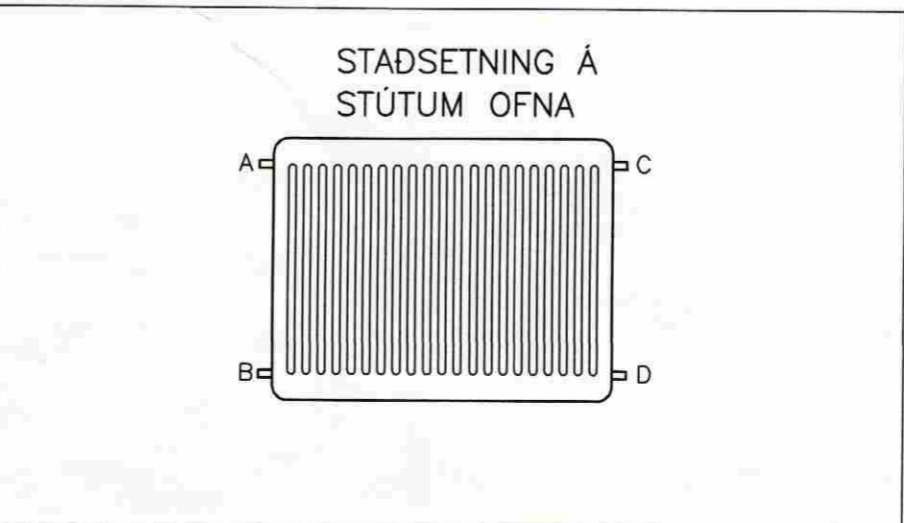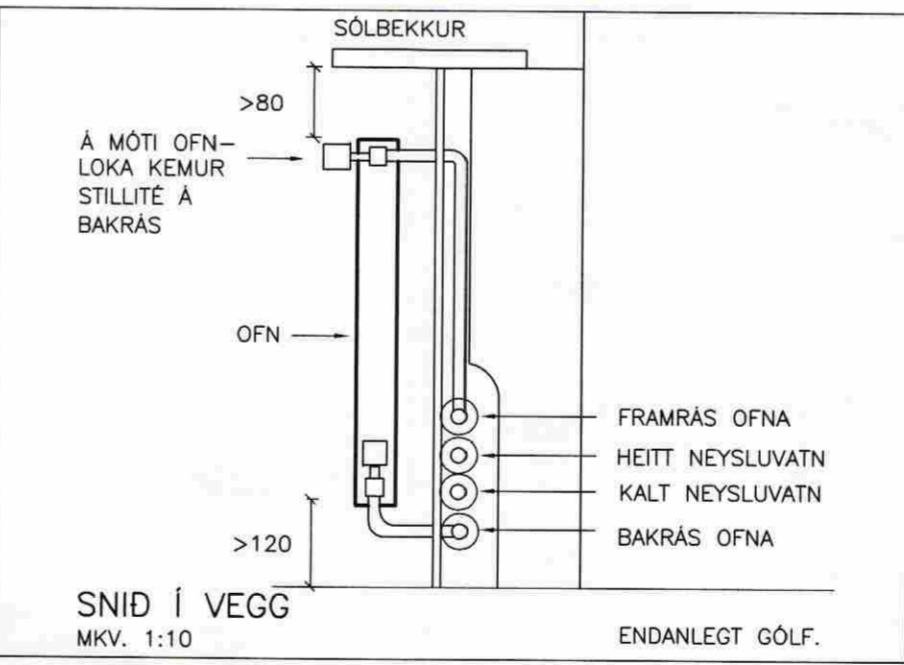

**SGHUS**  
 VERKFRÆÐISSTOFA ÁRBORCAR ehf.  
 AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI  
 SÍMI 480 4000 FAX 480 4901  
 www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI  
 SÍMI 482 3850 FAX 482 3851  
 NETFANG sghus@sghus.is  
 VEFANG www.sghus.is

**SYÐRA-SEL HRUNAMANNAHREPP**

LAGNIR: MKV:  
 GRUNNMYND OFNLAGNA MKV: 1:50  
 SKÝRINGAR/SNID MKV: 1:50/1:20

HANNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON TEKNAÐ: LÖL  
 VERKNUMÉR: 8089 SKRÁARNAFN: 8089-lagnir-U1  
 DAGSETNING: 28.08.2008 SAMÞYKKT: *[Signature]* TEKNIÐS NÚMÉR: 313  
 201170-3979

ÚTPRENTAD: 15.10.2008 15:25:35  
 SÍÐAST VISTAD: 28.8.2008 10:09:40