

MÓTTEKID
 04 NOV. 2008
 Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahf.

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.
 LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.
 IÐRÁTTARÖR ERU UR HD, EN IÐREGIN RÖR PE-X,
 PB EDA ALPEX.
 ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG
 KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) #16x2.0 RÖR
 MED 25/20 HD. LAGNIR STEYPAST Í PLÖTU.

MÆLT ER MED AD LAGNIR Í BAD OG STURTU
 SÉU #18x2.0 TIL #20x2.0 Í 35/30 HD. SJÁ TEIKN.


NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI
 SAMKVÆMT MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLADI. PRÓFUNAR-
 ÞRÝSTINGUR SKAL VERA [1,5 x HÁMARKSÞRÝSTINGUR VEITU]
 ÞÓ EKKI MINNI EN 6 BAR.

SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR

LÍNUGERDIR:

- KALT NEYSLUVATN
- ... HEITT NEYSLUVATN
- HEIMÆÐ (KALT VATN)

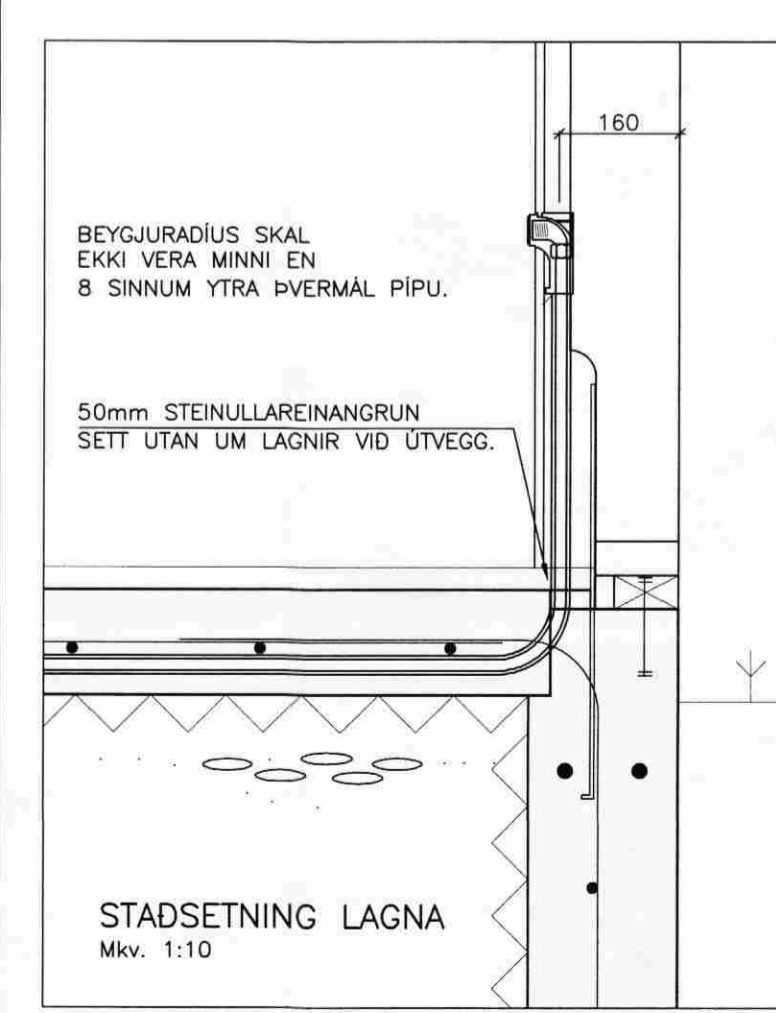

VERKFRÆÐISTOFA ÁRÞORÐAR ehf
 AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSÍ
 Sími 480 4900 FAX 480 4901
 www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

SGHÚS
 AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSÍ
 Sími 482 3850 FAX 482 3851
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

SYÐRA-SEL HRUNAMANNAHREPP

LAGNIR:	MKV:
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA	MKV: 1:50
SKÝRINGAR/SNID	MKV: 1:50/1:20
HANNAÐ: T.ELLERT TÓMASSON	TEIKNAD: LÖL
VERKNÚMÉR: 8089	SKRÁRNAMN: 8089-lagnir-U1
DAGSETNING:	TEIKNING NÚMÉR:
28.08.2008	312

201170-3979