

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR Rafveitu \varnothing 50 mm
 INNTAKSRÖR FYRIR LANDSSÍMANN \varnothing 50 mm+2x40mm pott
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400/230 V, 3 x 50A

Skýringar

Almennt

Öll mál sem gefin upp eru í mm.
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf í miðja dós.
 Fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar.
 Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.
 Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

Hæð búnaðar:

Tenglar almennt í 200mm
 Tenglar í bilageymslu sé 1100mm
 Tenglar við rofa sé í sömu hæð og rofinn
 Tenglar fyrir þvottavél, þurrkara og eldavél sé 600mm
 Rofar almennt í 1100mm
 Rofar við rúm í 900mm
 Veggjóljós við rúm 1300mm

Pípur

Pípur eru almennt 16mm og vir 1,5q í innfeldum lögnum en 3x1,5q plast kapall í utan á liggjandi lögnum.
 Spennujöfnun á baðkeri eða sturtuboti er 6q.




Málstraumur

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

Málsetningar

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

Þetta gildir nema annars sé getið í teikningum.

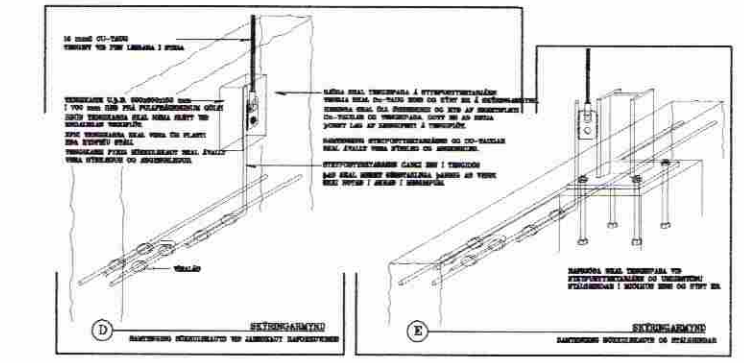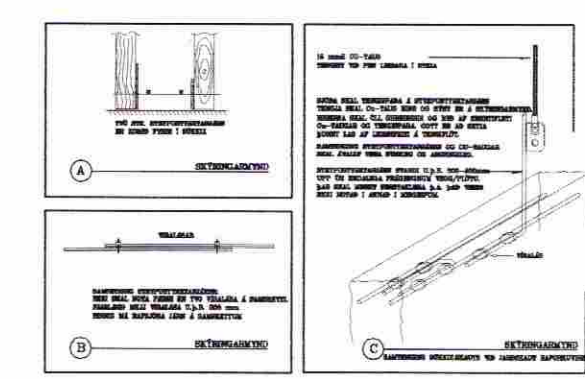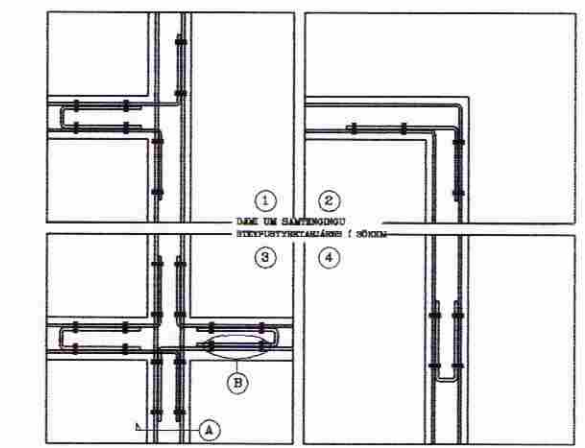

ATHYRIBY: SKÝRINGAMENNING AF BODIYERKAUÐI ERU KÖGÐ Í SKÝLIVARNA.

Löggiltur raflagnahönnuður		BLAD.
Ómar Þór Baldursson	k.t 170864 4259	1 AF 4
Birkirgrund 6 Selfossi.	Sími 482-2734	KVARDI.
		1:50.
SYÐRA-SEL, HRUNAMANNAHREPPI		REIKN.
		TEIKN.
		Ó.B
		DAGS.
		SEPT 2008
		NR.
		20-08

NR.	DAGS	BREYTING	AF	SAMP.
				Ómar 23