



Stærð hæð og lengd valinnar ofnagerðar skal vera sem næst uppgæfnum málum. Allir ofnstútar skulu vera 10 mm. Ofnstærðir miðast við 40° C hitafall í ofni. Allir ofnlökar eru lofthitastýrðir og staðsettir á bakrás.

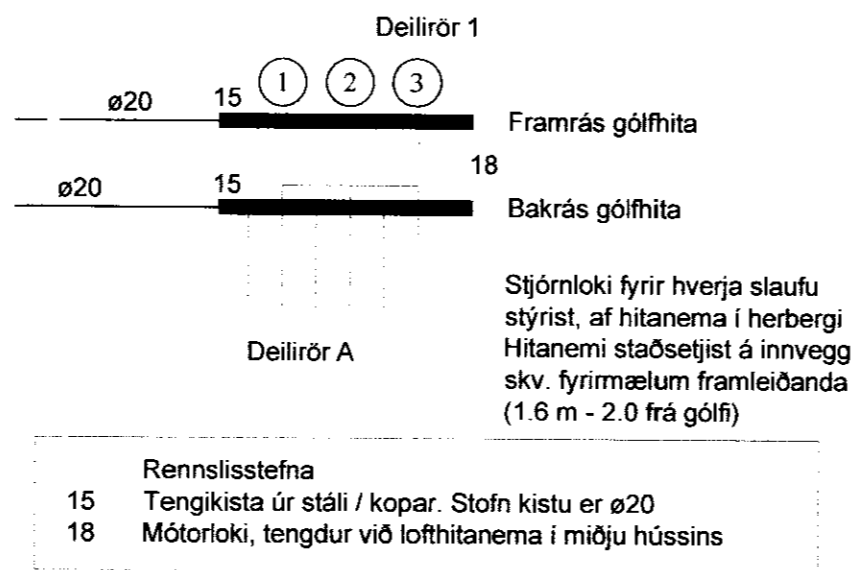

SKÝRINGAR FYRIR GÓLFHITALÖGN

Lagnir eru PEX hitaþolin GÓLFHITARÖR með súrefniskápu, ø20 mm. Lagt er með 100mm - 200mm millibili. Lagnir eru Þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda. Gólfhitalagnir eru í steyptri plötu. Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun, fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda. Gólfhitalagnir í steyptri plötu eru ø20 mm. Allt efni, lögn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals IST 69 og reglugerð um hitalagnir. Allar pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitaþolnar plastpípur, Wirsbo-plex eða samsvarandi og þola allt að 90°C við 6 kg/cm² Þrýsting.

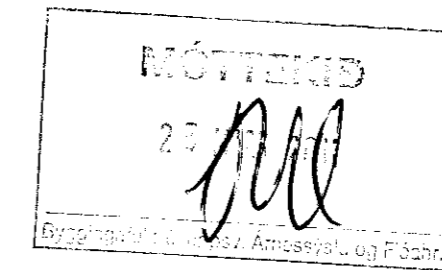

GÓLFHITI FYRIR SLÉTTUVEG 5

Slauða	Staðsetning	Lengd slauðu	Afköst án gólfefna
Nr.		m	W
1	ANDDYRI	62	868
2	BAÐ	60	840
SAMTALS		122	1708

Ofnatafla fyrir Sléttuveg 5

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar, leiðbeinandi mál í mm			Gerð	Afköst W	Staðsetning stúta
		Hæð	Lengd	Þykkt			
1	Bað	x	x	x	Handkl	400	A-B
2	Stofa	600	1400	71	21B	1446	A-D
3	Stofa	600	2400	71	21B	2479	A-D
4	Herbergi	600	1400	71	21B	1446	A-D
5	Herbergi	600	1200	50	11A	881	A-D
6	Andyri	600	700	50	11A	700	A-B
7	Herbergi	600	1200	50	11A	881	A-D
SAMTALS:						8233	

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík			
<small>ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:</small>			
SLÉTTUVEGUR 5, HRUNAMANNAHREPPUR			
GÓLFHITALAGNIR, HITAKERFI OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 403-801-SLÉTTUVEGUR 5	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARID FÓ
SAMÞYKKT Fríðrik Ólafsson 2303592459	TEKNING NR. 403-L2	MKV. 1:50/1:10	ÓTGÁFA 01
DAGS. 07.02.2011		VERK NR. 403	