

1 Grunnmynd
1 : 50

Skýringar

Trévirki:
Burðarvirki skulu vera K18,K24, K30 skv. ÍST/DS 413, K18 þar sem ekki annað er tekið fram.
Krossviður skal vera minnst 7 laga grenikrossviður.
Rakastig í limbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%.

Festjárn, naglar, boltar og skrúfur:
Stálgæði í timburfestingum skulu vera a.m.k. ST37-2 skv. DIN 17100.
Allar festingar skulu vera heitgalvaniseraðar eða ryðfrjár.
Öll festjárn, boltar, skrúfur og naglar í gagnvart timbur skulu vera heitgalvaniseruð eða ryðfrí. Ekki má nota sman ryðfría nagla og galvaniseruð festjárn.
Kamsaumur skal vera 4,0x40

Veggeiningar:
Veggeiningar eru skrúfaðar saman á hornum með 5,0x120@200.

Útveggir:
Timburgrind í útveggjum er 50x150 c/c600.
Allar útveggjaeiningar eru klæddar með 10mm vainspólnumkrossvið til stífingar.
Grindum er neldgar saman með BMF 90 vinklum með styrkingu, einum að ofan og einum að neðan nema annað sé tekið fram.
Neldt með kamsaum 4,0x40 8+8 nema annað sé tekið fram.
Heimilt er að skrúta saman grindum með tveimur skrúfum 5,0x120 í hver samskeyti.
Laskar í útveggjum skulu vera með hámark 1m millibili.

Innveggir:
Timburgrindur í innveggjum er 45x70 og 50x100 @600.
Grindum eru skrúfaðar saman með 2 tréskrúfum 5,0x120 í topp og botn.

Tenging grinda við plötu:
Reim er boltuð niður með M12-L=150 @600.
Þess skal gætt að setja pappa undir reim.
Grindum eru einnig skrúfaðar að innan með tréskrúfum 5,0x120 @300 í gegnum neðstu lektuna og í reim.

Þakvirki:


Limtrébitar:

Limtrébitar skulu vera L40 skv. ÍST/DS 413.
Limtrébiti gengur í gegnum húsið og skal vera 120x320.
Limtrébiti er yfir stofu og skal vera 120x320.
Limtré sem gengur í gegnum húsið situr á útveggjum beggja vegna og á súlu í miðju.
Limtré yfir stofu situr á útvegg annarsvegar og á súlu viðhinn limtrébitann.
Festa skal limtrébita niður með BMF 105 vinklum með styrk.
Negla skal með kamsaum 4,0x40 8+8.

Sperrur:

Sperrur eru 50x225
Sperrur eru festar að neðan með BMF 105 vinklum með styrk beggja vegna á útveggjum, negla skal með kamsaum 4,0x40 8+8 og festa með BMF skóm að ofan við limtrébita, negla skal með kamsaum 4,0x40 8+8+6+8.
Enda sperrur á göðlum skulu klæddar með 10mm krossvið.

Í öllum atriðum skal varið eftir íslenskum byggingareglugerðum.

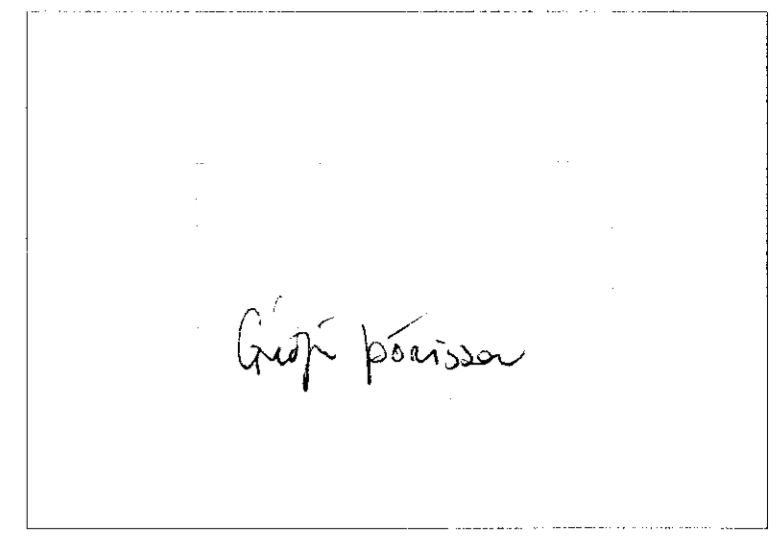

Upprunalegur hönnuður:

Útg.Tílv. Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samb.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rými, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda, ÚTB: útgáfa /byggingarmetrid, ÚTV: útgáfa verkefningar

Lárus Óskarsson og Svala Sigurjónsdóttir
VERKKAUPI / EIGANDI
Fristundahús
TEGUND VERKS

Slátubýggð 6, Skéttuhlíð, Hrunamannahreppi
GATASTADSEILING

LANDNUMER:	219023
STADGR.:	XXXX-X-XXXXXXXX
MHL:	
MKV.:	1:50
BLAÐSTÆRÐ:	A2
ÚTGÁFA DAGS:	23.09.10
STOFN DAGS:	13.09.10
TEIKNAD:	PM
YFIRFARID:	PM

100913 - 07 - - A - - 202 -
VERKNR. MAPPA SVÆDI ABYRGD SFB NR. RADNR. ÚTGÁFA

Porgel Margeirsson
Porgel Margeirsson
kt: 160777-3629



TOGSON ehf kt. 450307-2540
Brekadal 1 | 260 Reykjanesbær | S: 899 3838 | togson@togson.is | www.togson.is

© TOGSON
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA