

Tengist ofnakerfi í eldri hluta

Tengist neysluvatni í eldri hluta


1. Renniloki eða kúluloki
2. Sía
3. Vatnsmælir
4. Einstreymislöki
5. Öryggislöki 6 bar
6. Þrýstingsmælir
7. Hitamælir
8. Tæming
9. Sjálfvirk lofttæming
10. Varmaskiptir neysluvatnskerfis
Afköst $m=0,5l/s$, hitastig hitaveitu $80/15^\circ C$ $dp=1,6mVs$
Neysluvatnshlið, $5/60^\circ C$ $dp=1,5mVs$
11. Hita- og þrýstistýrður löki (AVTQ20) stillist á $60^\circ C$
12. Stjórnloki fyrir AVTQ20 loka
13. Móþrýstiloeki AVDA
14. Þrýstijafnari AVP PN20

- A Inntak Vatnsveitu
- B Inntak Hitaveitu
- C Bakrás hitaveitu
- D Heitt neysluvatn
- E Kalt neysluvatn
- F Að ofnum
- G Frá ofnum

Lengd á gólfgeislalögnum
Slaufa Staðs.

Nr.	Lengd
101a Gangur alrými	40
101b Forstofa	41
102 Baðherbergi	31
Samtals	112

Gólfgeislalagnir skal leggja ofan á járngrind í miðri plötu. Lagnir skal festa við járn með plastbenslum. Millibil og lega samkvæmt grunnmynd. Gólfgeislalagnir tengjast við afrennsli ofna og inn á bakrás ofnakerfis.

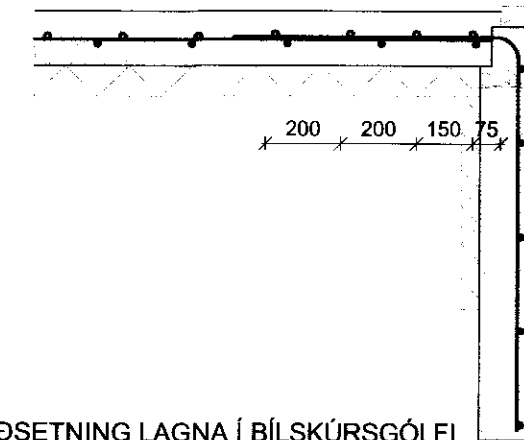


STAÐSETNING LAGNA Í BÍLSKÚRSGÓLFI
1:20

OFNASKRÁ $\Delta t=40,0^\circ$



OFN Nr.	AFKÖST PÖRF(W)	MESTA LENGÐ/HÆÐ LENGÐ HÆÐ	VALINN OFN	AFKÖST (W)	STÚTAR	LOKI DANFOSS *	ATH.
101a	600	400 700	22	631	A-D	FJVR10	
101b	1500	1000 600	22	1402	A-D	FJVR10	
102	900	700 600	22	981	A-D	FJVR10	
103	450	400 600	22	561	A-D	FJVR10	
104a	1200	900 600	22	1262	A-D	FJVR10	
104b	1500	1000 600	22	1402	A-D	FJVR10	
105a	1200	900 600	22	1262	A-D	FJVR10	
105b	2650	1200 600	33	2315	A-D	FJVR10	
106	700	500 600	22	702	A-D	FJVR10	
107	350	600 774	22	350	A-D	FJVR10	E.T.V.HANDKL.OFN
ALLS	11050						

Stálofnar séu skv. ÍST69,1
Stálþykkt $>1,2mm$
Þrýstipól $>8bar$.

Mæla skal undir alla glugga og bera saman við töflu áður en ofnapöntun er gerð. Hæð ofna sé minnst 200mm minni en hæð undir glugga frá endanlegu gólfi, og lengd ofna um 200mm styttri en lengd glugga.

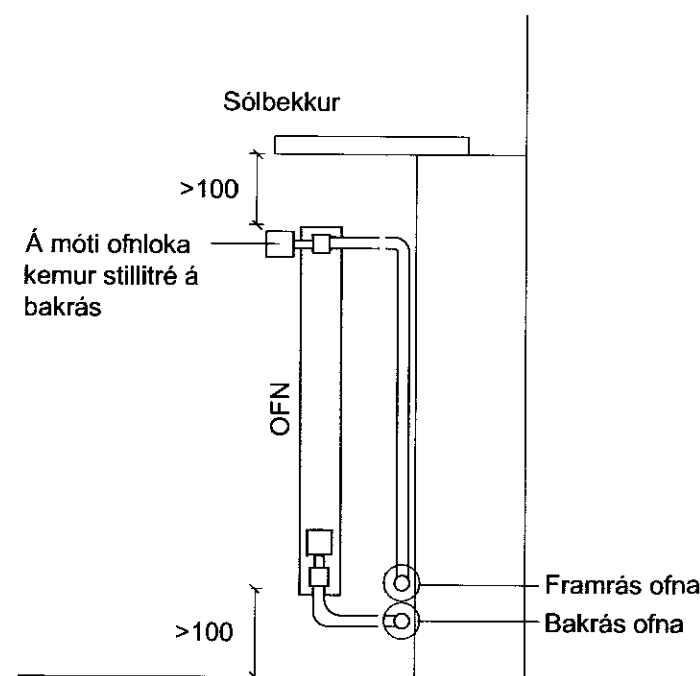

Ofnalagnir í vegg
M 1:20

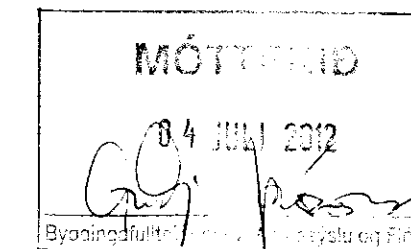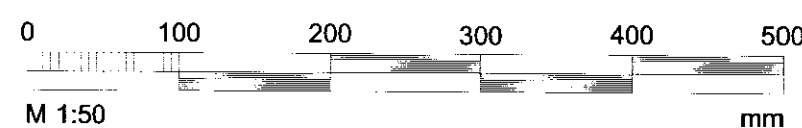

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFRILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verkud.is

Vinaminni

Flúðir

Lagnir

Gólfhita- og ofnalagnir

Lagnagrind

Snið og töflur

TEIKNINUMER 12028
BLAÐSTÆRD A2
332

DAGS. 26.06.2012
MÆLIKVARÐI 1:50
ÚTGÁFA A

SAMBÝKKT: Guðmundur Hjaltason 070966-5579

Guðmundur Hjaltason