UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50

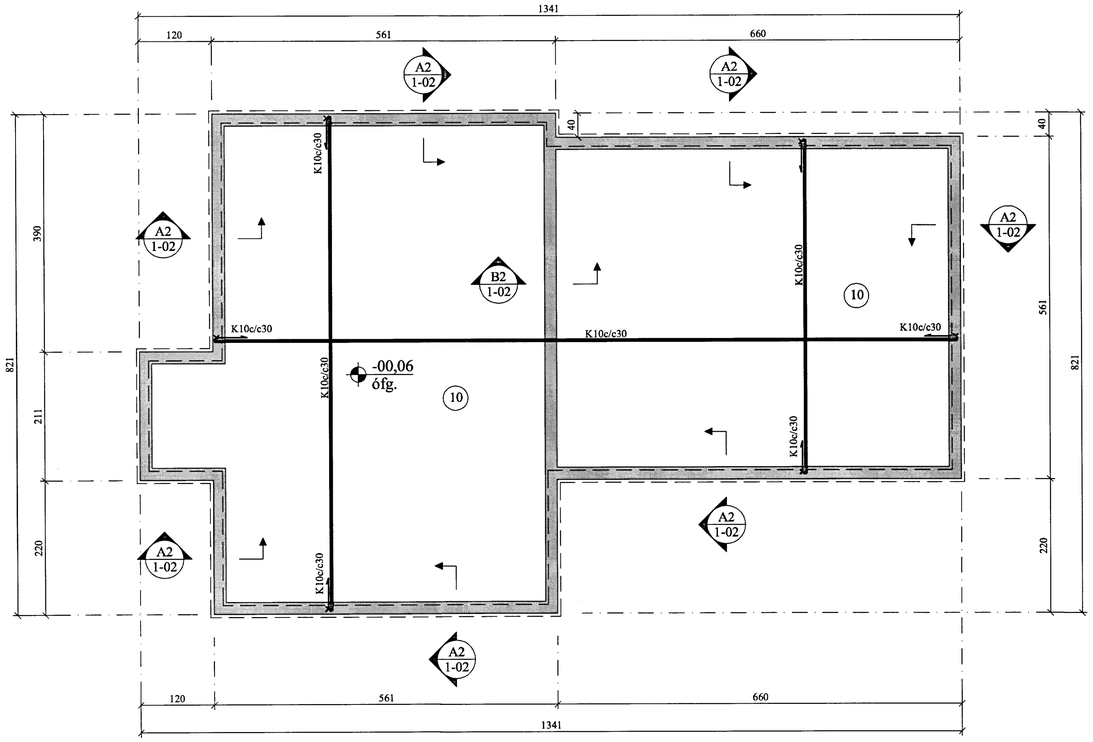

A2 1-02 SNIÐ. 1:10

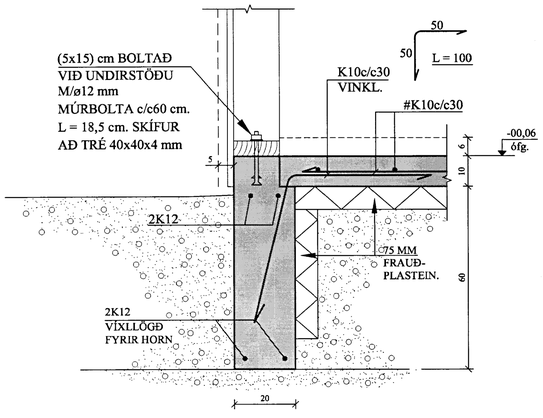

B2 1-02 SNIÐ. 1:10

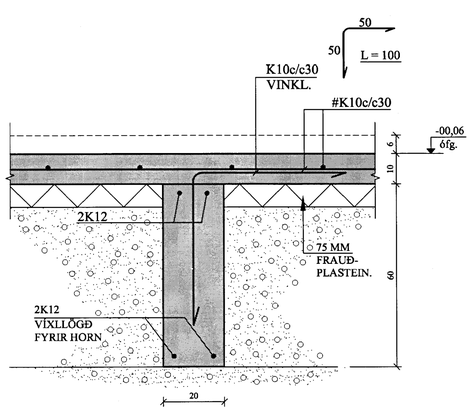

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ATH:

VANDA SKAL TIL ÞJÖPPUNAR Á FYLLINGU

E2≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,2

Reikn.	JKR/AJG	Jan. '05	Útgefið:	28.01.2005
Teikn.	AJG	Jan. '05	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

ÁSGARÐSLÆKUR 8
GRÍMSNESI

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík
Sími: 551-9820 Gsm: 863-2154
Kt: 210754-4629
Netfang: jokris@simnet.is
http://www.VJK.is