

F2 Hliðarmynd








F2-Hliðarmynd

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru 4% nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuþönn rakapölinn krossviður (t.d. birki-krossviður eða greni). Krossviður festist með 28% C150 í rakapöllið lím. Þétting (Aerofill-púlsa eða Illmod þétting) komi undir fótstrykki.

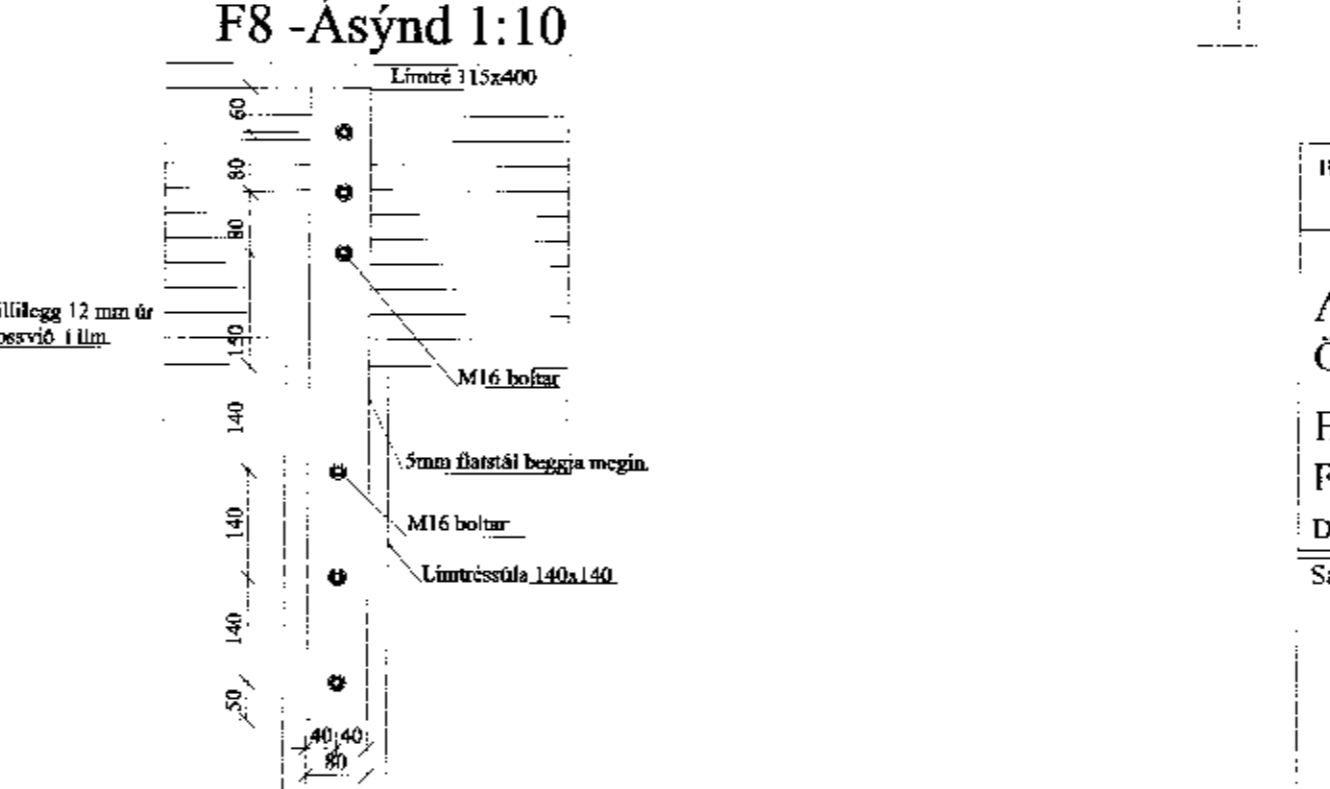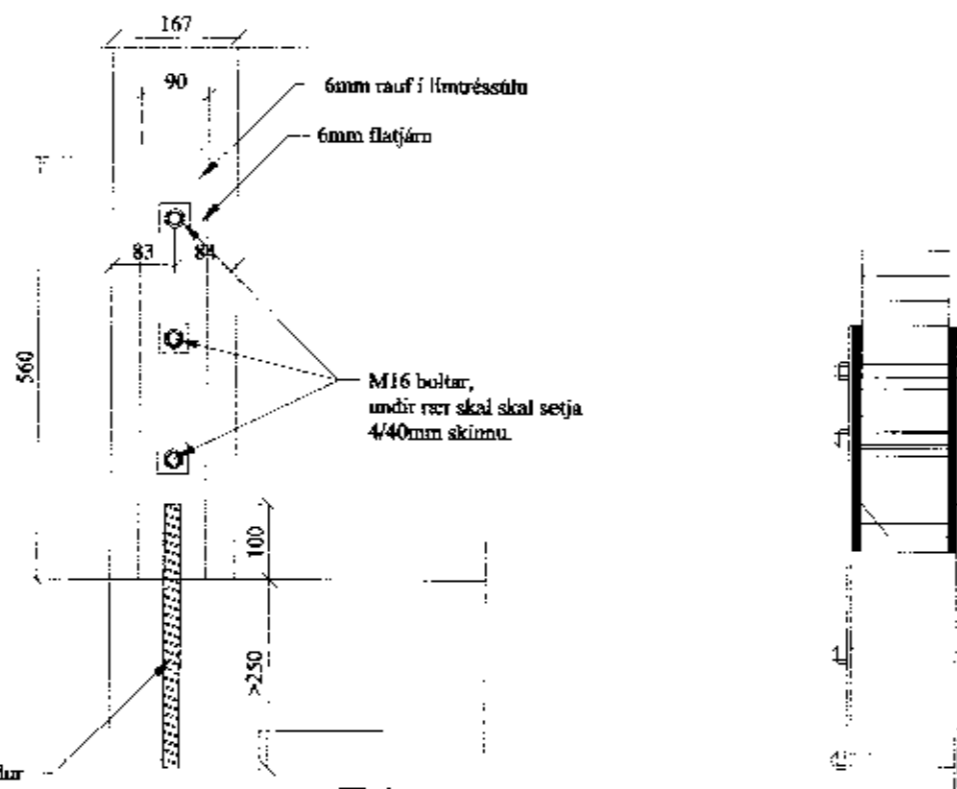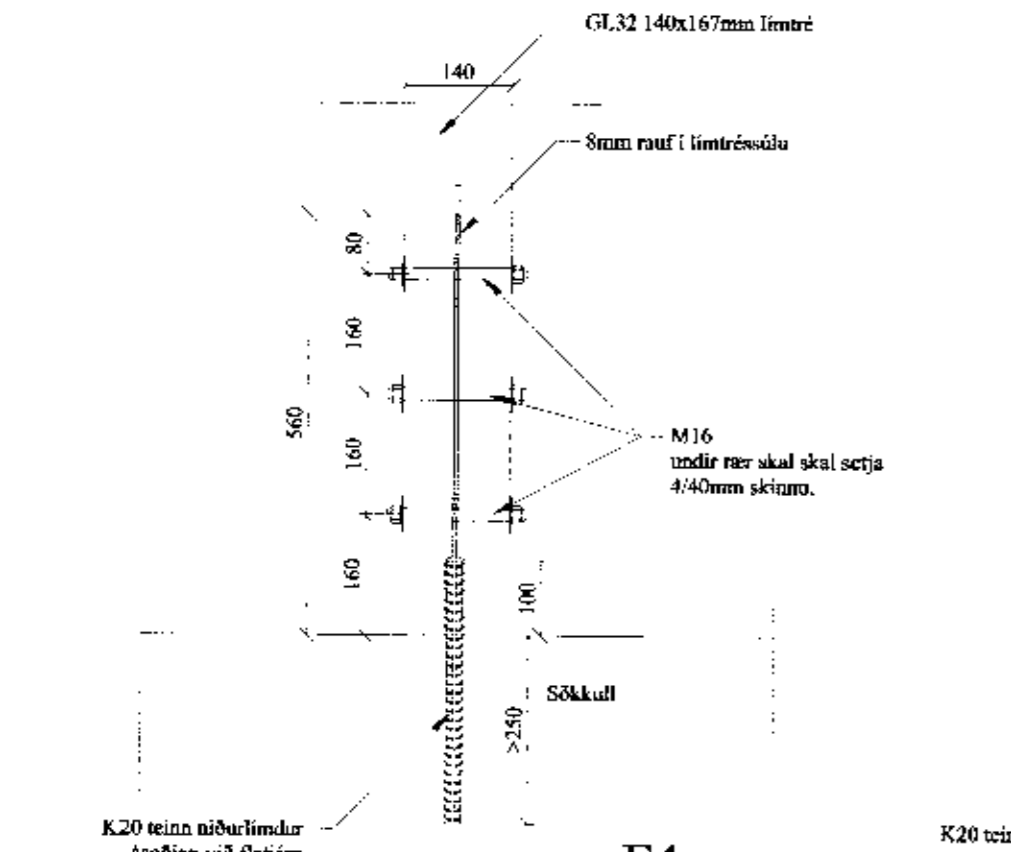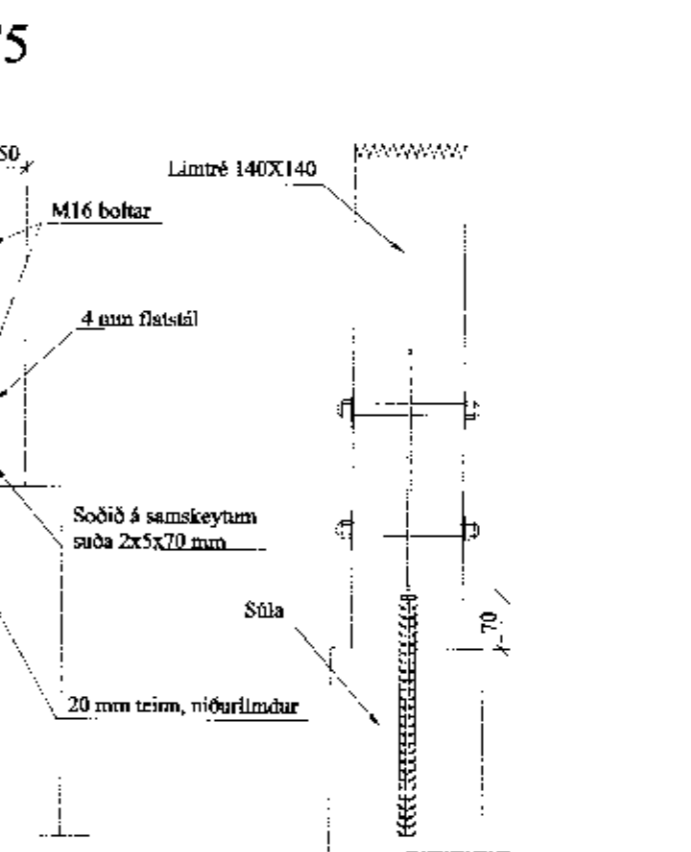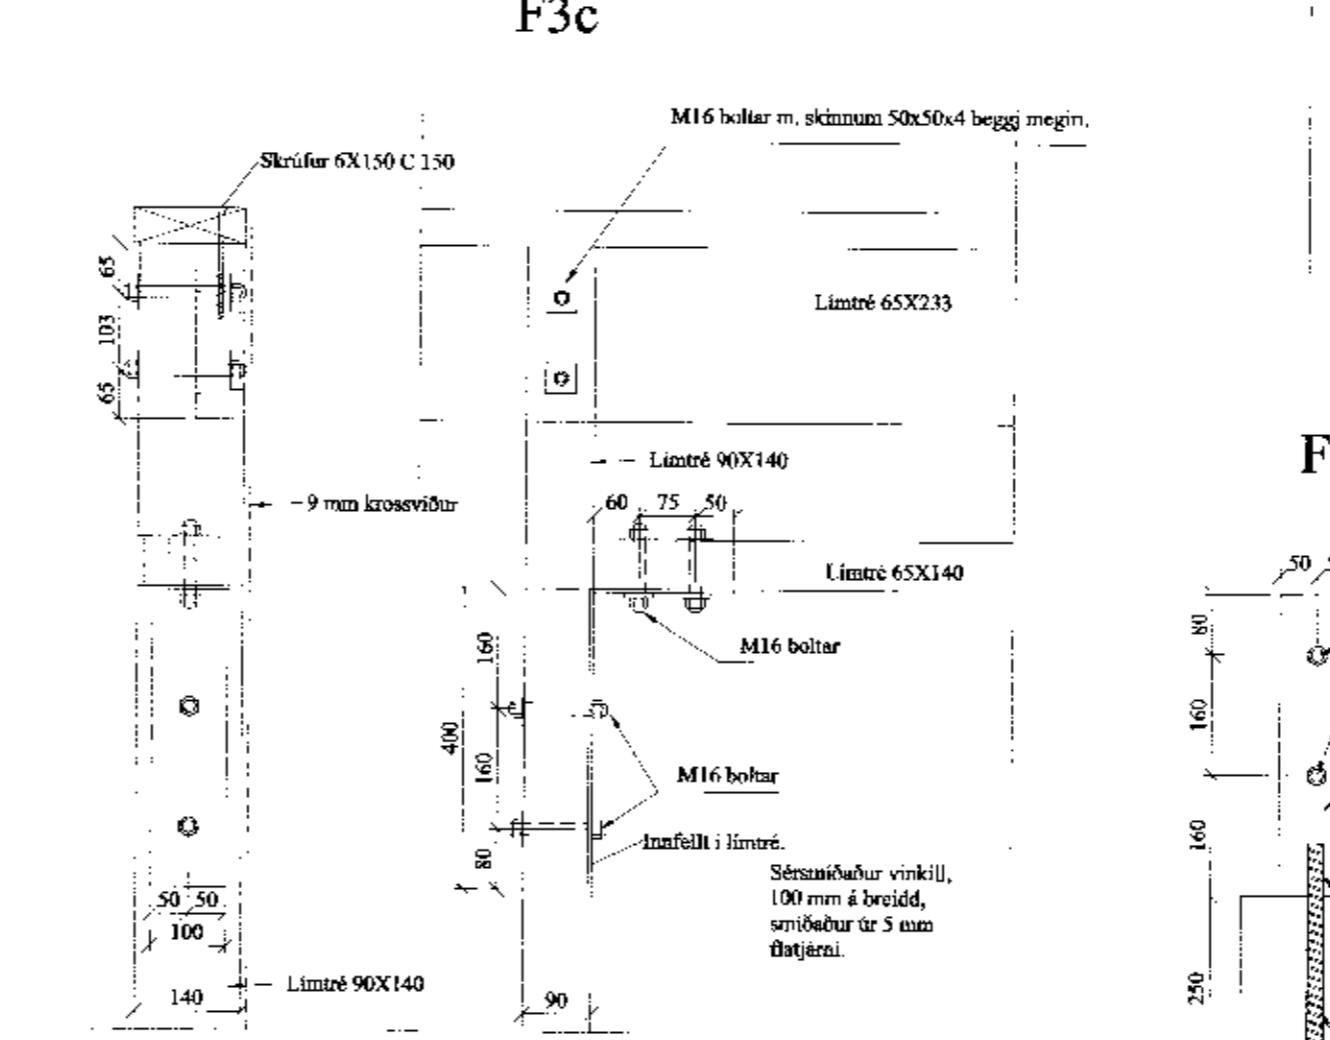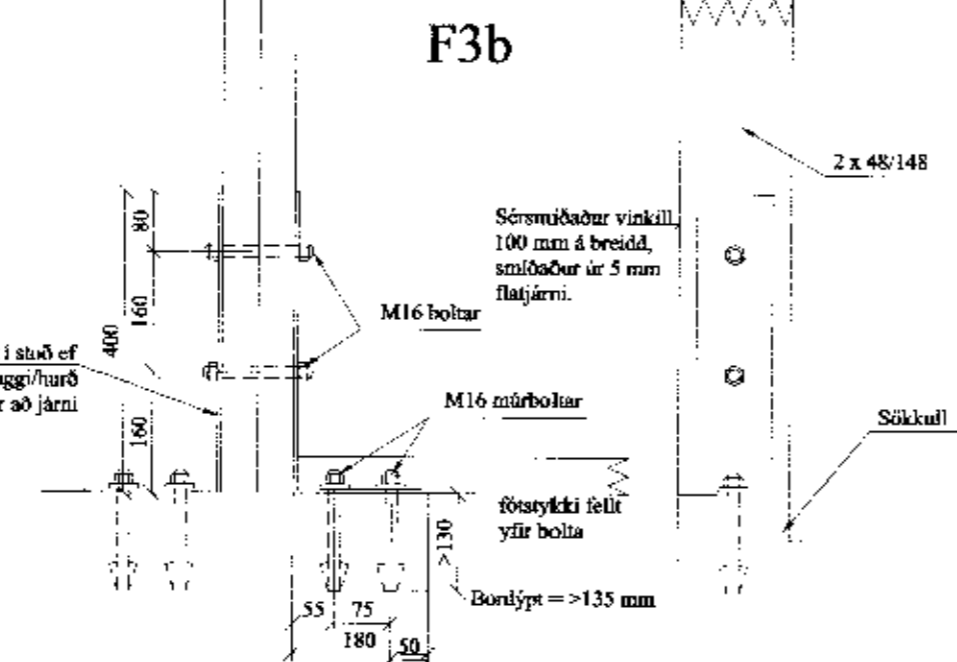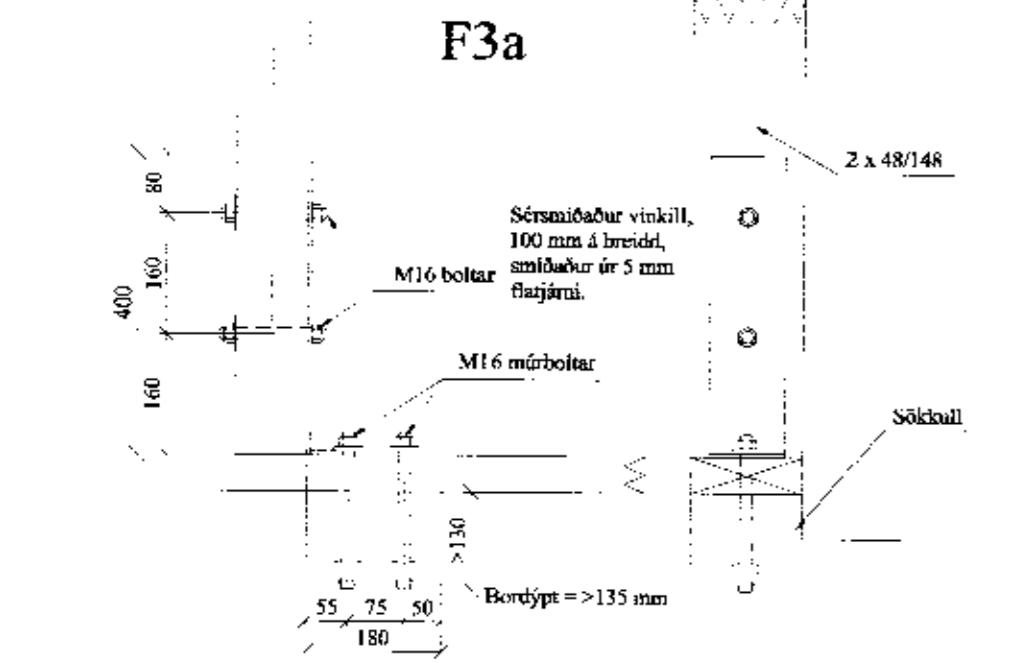

F4 Ásýnd.

F4 Hliðarmynd.

F8 - Ásýnd 1:10

W. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
Arnarhólsbraut 38. (sumarhús)			Teikn nr. 201
Öndverðanesi.			Frumstærð: A2
Burðarvirki Festingar			
Dags:	3-11-21	Mkv:	1:50
Samþ:		V.nr:	01.062
		Teikn:	GHJ

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS D. SIGFÚSSONAR EHF.
 ALUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS