





Veggjagrindur mkv: 1:50

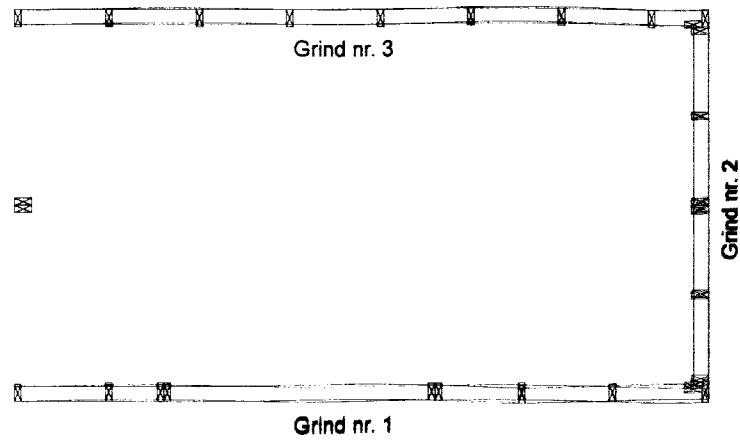


Veggjagrindur mkv: 1:50

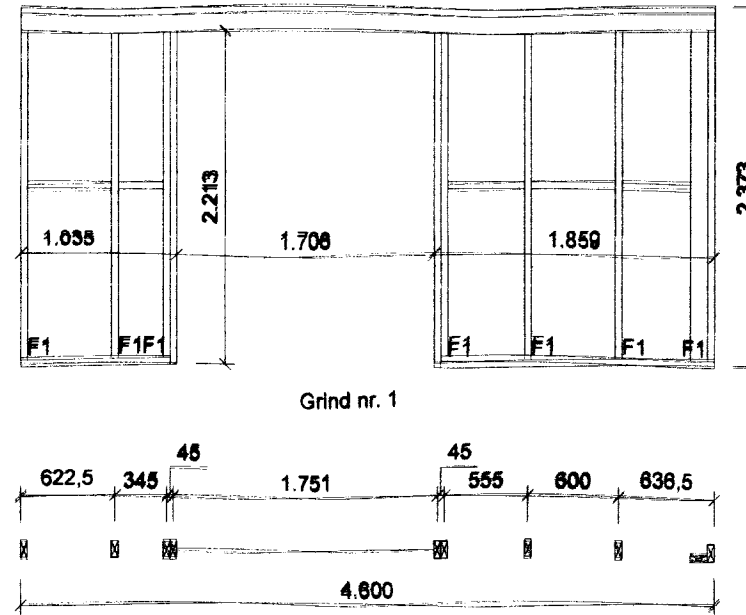



Gólfbitaplan mkv: 1:50

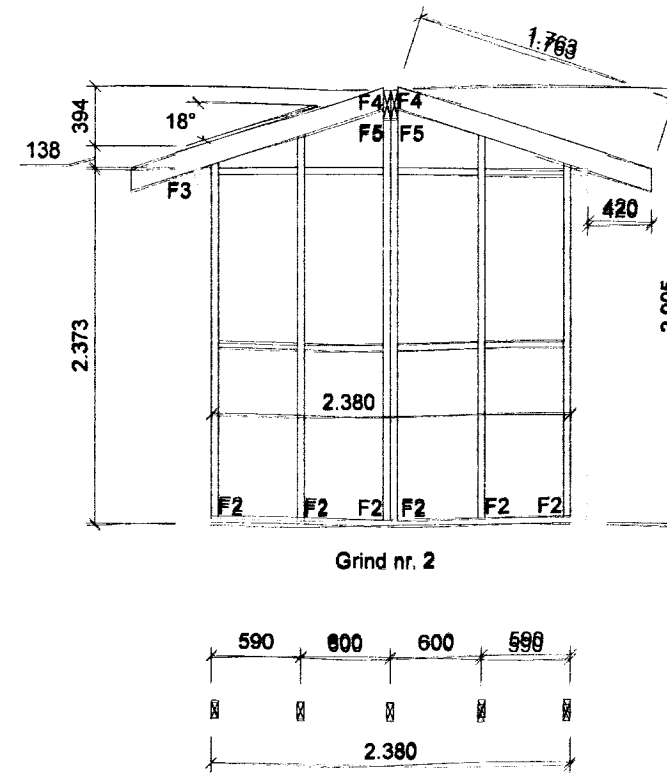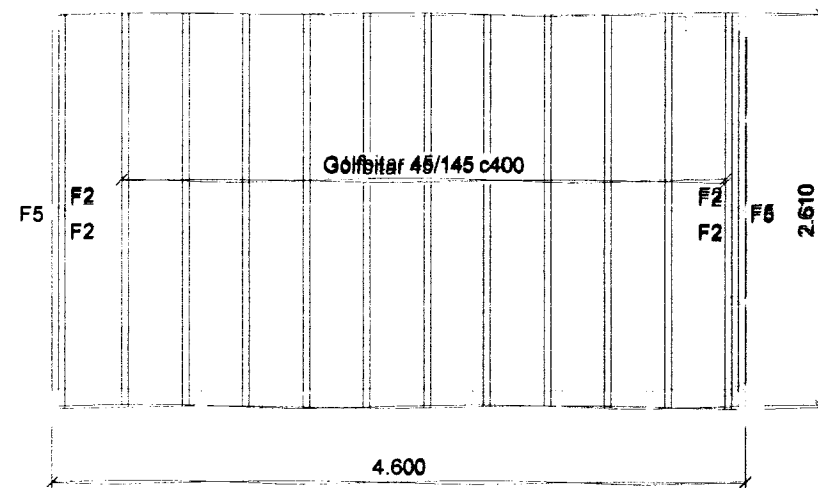

Dregarar og undirstöðusúlar mkv: 1:50

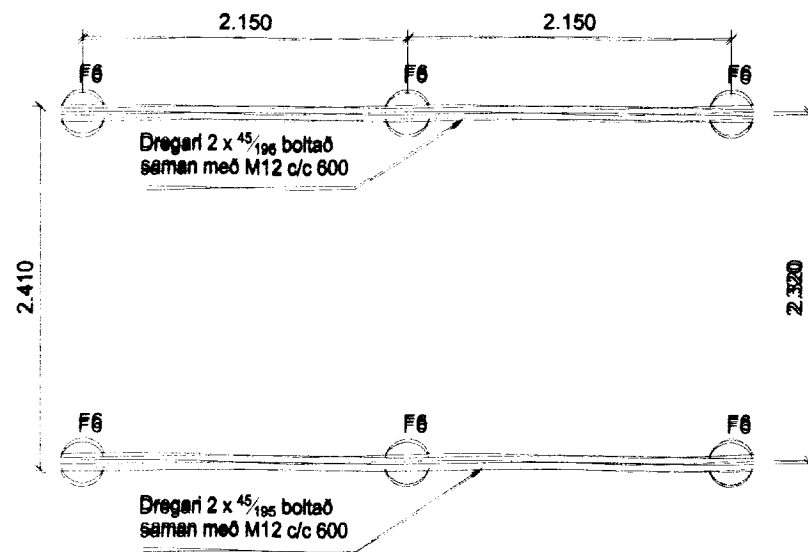

Þakplan mkv: 1:50

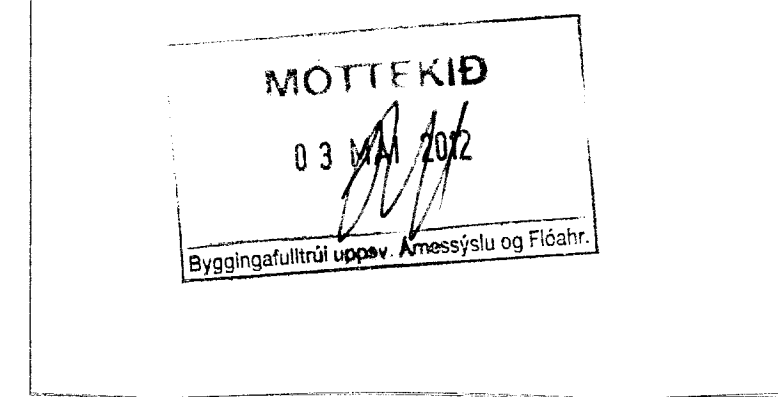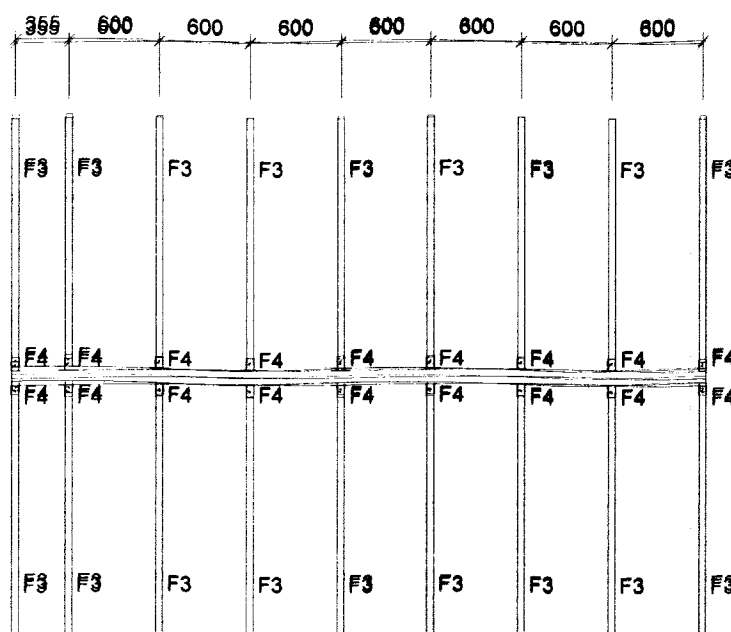

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert mæðmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af mæðmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413.

Allan við utanhúss skál fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heilzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru ⁴⁸/₁₄₈ nema annað sé tekið fram.

Bil á milli mjólinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkirossviður). Krossviður festist með ²⁸/₆₅ C150 í rakapólið lím.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Áskarðslækur 1, geymsla 801 Grímsnes og Grafningshr. Teikn nr. 201

Burðarvirki Veggjagrindur, þak- og gólfplan Frumstærð: A2

Dags: 2012-03 Mkv: 1:50 Hann: GÞS
Samb: 200162-9999 V.NF: 12-001 Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGURSSONAR EHF.
AUSTURVESI 4B, 2.HÆÐ,
800 BELFORS
S: 482 2885, F: 482 3818
NETFANGI: VGS@VGS.IS