Sperruplan
1:50

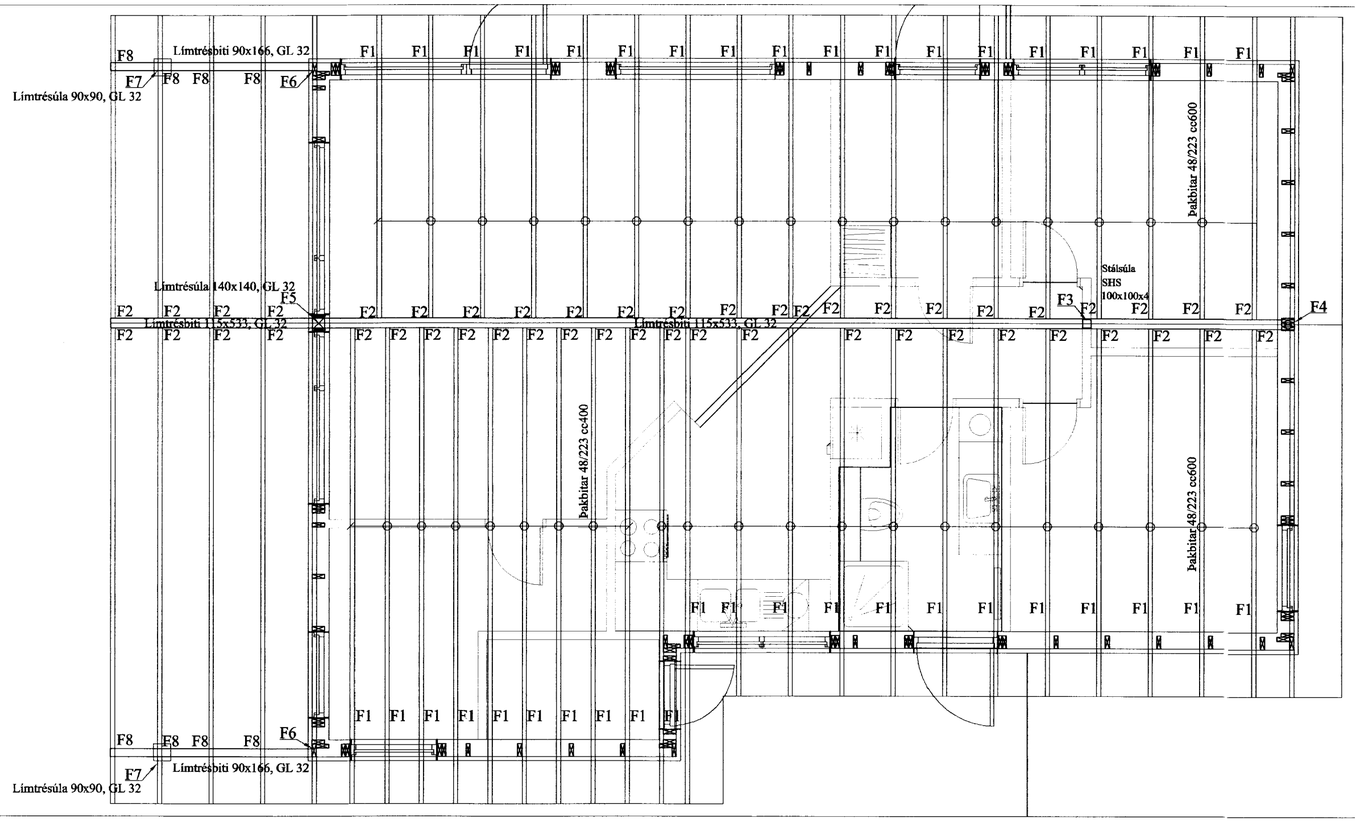

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"). minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.
Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 stk. Ø32 í hvert sperrubil. Lofta skal yfir límtrésbita.

Festingar:

F1

1 stk. þakásanker (BMF) nr. 290, negling 4x7 stk. ks. 40/4.

F2

1 stk. bitaskór (BMF) 48x136 nr. 320, negling 2x5 stk. ks. 40/4 í límtrésbita og 2x3 stk. í sperru.

F3-5, F7-8

Sjá sérteikningu.

F6

Bitaskór (t.d. BMF) gerð I: 98x141 l, kambsaumur, 2x5 stk. í límtré og 2x10 stk. í veggstoð (gegnum krossvið)

F3-Grunnmynd
1:10

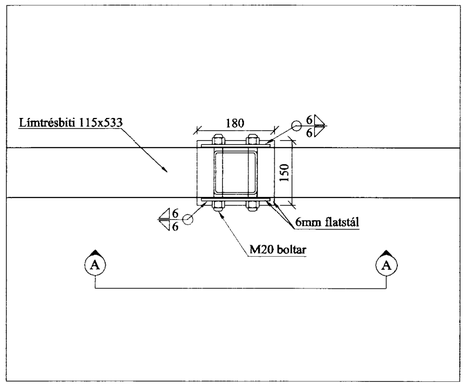

F3-Ásýnd A-A
1:10

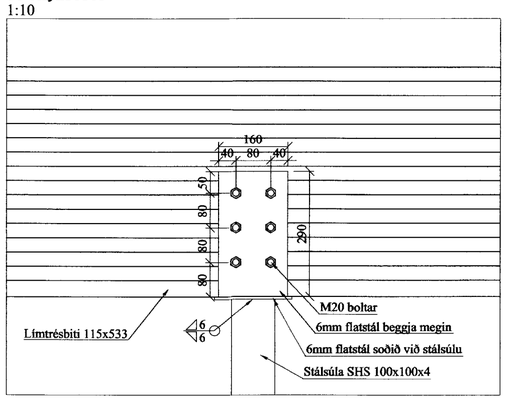

F5-Grunnmynd
1:10

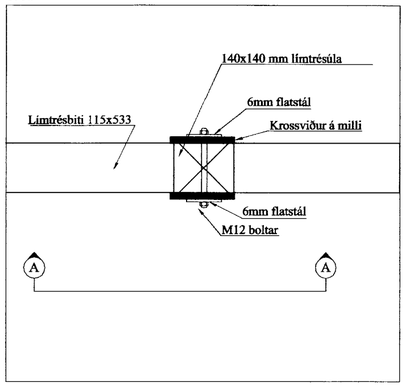

F5-Ásýnd A-A
1:10

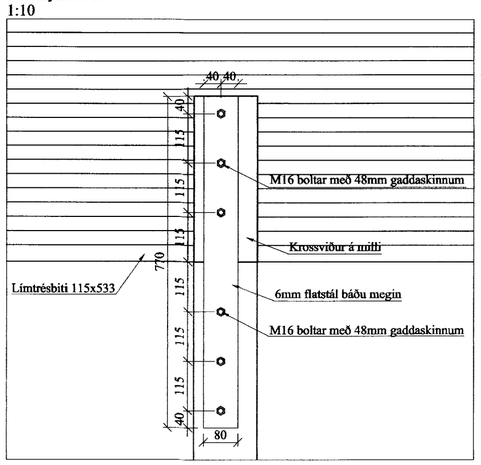

F4-Grunnmynd
1:10

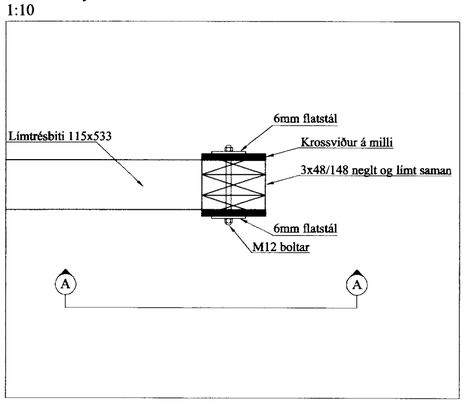

F4-Ásýnd A-A
1:10

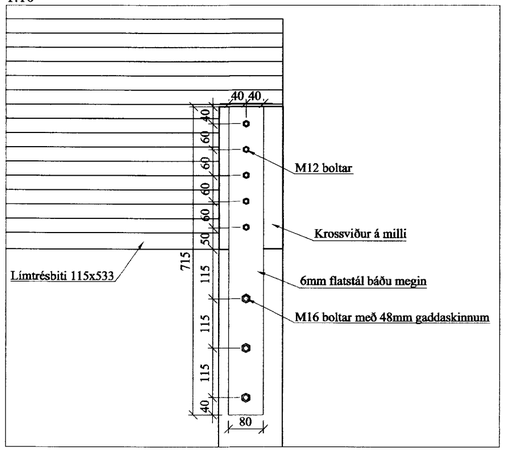

F7 og F8 - Ásýnd
1:10

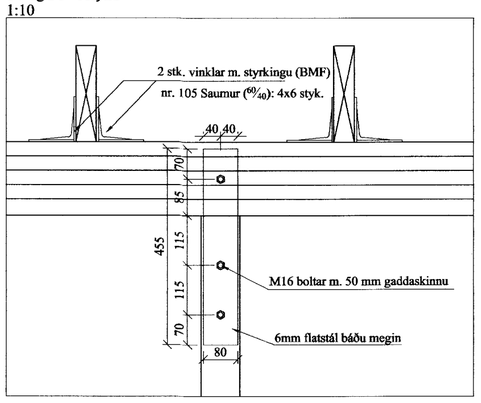

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			

Asparvík 5 Grímsnesi	Teikn nr: 270
Burðarvirki Sperruplan	Frumstærð: A2
Dags: 11.5.06	Mkv: 1:50/10 — Hann: GÞS
Samþ: — 050162-3099	V.nr: 05 157 — Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS