


SNID  
1:50

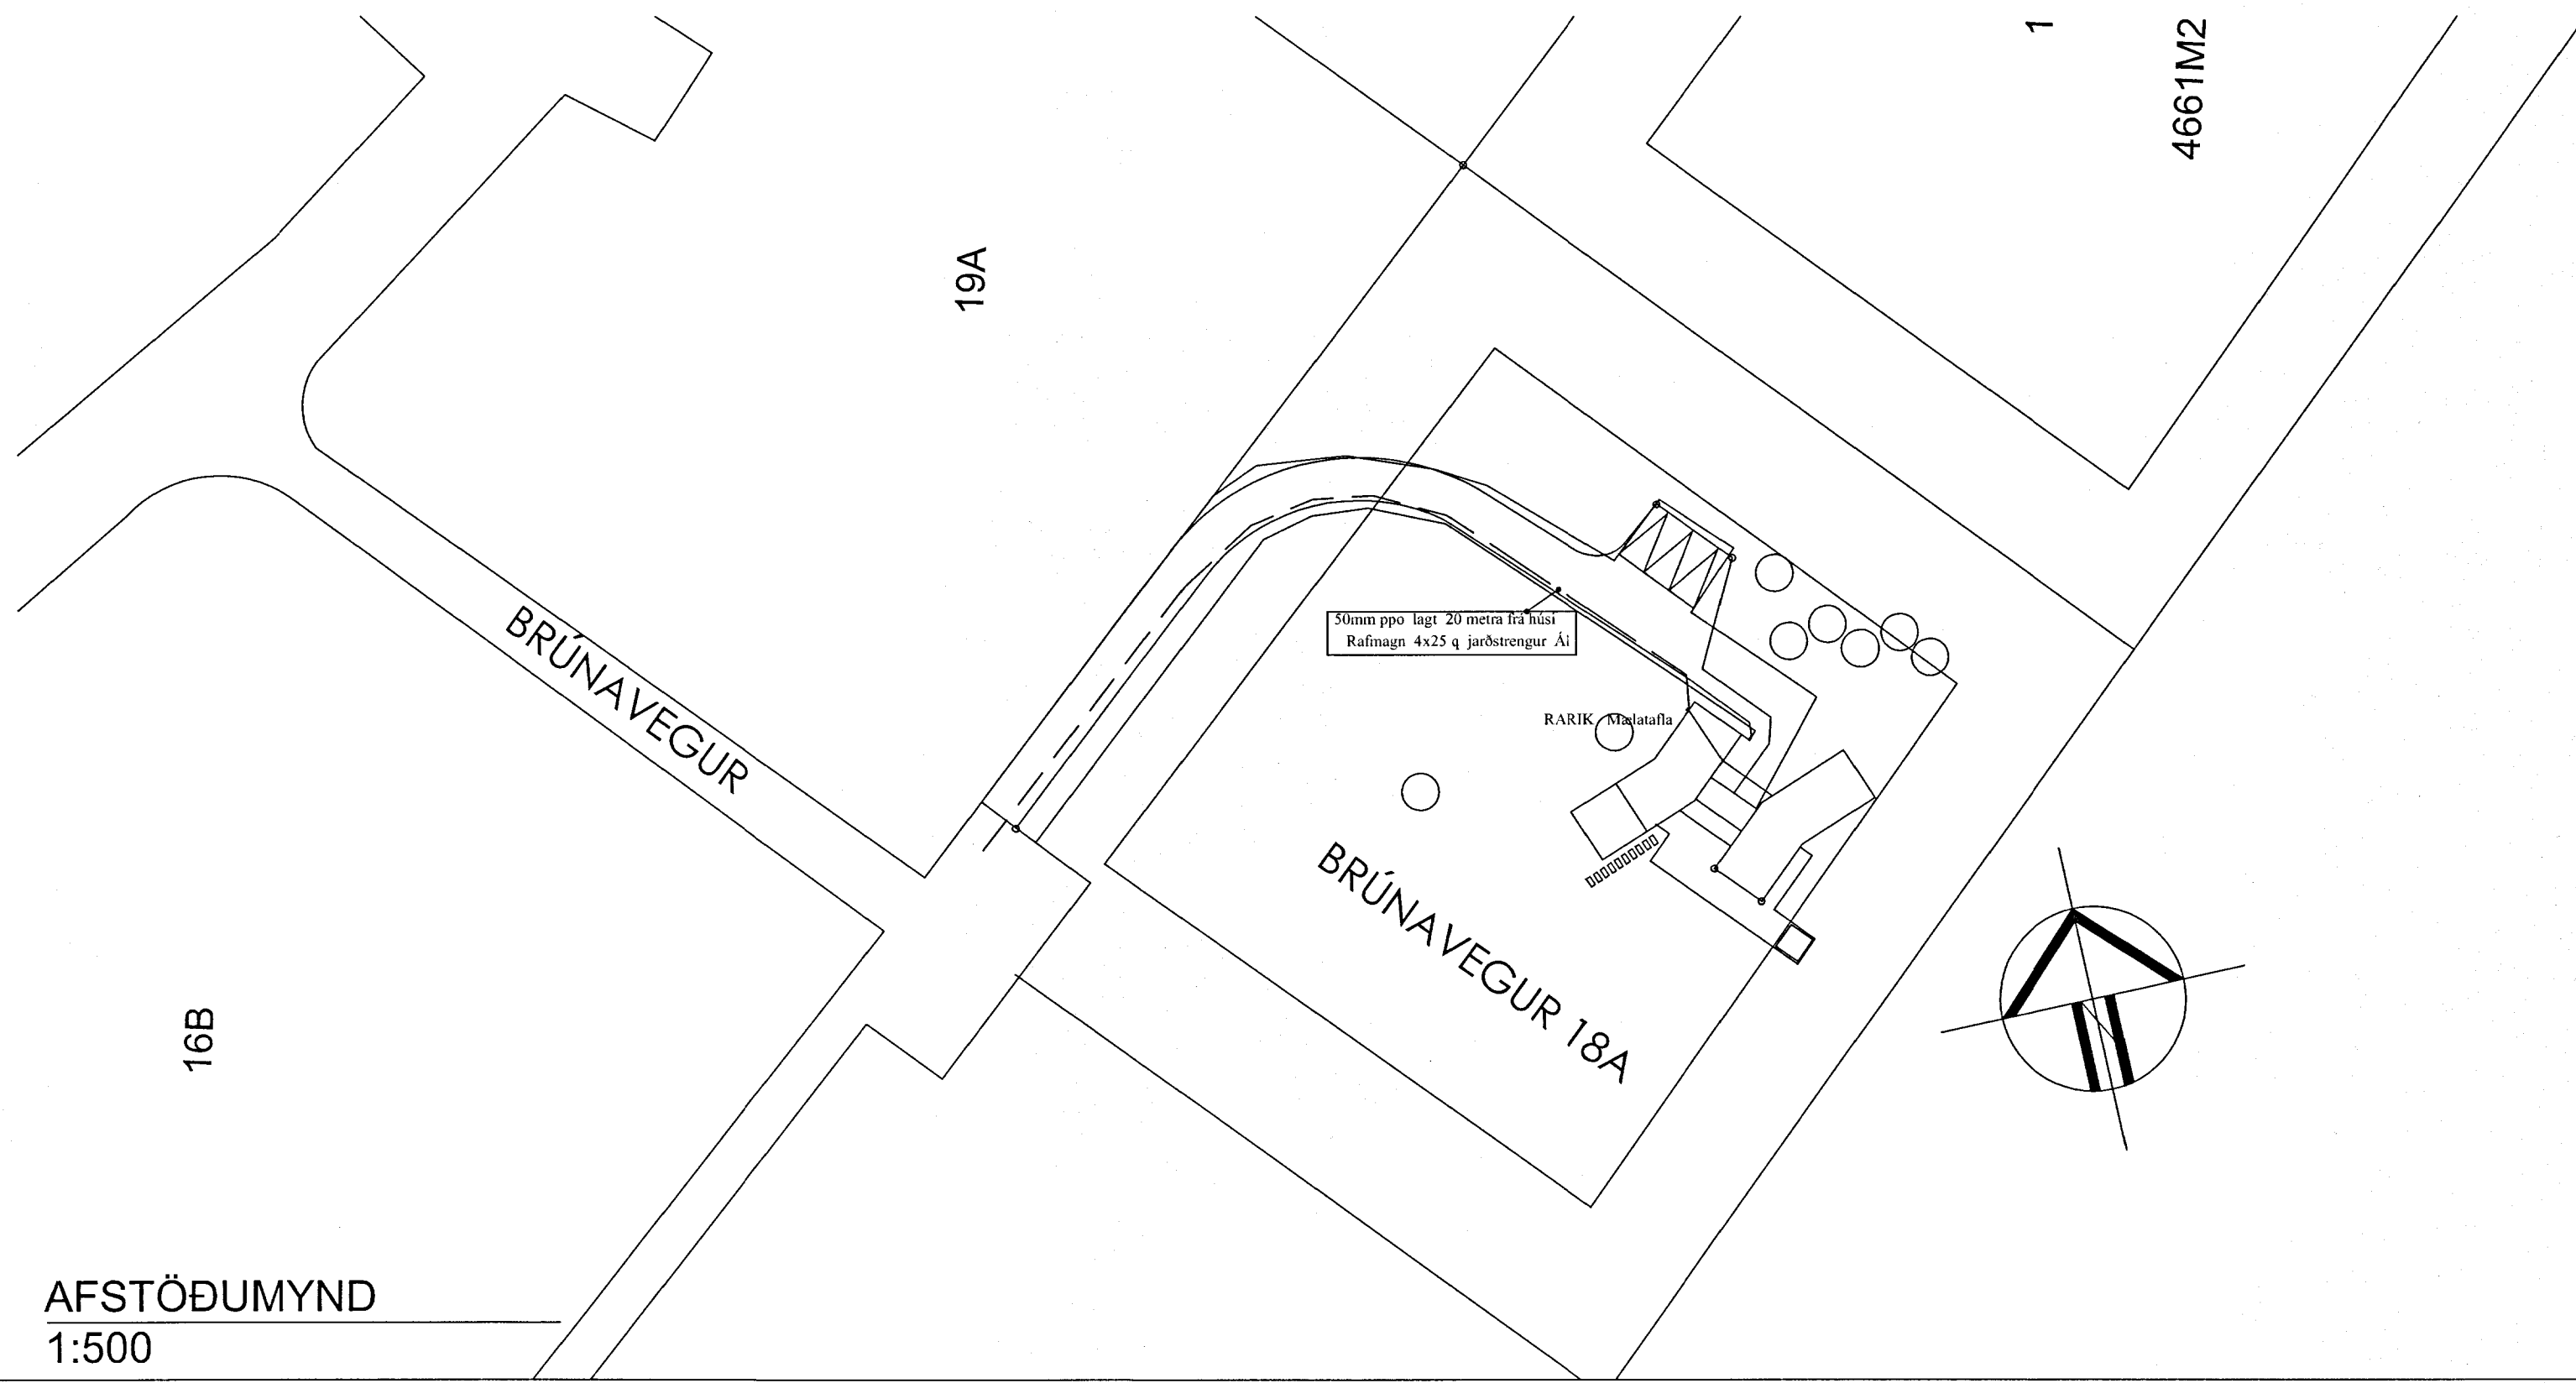

AFSTÖÐUMYND  
1:500

Skýringar

Lögnin skal vera hólkud pípulögn.  
Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði.  
Allt efni skal vera innfellt raðefni og tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tækjatengla er að ræða.  
Rör skulu vera 16mm í ljósa og tenglalögnum og 20mm í öllum smáspennulögnum það er síma, loftnets og eldvarnarkerfi.  
Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv, stöðlum og reglugerðarákvæðum.  
Ganga skal frá dósnum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.  
Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru í sömu hæð.  
Greinatafla T1 skal vera áfelld í vegg.  
Smáspennutafla T2 skal áfelld .  
Loftnets og símalagnir skulu lagðar í smáspennutöflu T2 og deilt út frá henni.  
Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum, skal koma haganlega fyrir .

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað.  
Þó skal hafa samráð við innanhúshönnun og innanhússmíð.  
Ef verulegar breytinga eru gerðar á uppdrætti þessum skal verktaki sjá um að gerð verði reyndarteikning.

- Hæð rofa 110sm
  - Hæð tengla 25sm
  - Hæð tengils f/eldavél 20sm
  - Hæð tengils f/uppvöskunarfél 50sm
  - Hæð tengils f/ ísskáp 20sm
  - Hæð tengils f/örbylgjuofn 200sm
  - Hæð tengils úti 180 sm
  - Hæð veggljósa úti 200sm
  - Hæð veggljóss á baði 210sm
  - Hæð smáspennutengla 25sm
  - Hæð veggljóss við rúm í samráði við húsráðanda
- Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

G. LÁR SLF RÁÐGJÖF OG HÖNNUN KROSSHOLT 17 230 KEFLAVÍK Sími: 421-1193 GSM: 897-8187 NETFANG: GUONILAR@GMAIL.COM		BRÚNAVEGUR_18A GRÍMSNES_OG_GRAFNINGSHREPPI	
Teiknað: Guðni Lárusson kt: 150373-3609 Hannað: Karl Kristinn Þórhallsson kt: 020670-4289		SNID_AFSTADA	
Samþykkt <i>Karl K. Þórhallsson</i>	Hönnun: GL/KKP	Teiknað: GL	
Dags. 18.04.2013	Mælikvarði: 1:50/1:500	Teikn.nr. R5	