




Skýringar, frárennsli.
Kaldvatnsheimtæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum

Allar lagirnir í grunninnhúss skulu vera Ø100pl.
Frárennsli lagirnir innhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.
Frárennsli lagirnir skulu vera með þjoppuðu sandlagi 100mm og sandhula 100mm.

Kaldvatnsheimtaug skal leggja á frostfríu dýpi (1,2m) og í fódurröri Ø50pl.
Leggja skal lóðrættarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).

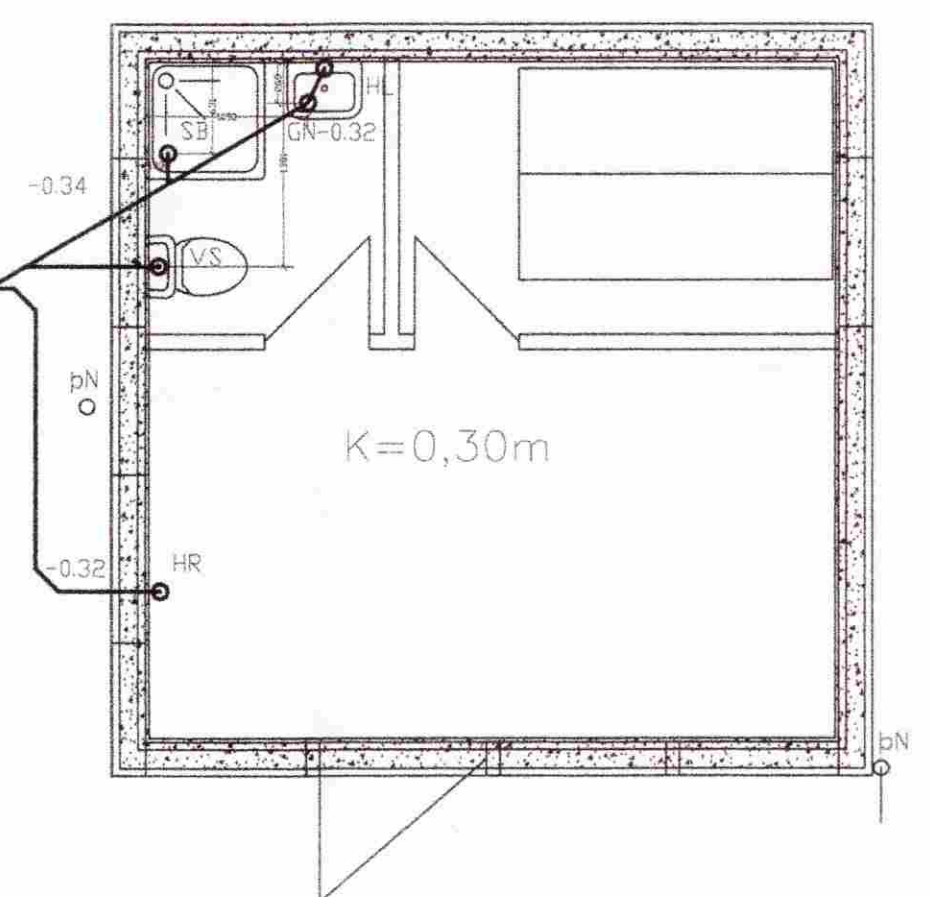

Inntök rafmagns, vatns og hita.

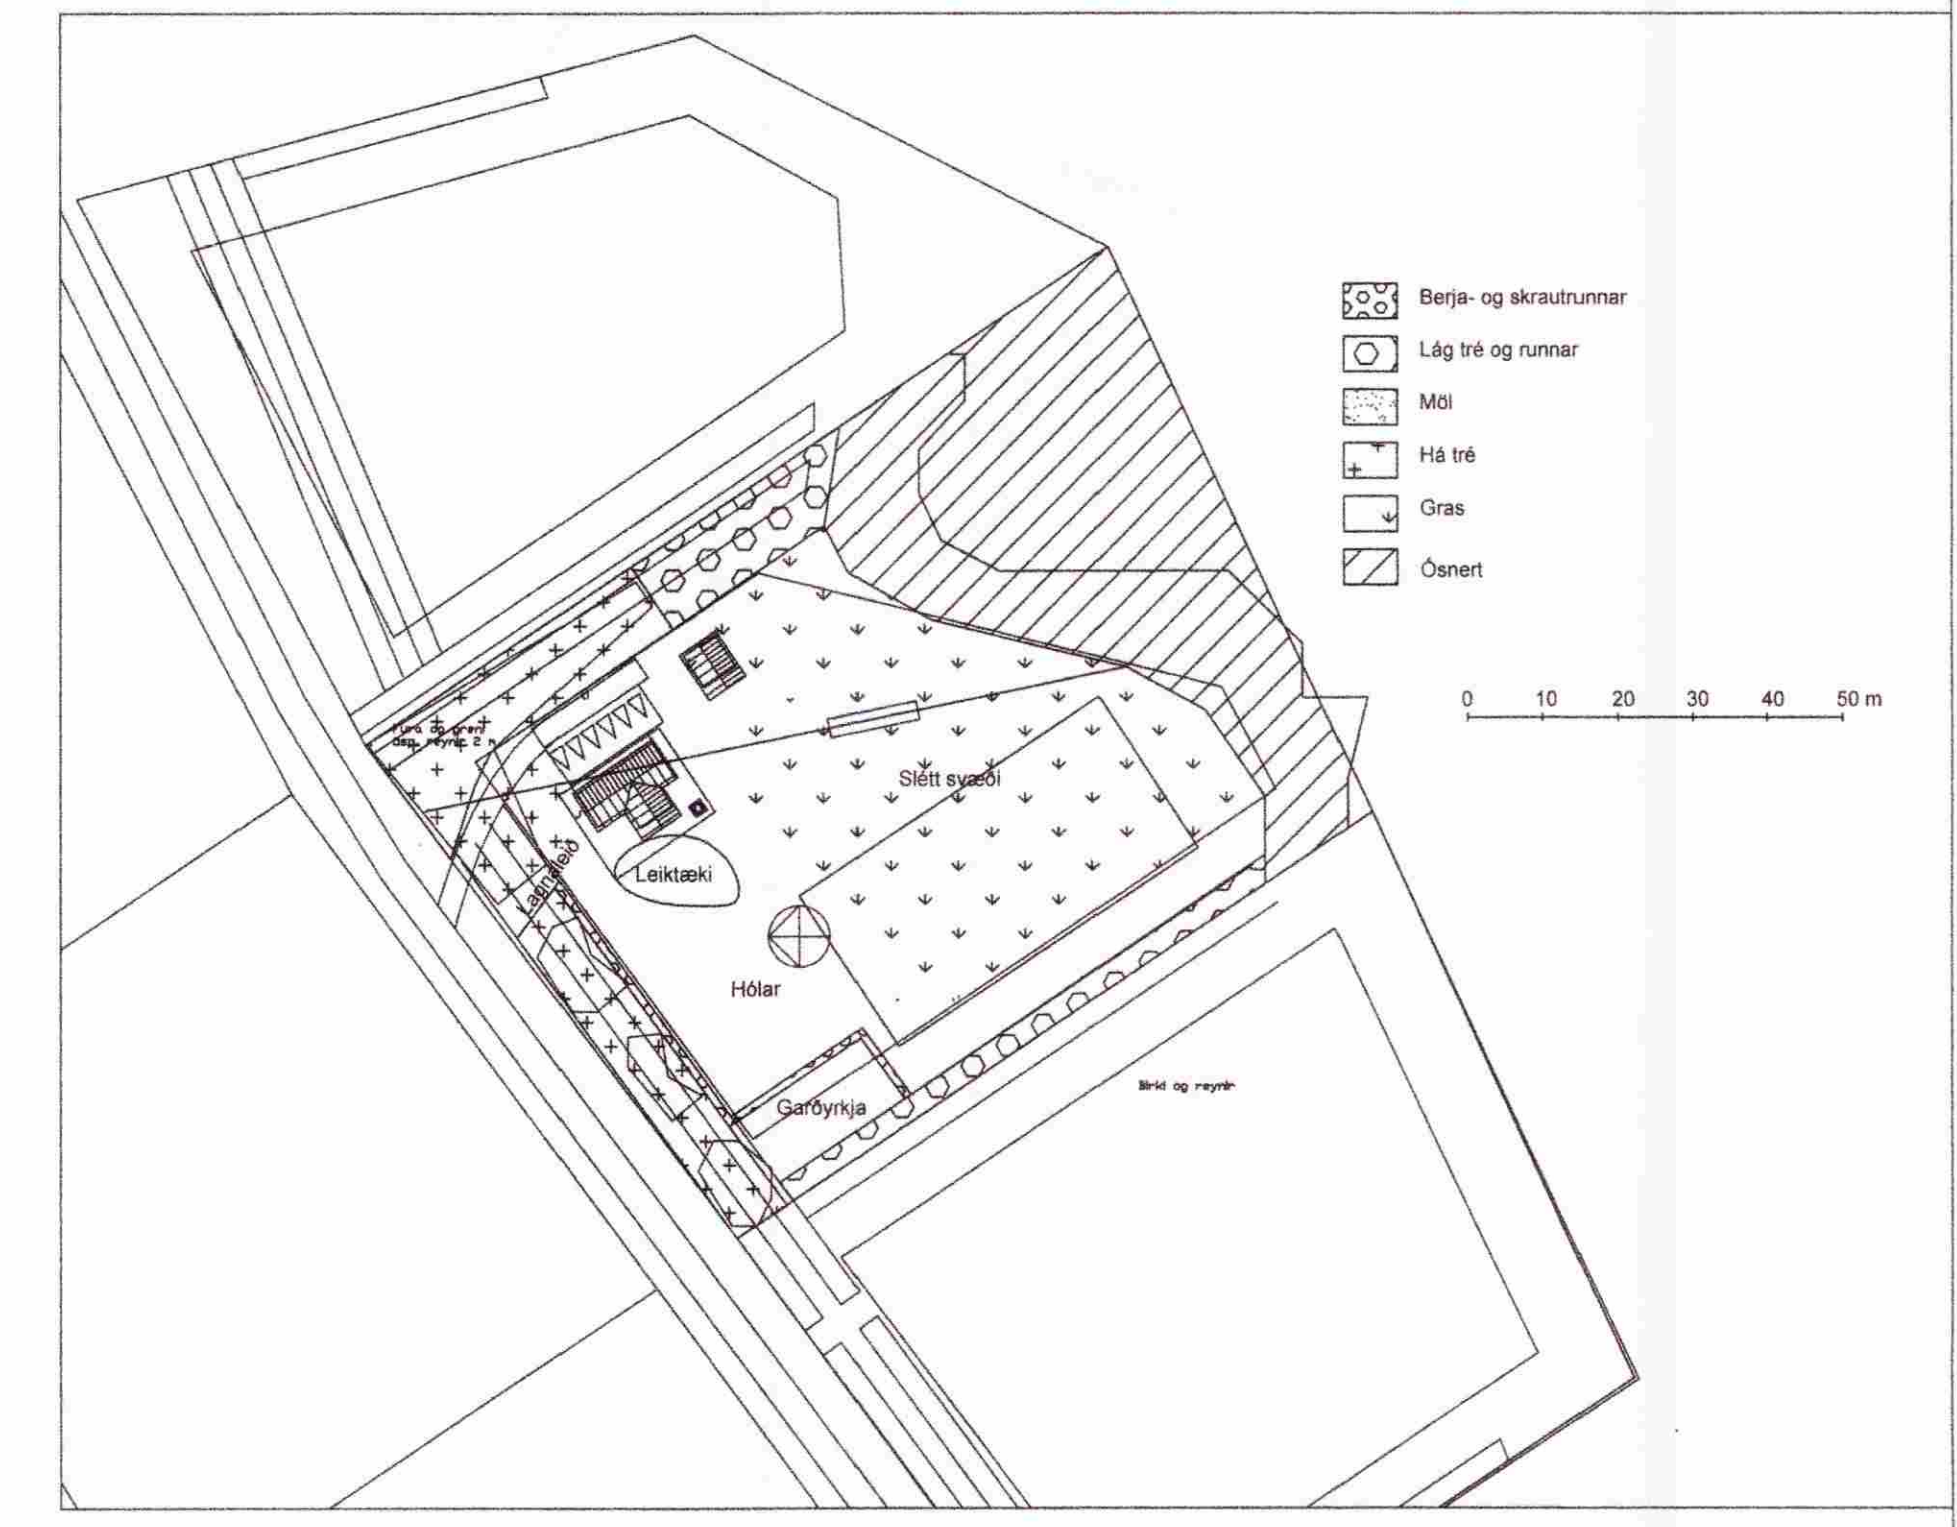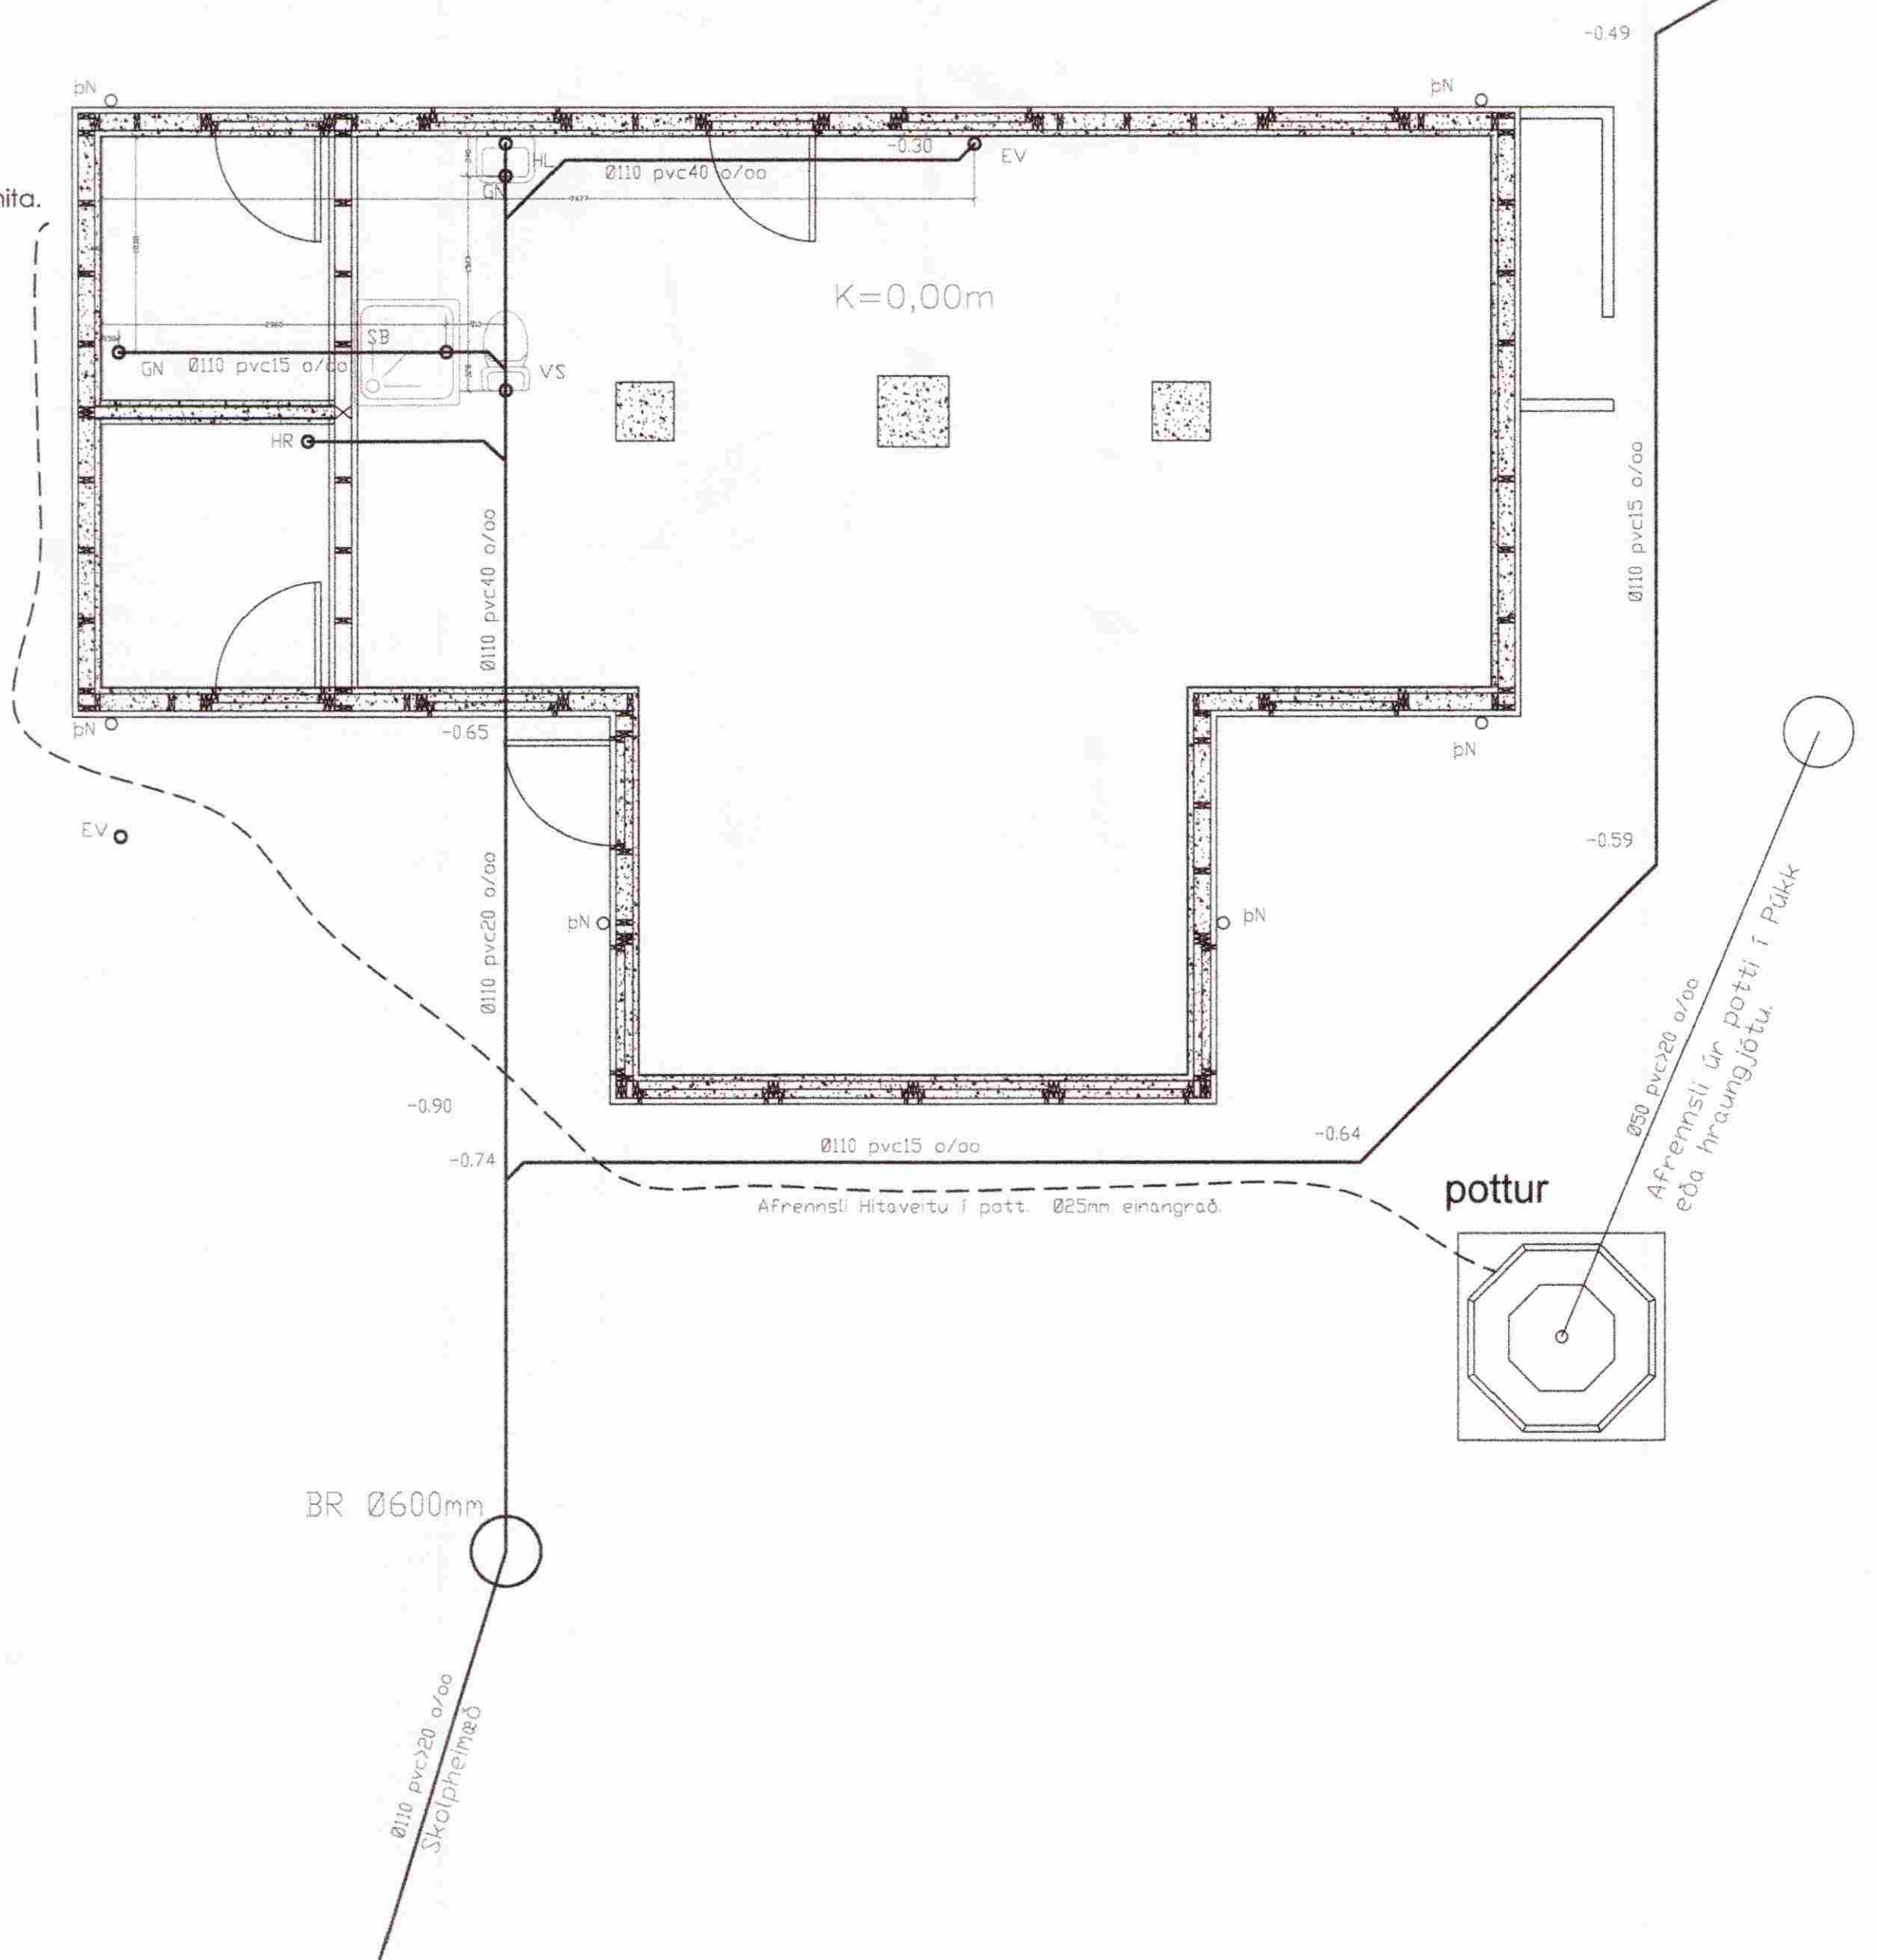

Afstöðumynd. Mkv. 1:1000

Roma SH

Breytingar		Giltatunga 20 Grímsnes og Grafingshreppur.	
Nr.	Dags.	Nafn	
		Tæknifélag Ragnars G Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50/1000
		Snaðjörvegill 11 s. 544 5358 ragnar@tæknif.is	Nr. 10
		GRUNNMYND FRÁRENNSLIS .	Dags. 2009.07.28
		Afstöðumynd.	kt.:110947-2839