

DEILIKISTA  
STOFN DEILURÖRS ER DN20.  
LAGNIR FRÁ DEILIKISTU  
AD TÆKJUM ERU Ø16x2.2 PEX Í 20/25 HD.  
Ø20x2.8 PEX Í 28/34 HD Í STURTU.

BEYJURADIUS SKAL  
EKKI VERA MINNI EN  
8 SINNUM YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

50mm STEINULLAREINANGRUN  
SETT UTAN UM LAGNIR VID ÚTVEGG.  
MIN. 1m BIL FRÁ SÖKKULVEGG.

STADSETNING LAGNA  
Mkv. 1:10

GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA  
MKV. 1:50



**ÞRÝSTIÞRÓF FYRIR PLASTLAGNIR:**

**FRAMKVÆMD ÞRÓFS:**

ÞRÓFUNARÞRÝSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRÝSTINGUR FRÁ VEITU Pþróf=1.5xPveitu (MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITALAGNIR)

VID FORÞRÓF SKAL AUKA ÞRÝSTING UPP Í 6 bar OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 6 bar OG SÍÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIDUR ÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI HAFA FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALÞRÓFID FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRÝSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFA FALLID MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD ÞRÓF TELJIST HAFA VERID LOKID MED FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.

**NIDURSTÖÐUR ÞRÝSTIÞRÓFANA:**

**1. FORÞRÓFUN:**

ÞRÓFID HEFST KL: \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B \_\_\_\_\_ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C \_\_\_\_\_ bar

**2. ADALÞRÓFUN:**

ADALÞRÓF BYRJAR EFTIR AD FORÞRÓFI LÝKUR KL: \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ bar



ÞRÝSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D \_\_\_\_\_ bar

LEKI O JÁ O NEI

PÍPULAGNINGAMEISTARI \_\_\_\_\_

DAGSETNING \_\_\_\_\_

FRAMKVÆMT AF \_\_\_\_\_

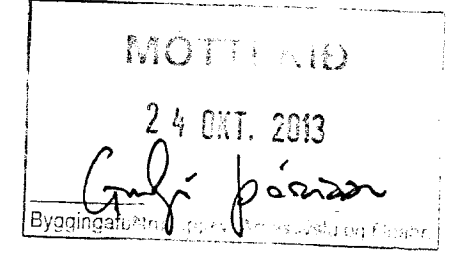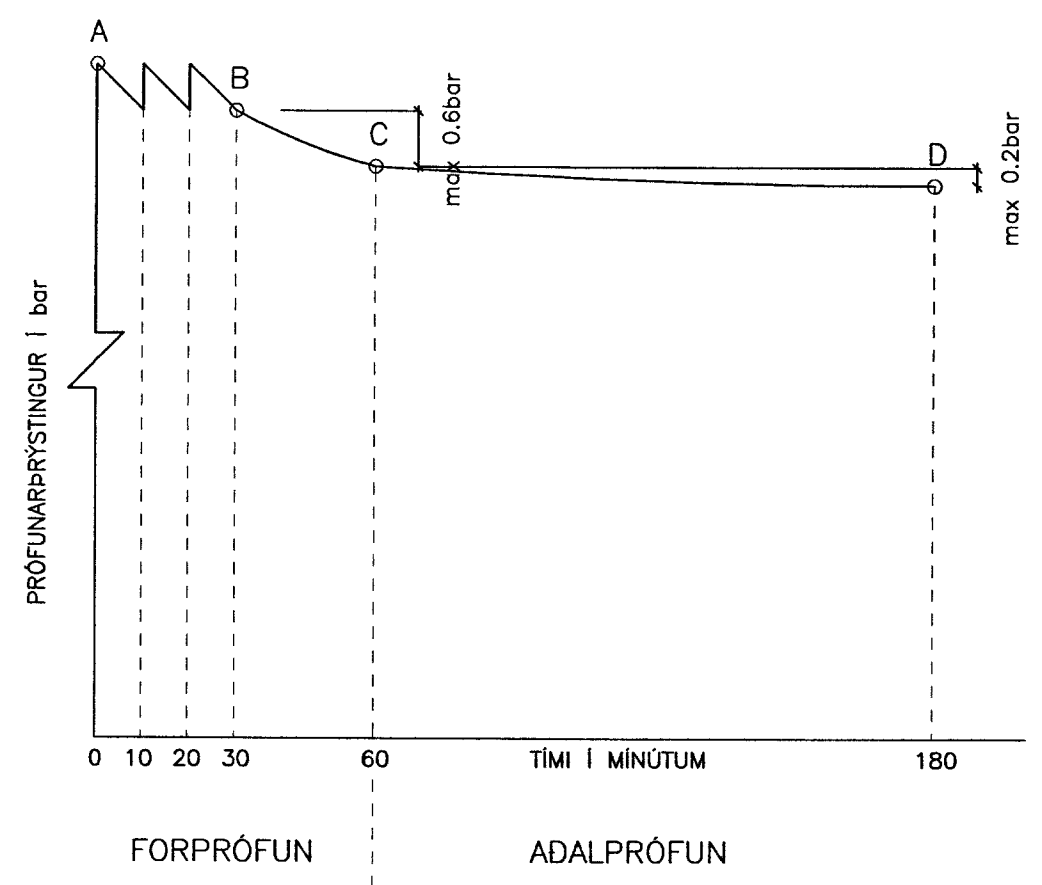

**NEYSLUVATNSLAGNIR:**

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.  
LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.  
ÍDRÁTTARÖR ERU ÚR HD, EN ÍDREGIN RÖR PE-X,  
PB EDA ALPEX. RÖR Í VEGG ERU ALPEX.  
ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR) OG  
KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) Ø16x2.2 RÖR  
MED 20/25 HD. LAGNIR STEYPAST Í PLÖTU.

MÆLT ER MED AD LAGNIR Í STURTU  
SÉU Ø20x2.8 Í 28/34 HD. SJÁ TEIKN.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MED KÖLDU VATNI  
SAMKVÆMT MED FYLGJANDI ÞRÓFUNARBLADI. ÞRÓFUNAR-  
ÞRÝSTINGUR SKAL VERA [1,5 x HÁMARKSÞRÝSTINGUR VEITU]  
ÞÓ EKKI MINNI EN 6 BAR.

**SKAMMSTAFANIR:**

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- PSV ÞVAGSKÁL Á VEGG
- LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- BR BRUNASLANGA
- GS GARDSLANGA

**LÍNUGERDIR:**

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- HEIMÆÐ

**ÚTGÁFUFERLI**

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	03.10.13	JÁ	FRUMÚTGÁFA



JÓHANN ÁGÚSTSSON  
BYGGINGA-TEKNIÞRÆÐINGUR  
AUSTURVEGI 89 800 SELFOSS  
SÍMI 480 480  
johann.agustsson@gmail.com

**HÖFDABRAUT 6**

LAGNIR:	MKV:
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA	MKV: 1:50
SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: JÓHANN ÁGÚSTSSON	TEKNAÐ: JÓHANN ÁGÚSTSSON
VERKJÓMUR: 13017	SKÝRINGARNUMER: 13017-530-U1.dwg
DAGSETNING:	TEKNING NÚMUR:
03.10.13	530

020365-5799