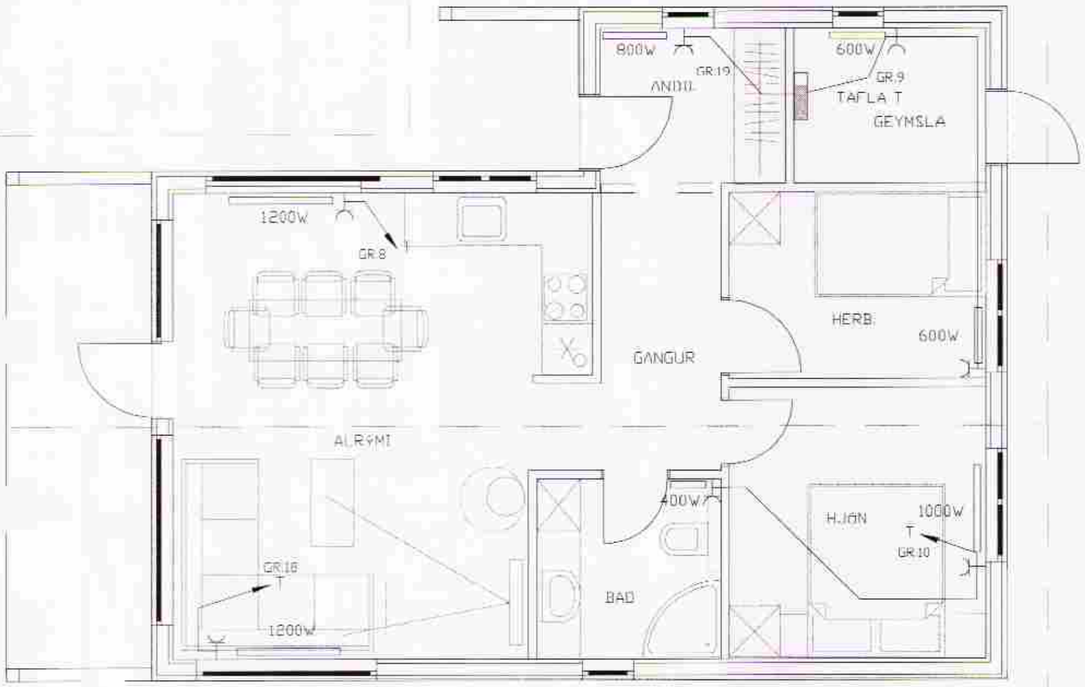

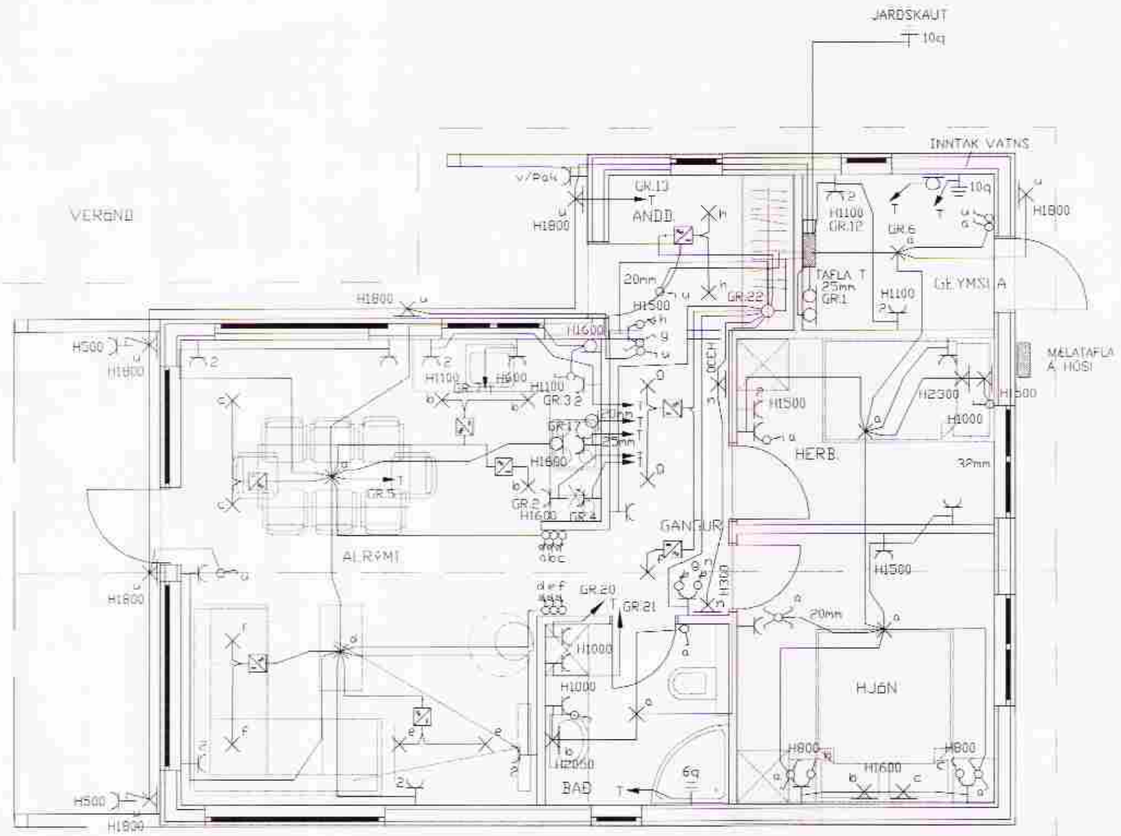

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm2.
2. Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
4. Hæð tengla frá gólfi er 250 mm.
5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
6. Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
7. Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 250 mm.
8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm en bjöllu (B) 2300 mm.

Nema annars sé getið

9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
10. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. ---------- Lagnir í gólfi.
12. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steyptu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málmhlutar lagna, tækja, bað og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
15. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Öll tákn eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
18. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.

MIÐAÐ ER VIÐ AÐ INNBROTSVARNAR OG BRUNAKERFI VERÐI ÞRÁÐLAUST: OG MÖGUL.

RAFVIRKI SKAL KYNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR ÁÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AÐ FORÐAST MISTÖK.

FRAMFYLGJA SKAL 1ST 200, 1ST 150 OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:

D = Innitæki dyrasíma
B = Dyrabjalla
U = Útistöð f/dyrasíma
S = Símatengill
L = Loftnetstengill
R.S. = Reykskynjari
H = Hátalaratengill

MÓTTEKIÐ
20 DES. 2012
Byggingafulltrúinn Fríhöfnsvegi og Flóðvi

Gísli Gunnarsson

Breytingar			
Nr.	Dags.	Breyting	Sþ.

Hönnuður
GUNNAR JÓNSSON
RAFIÐNFRÆÐINGUR
ÁLFASKEIÐI 33A
220 HAFNARFJÖRÐUR
KT: 040158-6509
SÍMI: 565-1169
GSM: 891-6858

Samþykkt
Gunnar Jónsson 040158-6509

Verkheiti
HALLKELSHÓLAVEGUR 57
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI

Verkhluti
LÁGSPENNA OG OFNAR

Kvarði
1:50

Dags.
06.10.2012

Teiknað af
G.J.

Teikning nr.
2