GRUNNMYND M 1:50

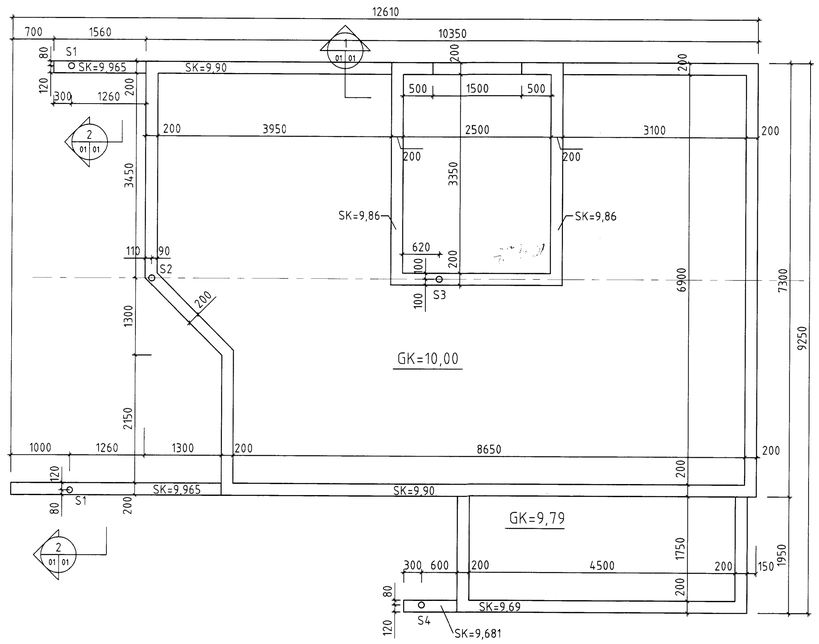

S1 M 1:5

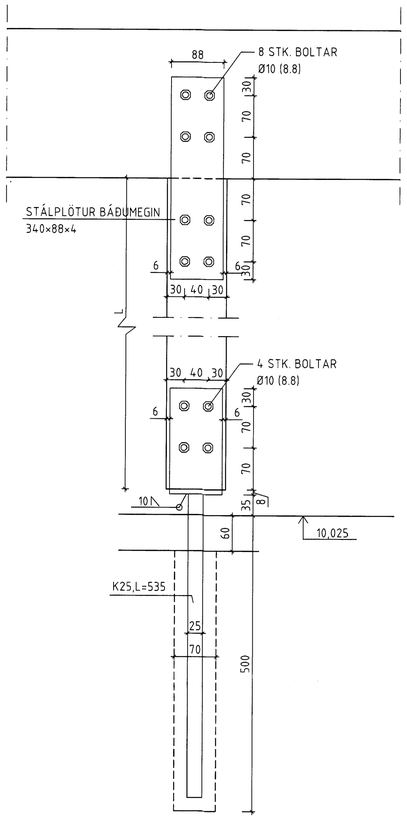

FESTING S2 ER EINSOG Á S1

	L
S1	2122
S2	3207
S3	3203

S3 M 1:5

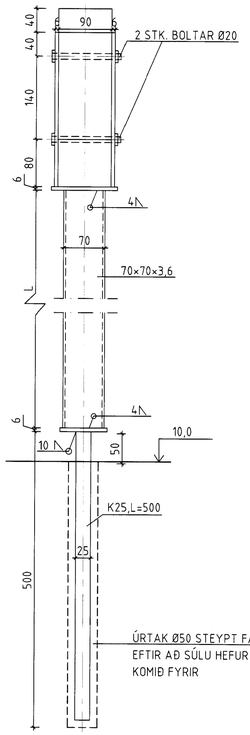

4 / 01 01 M 1:5



DÆMIGERÐ SNIÐ Í UNDIRSTÖÐUR M 1:20



1 / 01 01 M 1:20

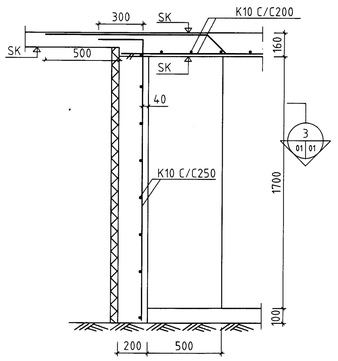

2 / 01 01 M 1:20



3 / 01 01 M 1:20



ALMENNAR SKÝRINGAR

Ónefnd mál eru í millimetrum.
Kótar eru í metrum.

Undirstöður : Miðað er við að undirstöður standi á óhreyfðri burðarfyllingu.

Steypa : Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST 10 og ÍST 14 svo og eftirfarandi:
Útisteypa : VS < 0.5
Sementsmagn > 300 kg/m3.
Fjarlægðarstuðull loffs < 0.25 mm.
Loft : 5-6 %
Styrkleiki : S 250
Önnur steypa : S 200
Smíðastál l er st37
Boltar eru 8.8

Steypust. stál : Suðuhæft KS 40 (KS40S).
Mál á lykkjum eru utanmál.
Ekki má skeyta meira en þriðja hvert járn í sama sniði.
Upp með og undir öll op skal setja 2 K12 en 2 K16 yfir opin nema annað sé sérstaklega tekið fram og skulu þessi járn ná 70 cm út frá brúnum eða vera samfelld um fleiri op.
Í ytri brún útveggja skulu járn liggja minnst 3,5 cm frá steypuyfirborði en annars staðar gilda ákvæði ÍST-10.

Einangra skal sökkla 50 cm niður fyrir botnplötu með 7,5 cm þykkri plasteinangrun með rúmþyngd >/= 16 kg/m3.
Einagra skal ofaná botnplötuna með 50mm steinull.

Þakviðir
Allt timbur skal vera flokkað timbur K18.
Allt timbur sem er utanhúss eða í snertingu við steinsteypu skal fúavarið vandlega.
Negling, upprðun og annar frágangur heilklæðningar, pappa og þakstáls skal vera í samræmi við Rb blað Rb (47)-103 kafli 142.

LÝSING BREYTINGA	DAGS.	SAMÞ.

FERILL
VERKFRÆÐISTOFAN FERILL EHF. F.R.V.
MÖRKIN 1 - 108 REYKJAVÍK
SÍMI : 575-1600 FAX : 575-1601
NETFANG : ferill@ferill.is

SUMARHÚS NR. 77 HESTI, GRÍMSNESHREPPI

UNDIRSÖÐUR OG DÆMIGERÐ SNIÐ

MKV.	TEKN. DAGS. ÚTG.	TEIKNINÚMER
1:50,1:20,1:10	ÞMG 31.03.00	837-1-01
SAMÞ.	KT. 010345-4059	SAMÞYKKT
HÖNNUÐ BREYTINGAR	DAGS BREYTINGAR	BREYTINGANR

Samþ. 25/4 2000
Byggingarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps