
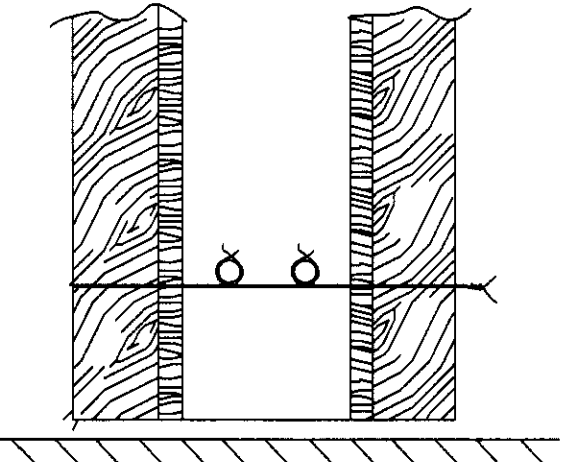



Handwritten signature

Sökkulskaut

Heimtaug rafveitu
50mm PEH lagt útfyrir lóðamörk

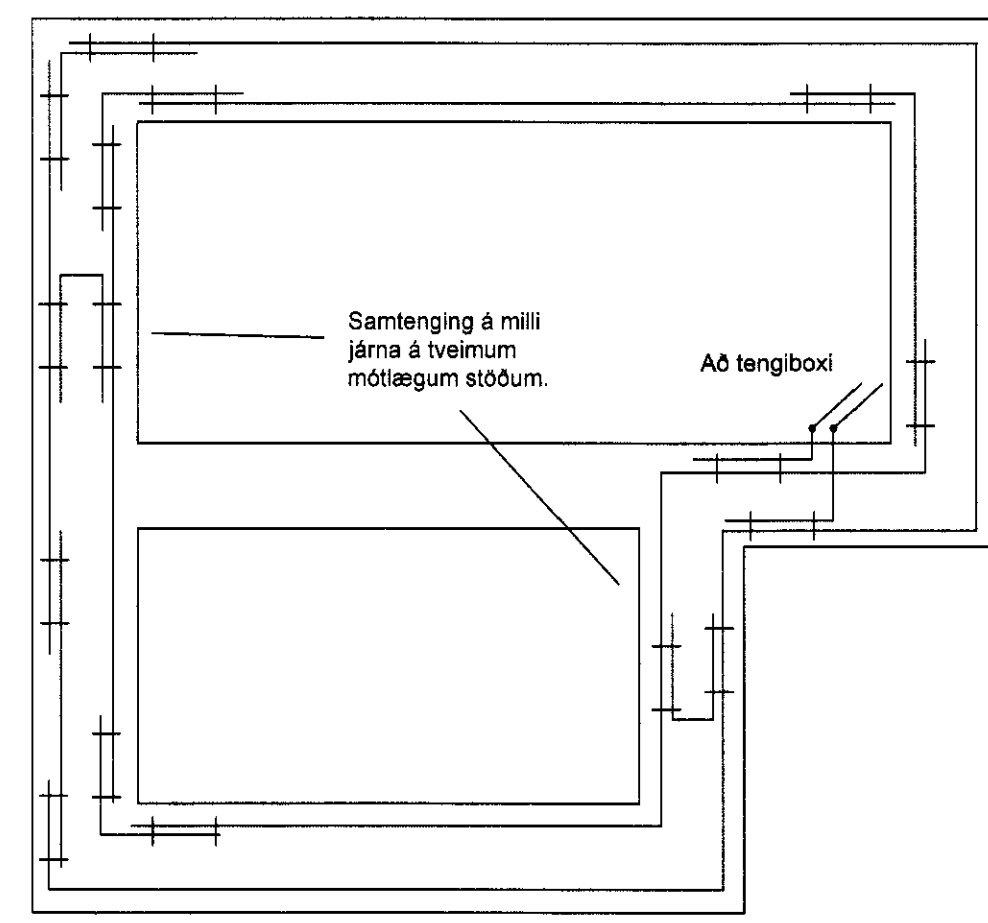


Snið í sökkulvegg
Sýnd eru 2 neðstu steypu-
styrktarjárn í steypumót
ofan á neðstu mótavirum.

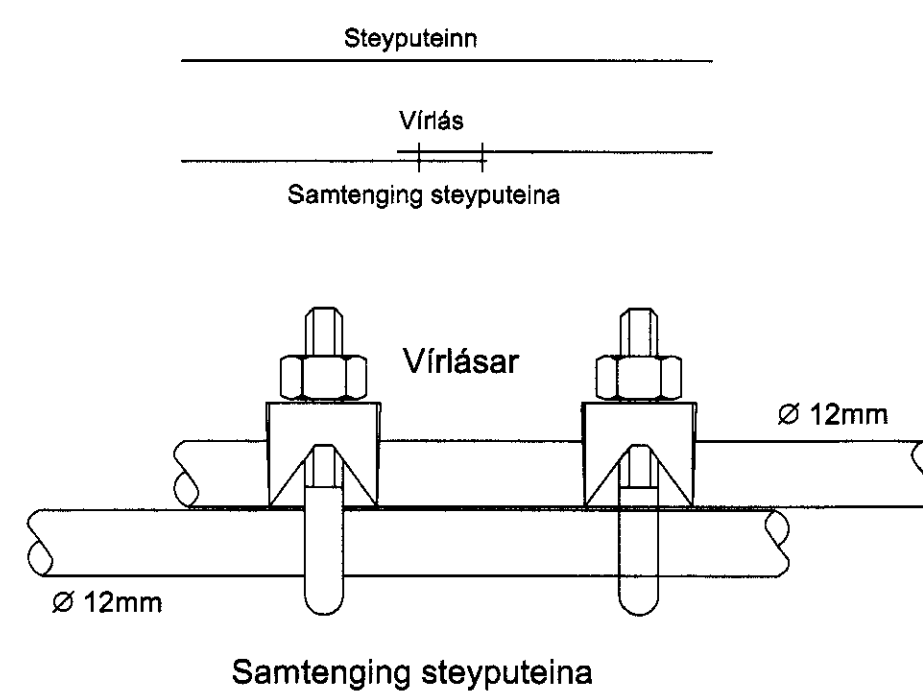

Samtenging steyputeina
Setja skal tvo virflása
á hver samskeyti

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum
allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Í raðhús, parhús og hlíðstæð hús er leiðlegt að tengja
samskiptilegan úthring en tengibox og tenging verði
við hverja heimtaug.

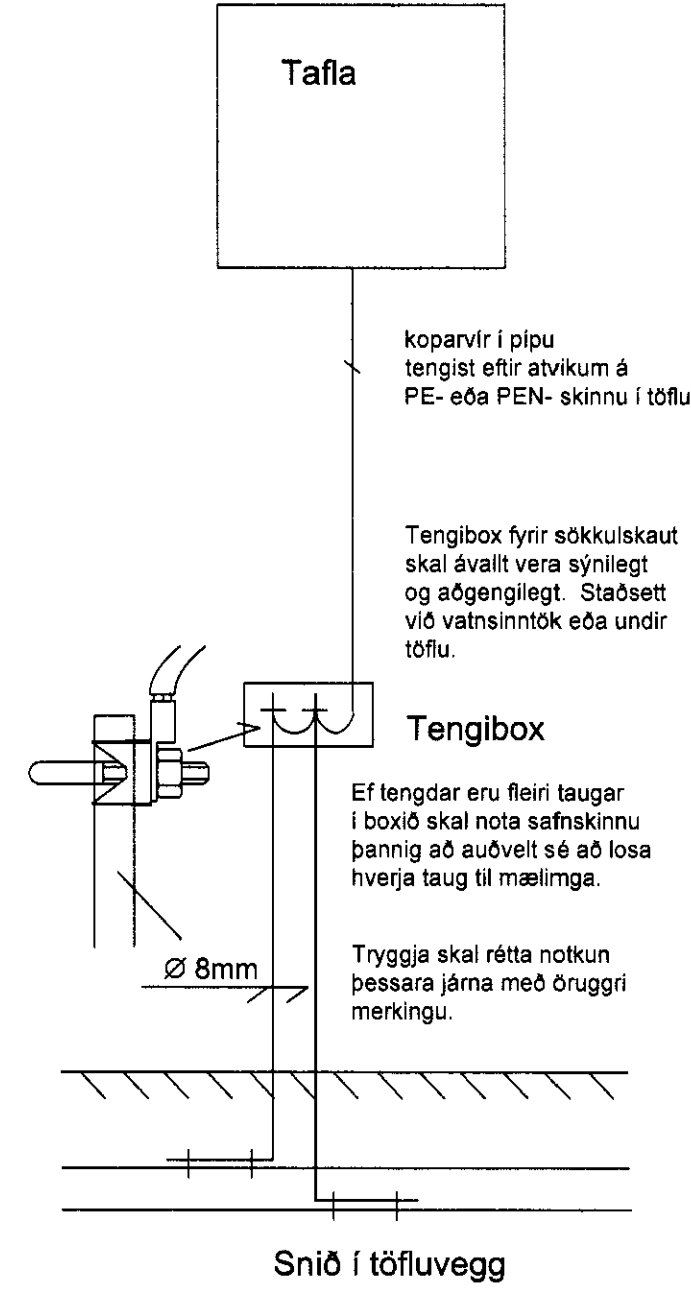

Tafla

koparvir í pípu
tengist eftir atvikum á
PE- eða PEN- skinnu í töflu

Tengibox fyrir sökkulskaut
skal ávallt vera sjónlegt
og aðgengilegt. Staðsett
við vatnsinntök eða undir
töflu.

Tengibox

Ef tengdar eru fleiri taugar
í boxið skal nota safnskinnu
þannig að auðvelt sé að losa
hverja taug til málringa.

Tryggja skal rétta notkun
þessara járna með öruggri
merkingu.

Snið í töfluvegg

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		

Jóhann Baldursson
Löggiltur rafverktaki
Fjallalind 2 201 Kópavogur
S:892-0518
straumver@isi.is

Verkefni	Sumarhús í landi Vaðness
Staður	Lóð nr. 19 viðHrauntröð
Skýring	Afstaða, sökkulskaut
Verknúmer	Teiknað BÓG
Hönnun JB	Blað 2 af 2
Mkv 1:50/100/500	Dagsetning 20.12.2010
Kt. 070256-3719	