


MÓTTAKID

07 JAN. 2013

Byggingu- og rafmagnsfræðingur
 Rafteikn

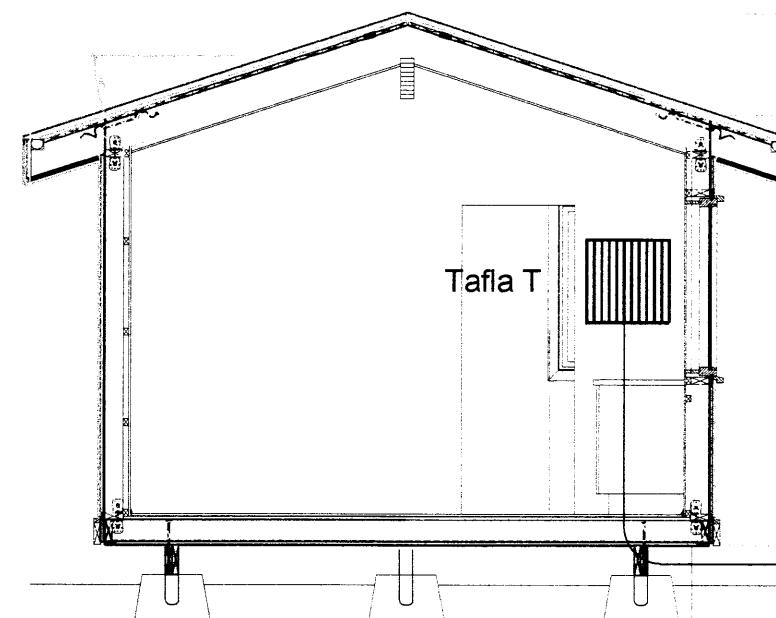

SNID
A-A

Kvísl frá sumarhúsi \varnothing 32 mm / 3x6q
 Rör frá sumarhúsi \varnothing 25 mm fyrir smásp

ALMENNAR SKÝRINGAR

- Hæð rofa skal vera 110 cm
- Hæð tengla skal vera 20 cm
- Málstraumur rofa skal vera 10 A
- Málstraumur tengla skal vera 16 A
- Pípur séu \varnothing 16 mm og vír 1,5 mm²
- Tenglar merktir v/l skulu vera við loft
- Allar iagnir skulu vera samkvæmt reglum Rafmagnseftirlits Ríkisins

Nema annað
sé tekið fram

HÖNNUÐUR

Dór Stefánsdóttir

YFIRFARIÐ

Dór Stefánsdóttir

SAMMÁL

Dór Stefánsdóttir

BREYTINGAR

VERKHEITI

Gestahús
 Húsasund 15, Hraunborgum
 Grímsnesi


VERKHLUTI

Lágspennulagnir, snið,
 skýringar og smáspennulagnir
 Mkv 1:50




RAFLAGNATEIKNINGAR
 DÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
 FYRAVEGI 32 SELFOSSÍ SIMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING
 RAFLÖGN-1755 DWG 9 12013 23 09 47
 SLOÐ C:\VERKABORGARHÚSASUND 15
 VERKNÚMÉR BLAD
 1755-2012-077 2 af 2
 Desember 2012

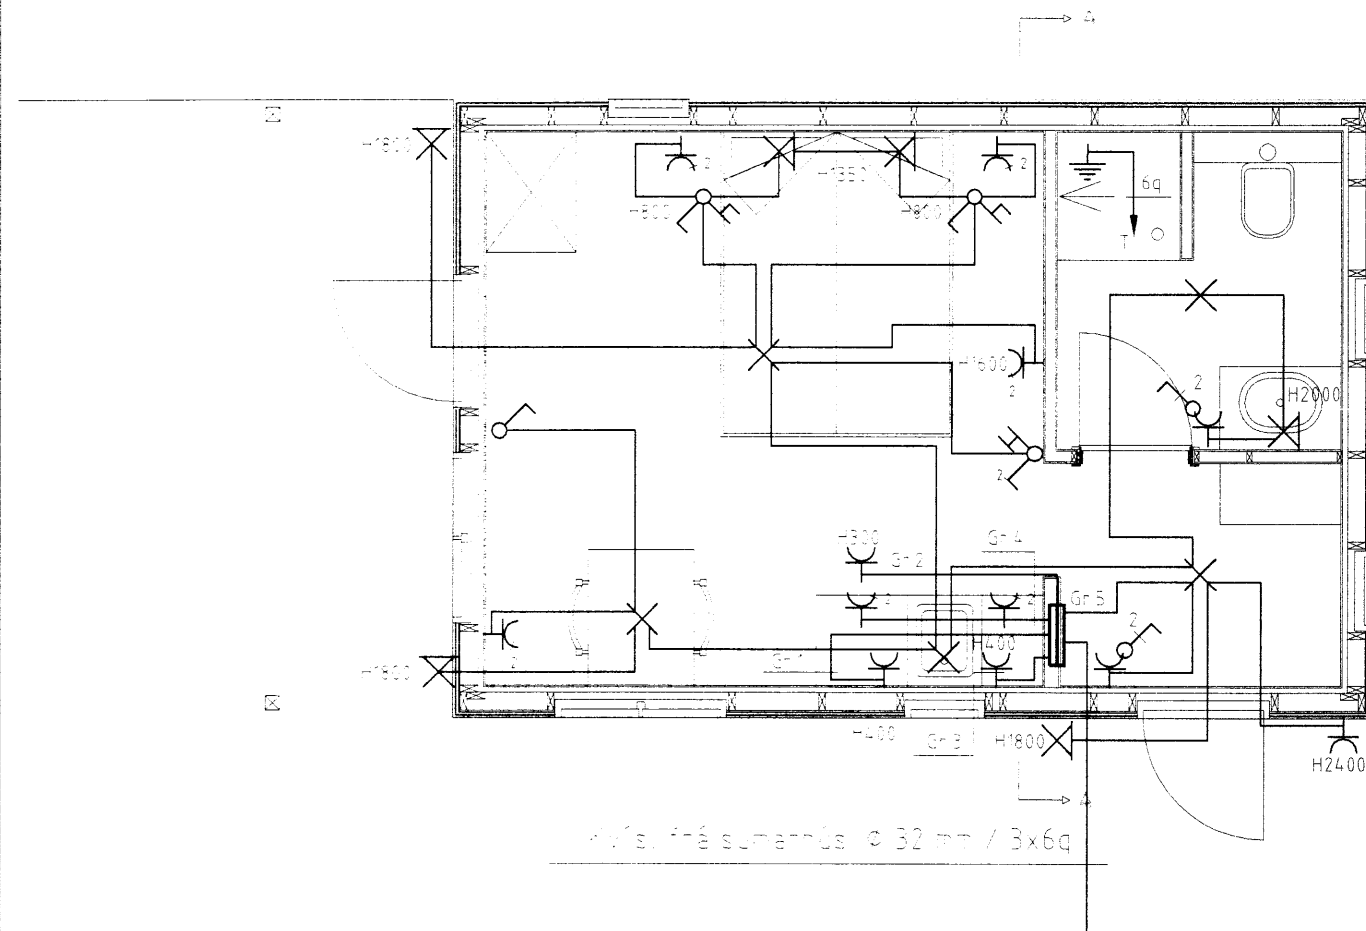

Kvísl frá sumarhúsi \varnothing 32 mm / 3x6q

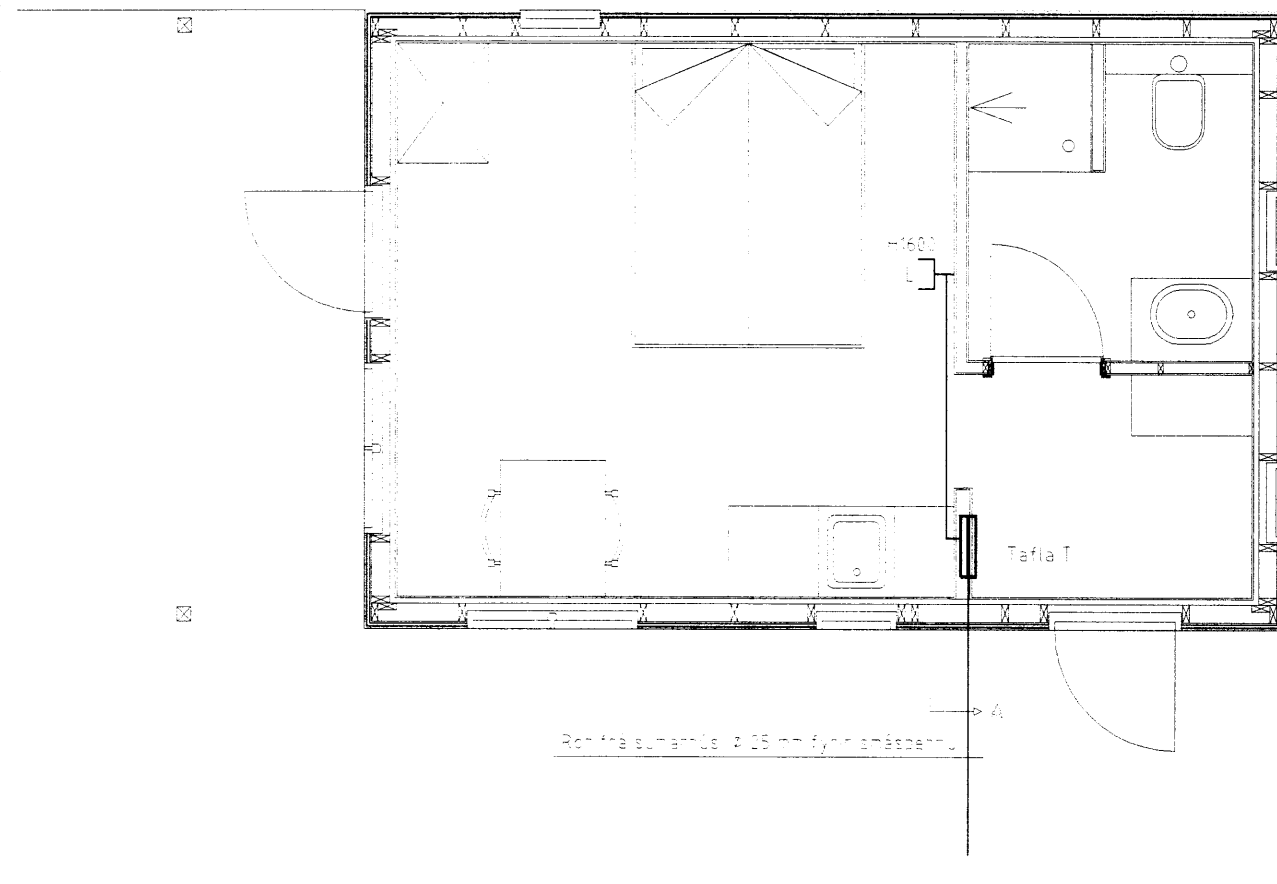

Rör frá sumarhúsi \varnothing 25 mm fyrir smáspennu

- Jardtenging
- Tvöfaldir tengill
- Einfaldur tengill
- Rofi
- Veggjós
- Loftjós
- Samrofi
- Tvöfaldir rofi
- Loftnetstengill
- Tafla / málavassi
- Krossrofi
- Simatengill
- Hreyfiskynjari
- Reykiskynjari
- Bjalla
- Handboði
- Þrýst rofi
- Ljósdeyfir
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- Rofi og tengill í sömu hæð (100 mm)