


Skýringar:

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 20mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150-200 steyptr í plötu (dýpt á pipur 45mm, sjá skýringamynd).
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C úthita.
- Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en steyptr er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steyptr er.
- Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: _____

Gólfhitalögn bakrennsli: _____

Ídráttarrör: _____

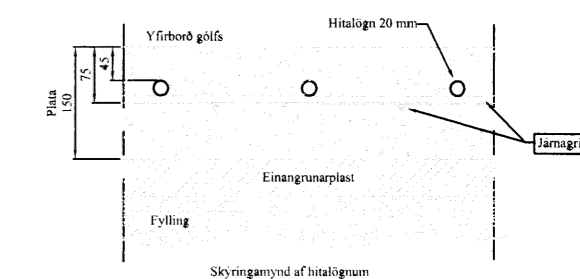

| | | | |
|--|---|------------|--------|
| VERK: | Hrauntröð 31 í landi Vaðnes 801 Grímsnes | TEIKN NR.: | 560 |
| HLUTI: | Lagnir - sökkull Gólfhiti | KVARDI: | 1:50 |
| DAGS: | 26.02.13 | TEIKN: | BL |
| SAMB: | Björgvin Vigdísason 040346-2009 | NR: | 01 136 |
| Bent Larsen Fróðason Fellskori 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com | | | |