
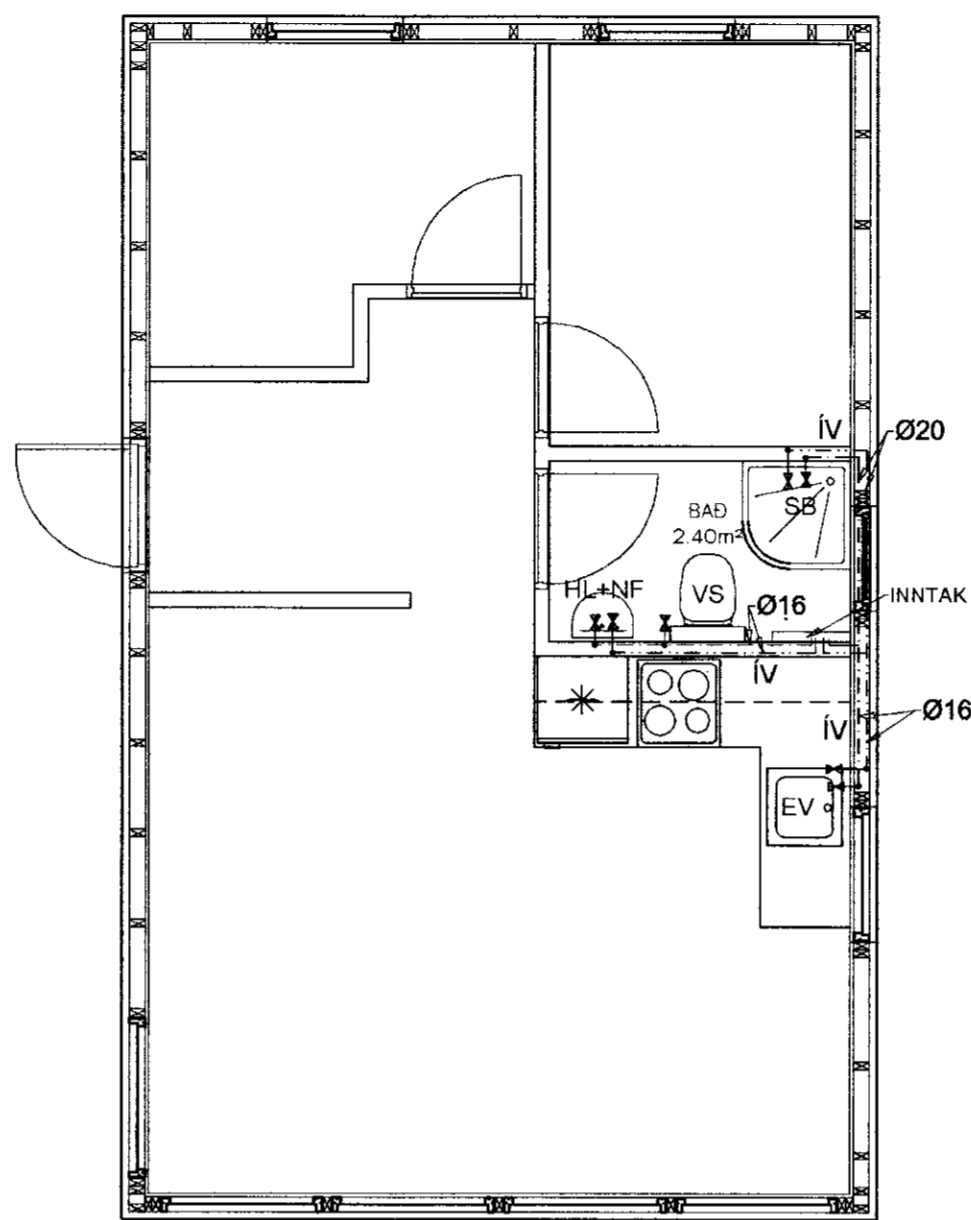


Handwritten signature and date: 23.07.2010

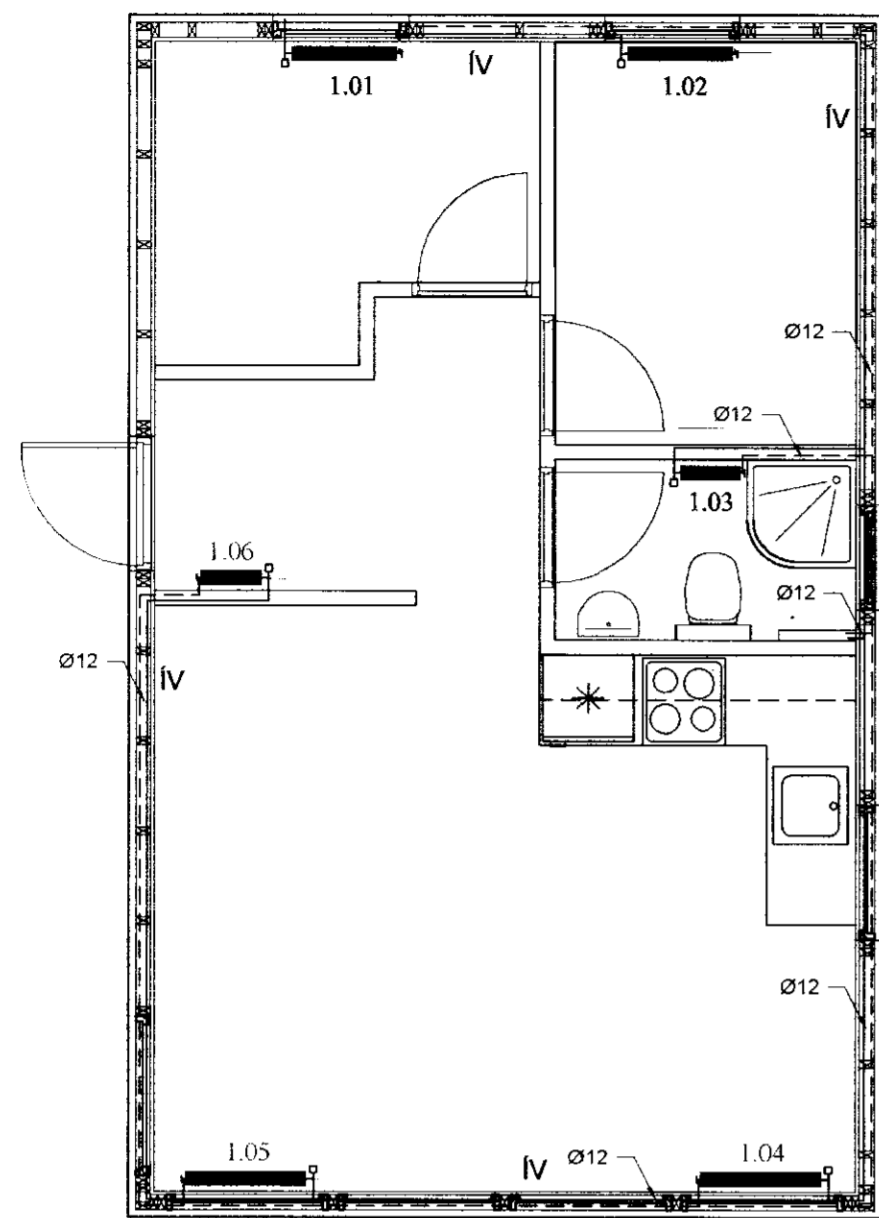

LEGA LAGNA:

- PU: PIPA FER UPP
- PN: PIPA FER NIÐUR
- VG: VIÐ GÓLF
- VL: VIÐ LOFT
- IR: Í RAUF
- IV: INNAN Í VEGG
- IE: INNAN Í EINANGRUN
- ÁV: Á VEGG
- ÍPL: Í PLÖTU
- UL: UNDIR LOFTI
- OL: OFAN Á MILLILOFTI
- YD: YFIR DYRUM

- SKOLPLÖGN
- PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- HÁLFPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- KALDAVATNSHEIMÆÐ
- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- RENNILOKI
- LOFTPÚDI Ø25 L=30 CM
- FRAMRENNSLI HITALAGNA
- BAKRENNSLI HITALAGNA
- LOFTRÁS YFIR ÞAK

4. HITALAGNIR

HITALAGNIR ERU ÚR RYÐFRÍU STÁLI. PÍPUR Á VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR INN Á OFNA ERU 10 MM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRIVKUR OFNLOKI SKV. OFNASKRÁ. HITAKERFI MIÐAST VIÐ EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ OG TVÓFALT GLER Í ÖLLUM GLUGGUM.

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRIVKUR OFNLOKI SKV. OFNATÓFLU.

3. VATNSLAGNIR

HEIMÆÐARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. LAGNIR SKULU VERA ÚR AL-PEX PLASTLÖGNUM. LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD OG ÞOLA A.M.K. 70 °C HEITT VATN AÐ STAÐALDRI. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK. PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 16 MM. VATNSLAGNIR TENGJAST INNTAKSGRIND

1. MERKINGAR

- ÞV: ÞVOTTAVÉL
- ÞU: ÞURRKARI
- UV: UPPÞVOTTAVÉL
- HL: HANDLAUG
- BK: BADKAR
- SB: STEYPIBAD
- VS: VATNSSALERNI
- GH: GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU
- HR: HREINSILOK
- F: FALLPIPA
- SS: KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- TK: TÆMINGARKRANI
- NF: NIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS UTANHÜSS
- UK: ÚTIKRANI
- X: OPNANLEGUR GLUGGI EÐA OPIN RIST
- F: LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
- B: VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
- BR: BRUNNUR
- BS: BRUNASLANGA
- GN: GÓLFNIÐURFALL
- Þ: ÞAKNIÐURFALL
- EV: ELDHÚSVASKUR
- SV: SKOLVASKUR

OFNATAFLA dT=40°C							
OFN HR.	MINNSTU AFKÖST (kCal/h)	MESTA EREIÐD (CM)	MESTA HED (CM)	TENINGING (ABCD)	VALINN OFN (TÆGUNDARHEITI)	RAUN- AFKÖST (W)	ATHUGASEMIR
101	450	70	60				
102	260	70	60				
103	160	40	40				
104	250	80	40				
105	270	80	40				
106	320	50	40				
SAMTALS:		2900	(kCal/h)				

STILLITÉ, LOFTSKRÚFA OG SJÁLFRIVKUR OFNLOKI FYRIR ÖLLUM OFNUM TENGINGARINN Á OFNA ERU Í ÖLLUM TÆFELMUM 10

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
DALVEGUR 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað H.Á. Teiknað Í.H. Samþykkt: *[Signature]* Kennitala 301255-4629

KJALBRAUT 1 GRÍMSNES
LAGNIR
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
GRUNNMYND OFNALAGNA OG SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 1393
Skráningar nr. 1393

Áritun aðalhönnuðar: *[Signature]* Útgáfa Dags. A JÚLÍ 2012