


Tengja skal saman tvö neðstu jámin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Í raðhús, parhús og hliðstæð hús er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug. Heimilt er að sjóða tengingar sökkulskauts að því tilskildu að stálið sé suðuhæft og suðumaður hafi réttindi til suðu.

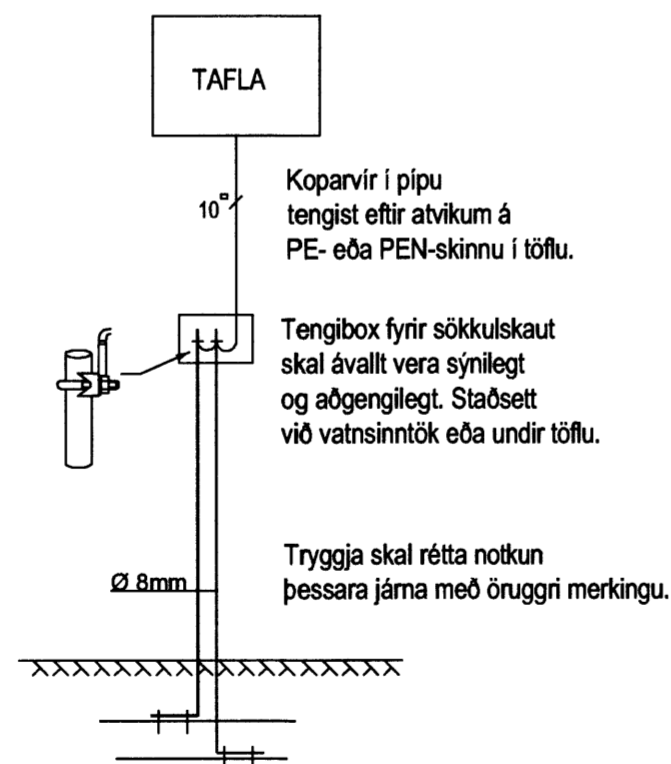

Skýringar	Gunnar Viggósson Löggiltur raflagnahönnuður Suðúrásí 28, 110 Reykjavík s. 822-2855 kt. 010564-3449	Verkheiti Kamsbraut 40 Grímsnes- og Grafningshreppi 801 Selfoss	Lýsing Snið, sökkulskaut og afstöðumynd Raflögn	Dags.	Hannað	Blað
				Sept. 2012	GV	3 af 4
				Kvarði	Teiknað	Verknúmer
				1/100 1/500	GV	1207-121