



## Niðurlagning á gólfhita

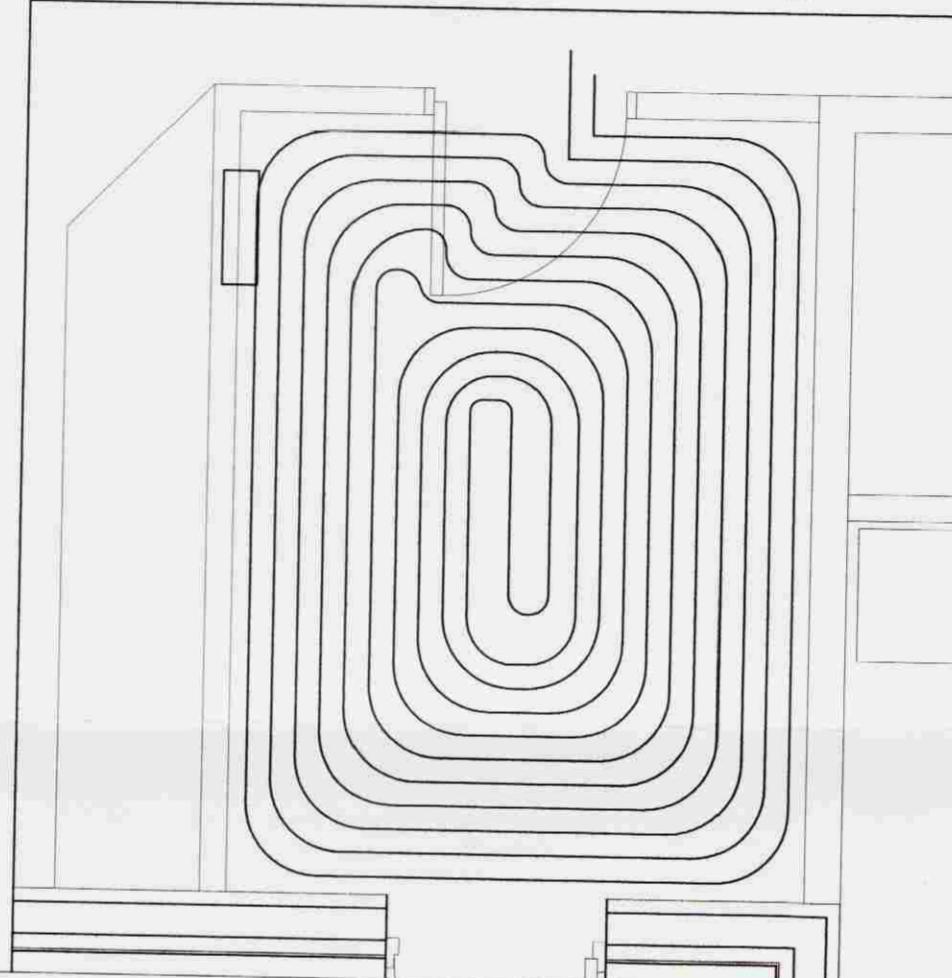

Snið í gólf

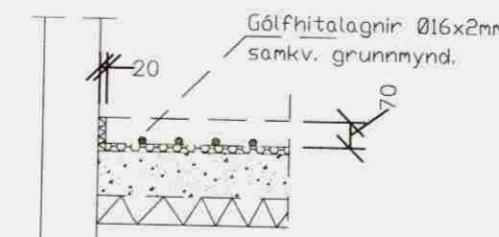

Skýringar

Golfhit

Nota skal viðurkenndar bípur frá Rb-vottun, bípur Ø16x2mm pexrör og lagnir skulu ver með viðurkenningarvottorð frá Rb. Hitanemi í herbergi sem tengist í móðurstöð og þaðan í loka á dreifikistu fyrir gólfhita forsníðnar t.d. giacomini, rehau eða sambærilegu á (hita,þrýstímælar og loftskrúfur) dreifikistu þar sem fleiri en ein hitaslaufa er, skal sameina hitanema þegar fleiri en hitaslaufur eru í einu rými eða herbergi. Hitanemar í herbergjum eru þráðlausir og nema boð frá hitalokum á dreifikistu hegt er að vera með fleiri en einn skinjara á mótorloka-gólfhitakistu.  
Fara skal eftir lelöbeiningum framleiðenda um niðurlögn, festingum og annað sem til fellur um frágang gólfhita. Slit á mür skal vera við hurðargjöt þensluborða.

Gólfílogen umhvefis gólfhita skal vera, t.d. Anhydrit með styrk 20 MPa einnig má nota sandlögun. Fara skal eftir leiðbeiningum súluaðila við gólfhitatalagnir og annan þann frágang sem til þarf. 20mm einangrun út við útveggi.

Skýringar á gólfhitslaufum

OK  
Randy

Breytingar			Frístundarhús Kiðjaberg 80 Grímsnes- og Grafnirningsshreppi Árnessýslu.
Nr.	Dags.	Nafn	Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smiðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is
			Mkv. ~~~~~
			Nr. 21.
			Dags. 6.6.2008
			kt.:110947-2839