


FRÁVEITULAGNIR GRUNNMYND MKV.1

NEYSLUVATNSLAGNIR GRUNNMYND MKV.1

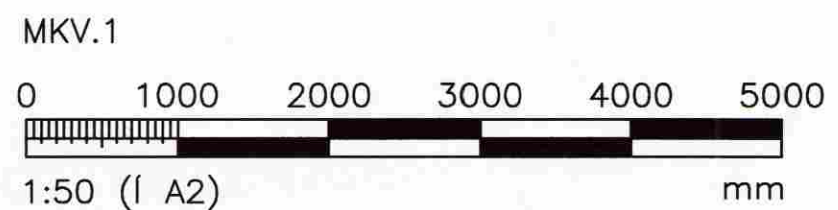

ALMENNAR SKÝRINGAR

- SKÝRINGAR
- BR: BRUNNUR
 - EV: ELDHÚSVASKUR
 - GN: GÓLFNIÐURFALL
 - GNG: GÓLFNIÐURFALL MED GEGNUMSTREYMI
 - HL: HANDLAUG
 - SB: STEYPIBÁÐ
 - VS: VATNSSALERNI
 - ÁV: Á VEGG
 - NG: NEDAN GLUGGA
 - PN: PÍPA FER NIÐUR
 - PU: PÍPA FER UPP
 - YD: YFIR DYRUM
 - PVC: PÍPUR ÚR POLYVILYIKLÓRÍÐ
 - PP: PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
 - PEH: PÍPUR ÚR POLYETHYLEN

FRÁVEITULAGNIR


- EFNI Í GRUNNLÖGN SKAL VERA PVC.
- EFNI Í FRÁVEITULÖGN INNHÚSS SKAL VERA PP EÐA PEH.
- EFNI Í FRÁVEITULÖGN UTANHÚSS SKAL VERA PVC
- BIL MILLI FESTINGA Á LÁRÉTTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10xD OG 15xD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUM ÞAR SEM D ER YTRA ÞVERMÁL PÍPU
- ALLA FRÁRENNISLÖGN INNHÚSS SKAL EINANGRA MEÐ 25mm STEINULL OG VEFJA MEÐ PLASTI.
- ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-65, ÍST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.
- AÐEINS SKAL NOTA VOTTAÐ EFNI.
- ÖLL PÍPUMÁL ERU MM.
- SKOLP (dashed line)
- REGNVATN (solid line)

NEYSLUVATNSLAGNIR

- NEYSLUVATNSLÖGN INNHÚSS SKAL VERA PEX-PLASTLÖGN
- PÍPUR ERU PEX-PÍPUR SKV. DIN16892 MED SÚREFNISHIMNU SKV. DIN4726.
- VATNSRÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 1MPa VINNUPRÝSTING KERFI SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.
- ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAÐ.
- ALLT EFNI SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.



NEYSLUVATNSINNTAK

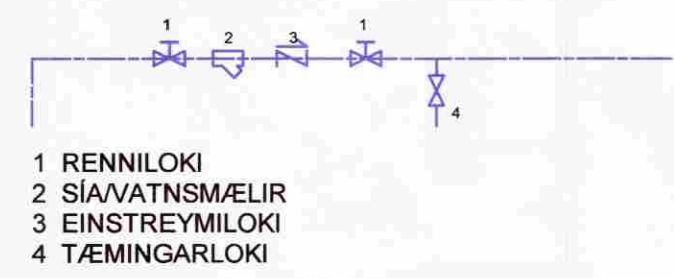

ÚTGÁFUFERILL					
NR:	DAGS.:	SKÝRINGAR:	HA:	YF:	SP:
B1	24.04.2012	BYGGINGARTEIKNING	SVa	RGV	SVa
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:			NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUDAR:		



BREKKUSTÍGUR 39, 260 REYKJANESBÆR, Sími: 422 3636, VEFfang: www.mannvit.is, NETfang: mannvit@mannvit.is

HEITI VERKS:
FRÍSTUNDAHÚS
 LYNGBORGIR 2,
 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

HEITI TEIKNINGAR:
 FRÍSTUNDAHÚS
 FRÁVEITU- OG NEYSLUVATNSLAGNIR
 GRUNNMYNDIR OG SKÝRINGAR

DAGS.: 26.04.2012	HANNAÐ /TEIKNAD: SVa SVa	TEIKNINGANÚMÉR: P101
MKV.: 1:50	YFIRFARID: RGV	VERKNÚMÉR: 3.141.257
SAMÞYKKT / KT: Svein Valdimarsson 27/06/2012		UTGÁFA: B1