ÞAK, GRUNNMYND. 1:50

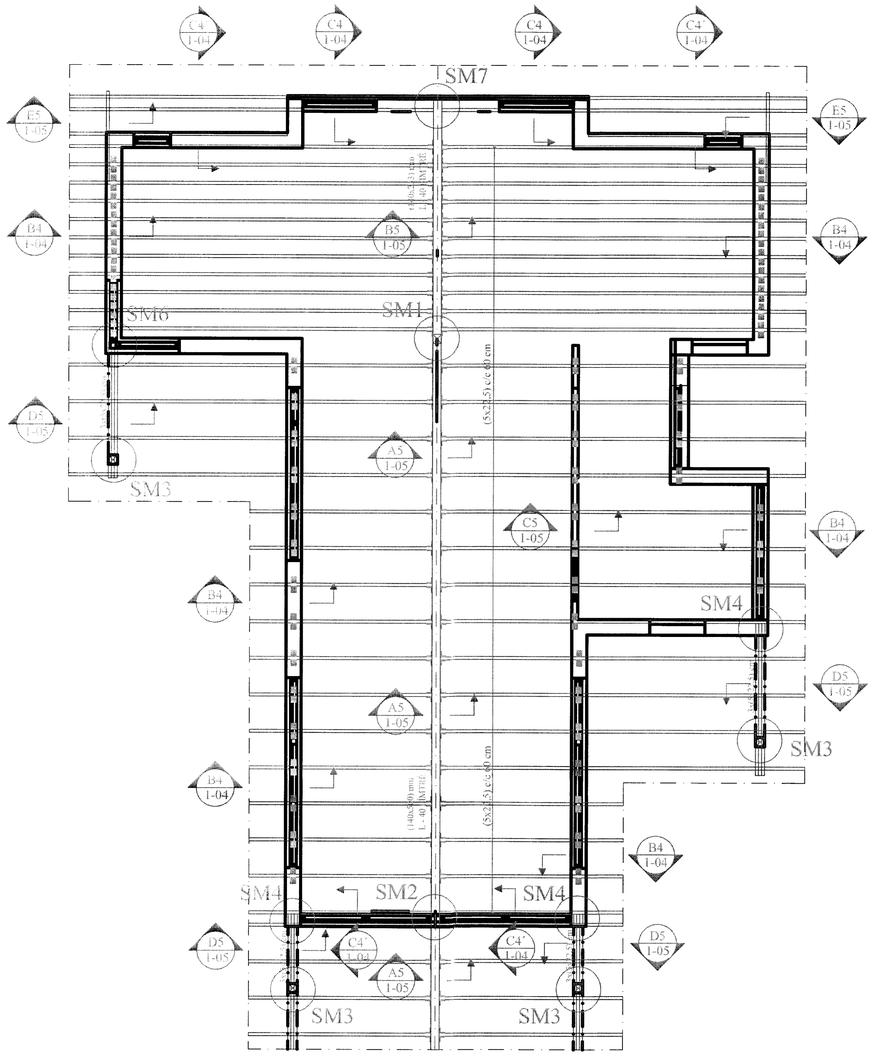

A5 1-05 SNIÐ. 1:10

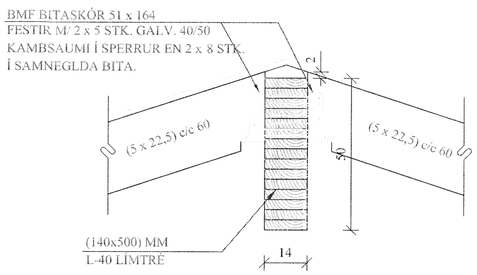

B5 1-05 SNIÐ. 1:10

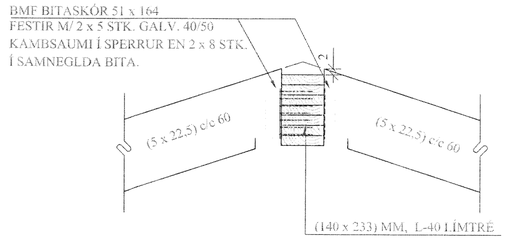

MÓTTEKIÐ
18. MAÍ 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

C5 1-05 SNIÐ. 1:10

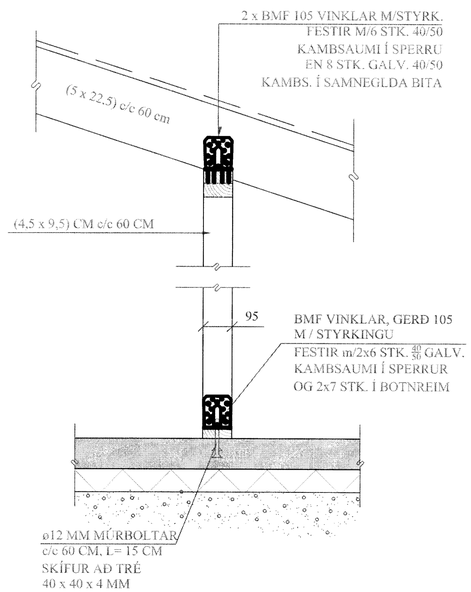

D5 1-05 SNIÐ. 1:10

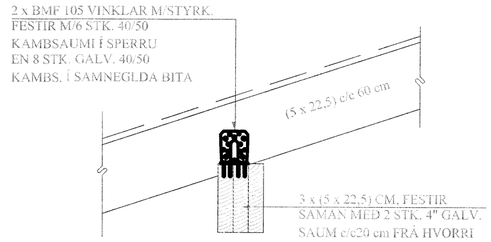

E5 1-05 SNIÐ. 1:10

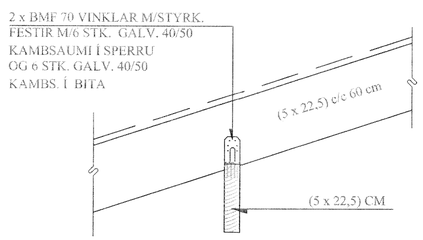

NEGLING ÞAKKLÆÐNINGAR:

Þak skal þéttklætt með borðaklæðningu 25 * 150 mm.

Timbrið skal vera K18 flokkur eða betra, rakaflokkur IU.

Hvert borð skal negit í hverja sperru með 3 stk. galv. 3.1 * 75 mm saum, nema á 1 m kafla frá kanti skal negla með 3 stk. 40 / 75 galv. kambsaumi. Borð skulu sett saman yfir sperrum og mega aldrei vera tvær eða fleiri samsetningar í röð á sömu sperru. Borð skulu ná yfir a.m.k. 2 bil.

NEGLING ÞAKJÁRNS:

Þakjárn skal negla með galv. kambsaumi 40 / 75 m / neopren þéttiskinnu. Negla skal í aðra hverja hábáru, nema á 1 m kafla við kanta og á plötusamskeytum, þar skal negla í hverja hábáru.

Í langátt skal vera 60 cm bil milli nagla, nema á þakbrúnum, þar sem koma 5 naglar í hverja hábáru með 30 cm millibili.

Kjölur skal negldur við plötur í hverja hábáru.

Á langsamskeytum skulu plötur skarast um eina og hálfa báru. Skörun skal ávallt vera undan verstu veðuráttinni, þ.e. suð-austan.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

Reikn.	JKR	April '09	Útgefið:	18.04.2009
Teikn.	JKR	April '09	Kvarði:	1:50, 1:10
Athug.				
Samþ.				

HÆÐARENDI 39
Grímsnesi

Nr. 1-05

Verkhluti
ÞAK,
GRUNNMYND,
SNIÐ OG SKÝRINGAR.
SÉRMYNDIR.

Jón Kristjánsson
Byggingaverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík
Sími: 551-8820 Gsm: 863-2154
Kt: 210754-4829
Netfang: jonkris@simnet.is
http://www.VJK.is