
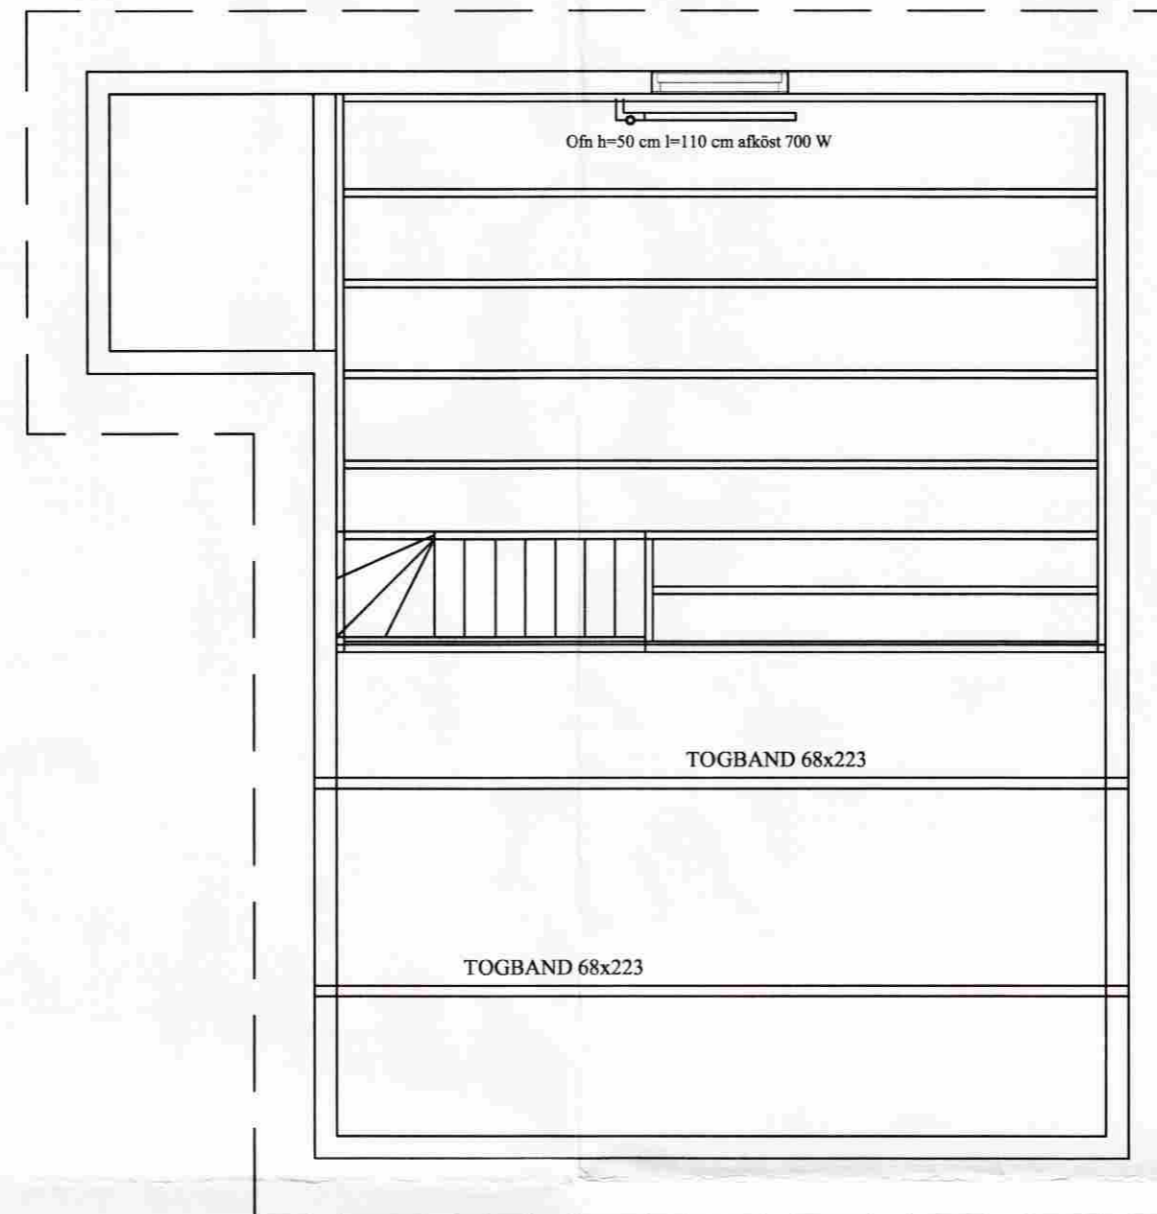


MÓTTEKIÐ

30. JUNÍ 2009

Byggingafrútrúi uppsv. Árnassýslu og Flóahfr.

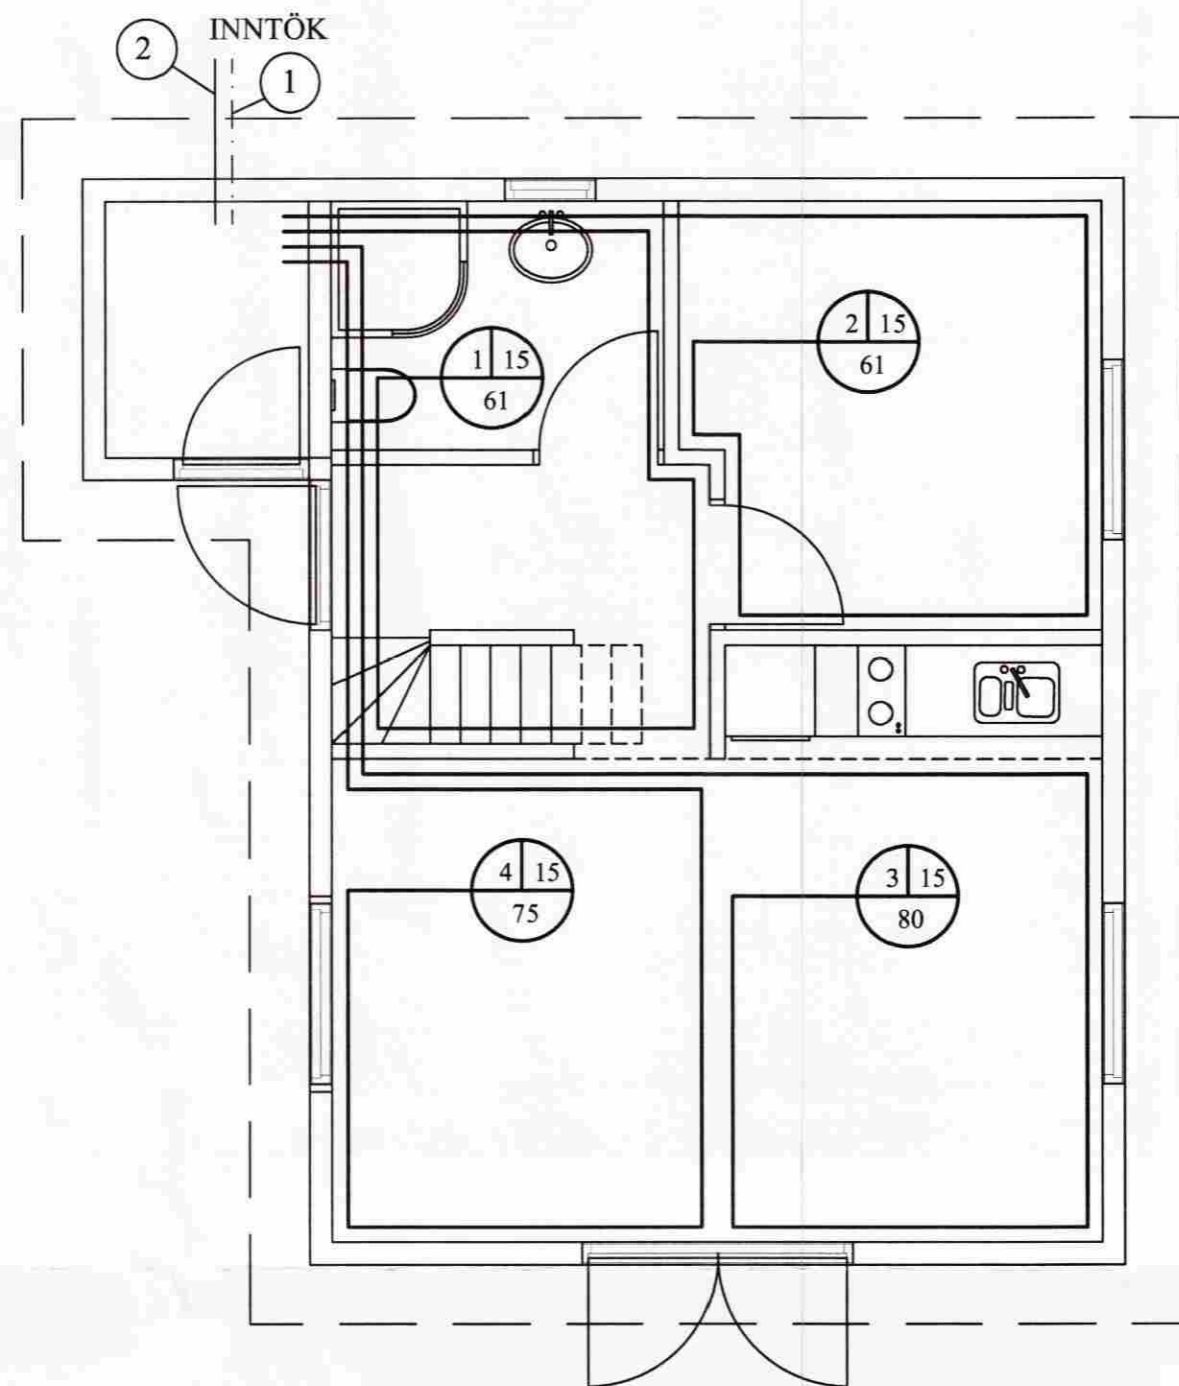

HITALÖGN Í GÓLFI :


Í GÓLFHITALÖGNINA ERU NOTADAR 18/2 mm PEX PLASTPIPUR MED SÖREFNISSPERRU. AD LOKINNI NIDURSETNINGU OG TENGINGU SKAL TRÝSTIPRÓFA GÓLFHITAKERFID MED SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA OG SKAL LÖGNIN STANDAST PRÓFID ÁÐUR EN LÖGN ER HULIN

PIPURNAR LEGGJAST MED 10 cm , 15 cm EDA 20 cm MILLIBILI. FRÁ ENDANLEGU GÓLFYFIRBORDI OG NIDUR Á LAGNIR SKULU VERA 4 cm.


SJÁ FREKARI SKÝRINGAR ER AD Á BLADI HV 1

SKRÁ YFIR AFKÖST OG LENGDIR GÓLFHITALAGNA

SLAUFA NR	W	STADSETNING	C/C (cm)	SLAUFULENGD (m)	AD FRÁ (m)	MESTA LENGD (m)	VATNSRENNSLI L/KLST.
1	930	ANDYRI OG VS	15	61	0	61	132
2	850	HERBERGI	15	56	5	61	120
3	1050	STOFA	15	68	12	80	150
4	1050	STOFA	15	68	7	75	150
SAMTALS	3880						

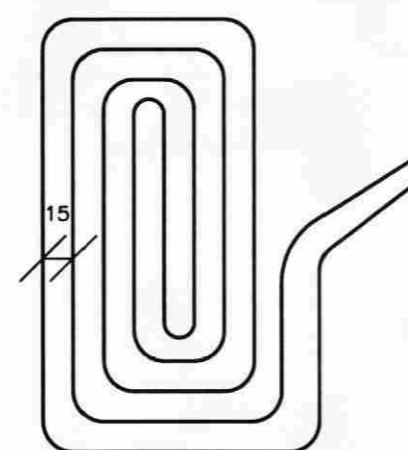

Dæmigerð gólfhitaslaufa

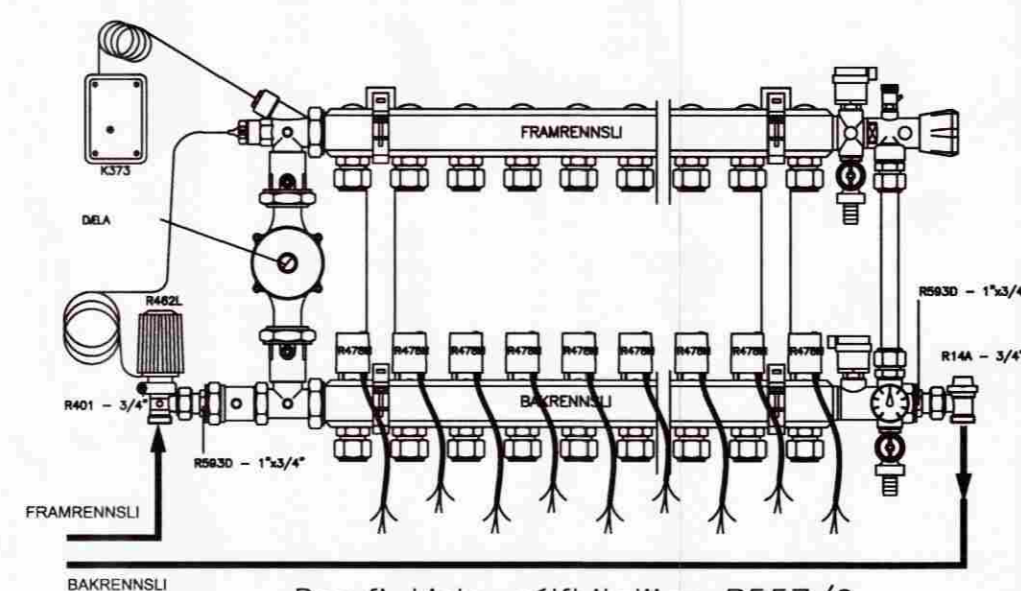

Dreyfi kista gólfhitalögn R557/9

(SKEMATISK MYND)

ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

Frístundahús Undirhlöð 4
í landi Minna-Mosfells Grímsnesbreypti

Grunnmynd
Hitalögn í gólf

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Kl. 010408-3959
Sí. 567-5107
Sigurður Sigurðsson
Kl. 010408-3959
Sí. 566-6612

Hannað: JP
Teymað: JP
Samþykkt: *[Signature]*
Dagsetning: 10.03.09
Mök: 1:50
Númer: H-01