

Skýringar

Steinsteypa:

Gæðakröfur:

Notaðir eru styrkleikaflokkar S250 og S300. samanber ÍST 10.
Steypan skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

Steypa S250

Framkvæmdaflokkur B
Hámarkssteinastærð í veggjum: 19 mm
Hámarkssteinastærð í plötum: 32 mm
Loftinnihald: 6-8 % í niðurlagðri steypu
Sementsmagn > 300 kg/m³
Vatns/sementstala: v/s > 0,5
Fylliefni skal vera alkalióvirk
Steypan skal vera veðrunarolin skv. byggingareglugerð.

Steypa S300

Framkvæmdaflokkur B
Hámarkssteinastærð í veggjum: 19 mm
Hámarkssteinastærð í plötum: 32 mm
Loftinnihald: 6-8 % í niðurlagðri steypu
Sementsmagn: > 350 kg/m³
Vatns/sementstala: v/s > 0,45
Fylliefni skal vera alkalióvirk

Styrkleikaflokkar byggingahluta:

Byggingahluti	Styrkleika flokkur
Undirstöður	S 250
Veggir og plötur	S 250

Járnending:

Gæðakröfur:

Steypustyrktarstál merkt K á teikningum, svo sem K-10, er Kambstál og skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

Skríðmörk $f_{yk} = 400$ Mpa
Seigja: Brotsþenna/flotsþenna ≥ 1.15
Brotlenging $\geq 6\%$

Bendistálið skal vera ryðlaust.

Tákn:

K-10 c/c 200-1200 Merkir þvermál - millibil - lengd

- Merkir Bending í neðri brún plötu eða fjærbrún veggjar
 - - - - - Merkir Bending í efri brún plötu eða nærbrún veggjar
 → Merkir Bending í sömu átt og pílan sýnir liggi næst yfirborði

Steypuhula:

Steypuhula skal vera:
Steypt að jarðvegi, sökklar, botnplata 50 mm
Aðrir byggingarhlutar 25 mm

Skeytilengdir steypustyrktarstáls:


Lágmarksskeytilengdir bendistáls eru samkvæmt eftirfarandi töflu:

Þvermál Stangar í mm	8	10	12	16	20	25
Skeytilengd í mm ef skeytingar < 30% í sniði	400	500	600	800	1000	1250
Skeytilengd í mm ef skeytingar > 30% í sniði	560	700	840	1120	1400	1750

Ef annað er ekki tekið fram, skal leggja 2K-12 í kringum gót, dyra og gluggaop og skulu stangirnar ná minnst 500 mm út fyrir opin.

Járnending veggja:

Grunnbending veggja er einföld grind K-10 c/c 250, nema annað sé tekið fram.

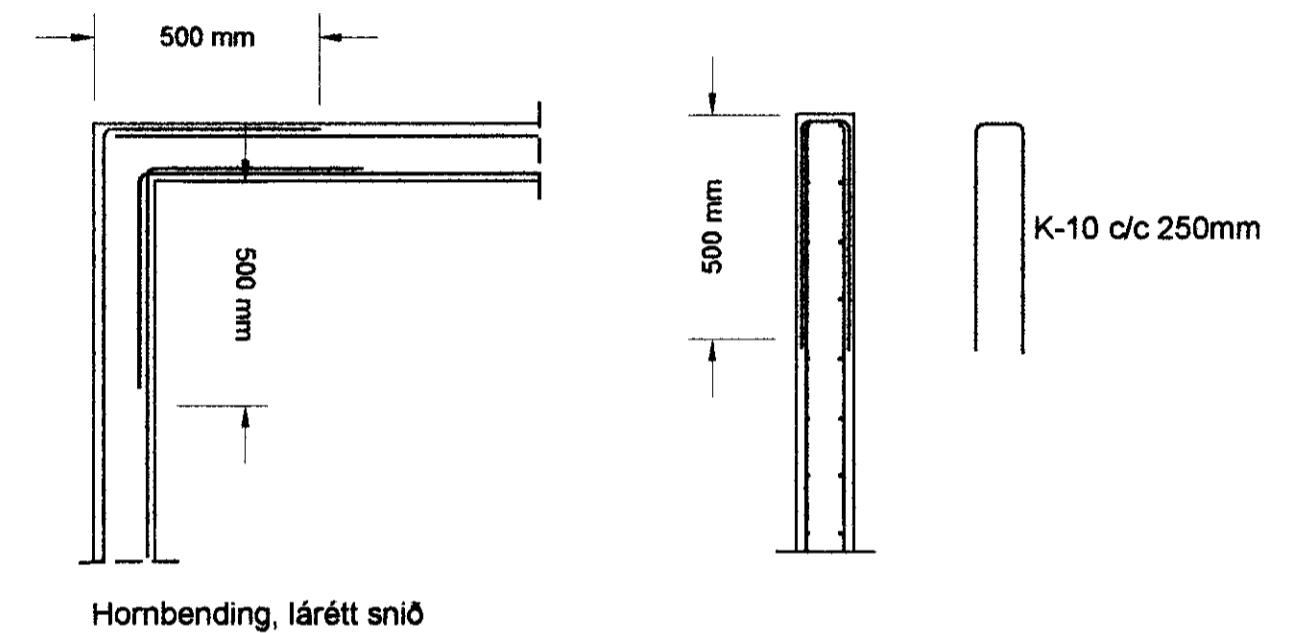

Hornbending, lárétt snið

EUROstál ehf Mörkin 3, 108 Reykjavík Símar: 51 70 335 / 820 1 474, Fax: 553 5302 Breyft:			Verkefni:	Flatir 19, Þjórsárdal Skeiða og Gnúpvörðahreppi	Kvarði:
			Teikning:	Skýringar vegna steypu og járnendingar	Teikn.nr.
Teiknað:	Dags.:	Verk nr.:	Undirskrift: <i>[Signature]</i> Kjartan Rafnsson, Tæknifr. k.t. 220850 2189		
ER/KR	07.05.07				
					1.09