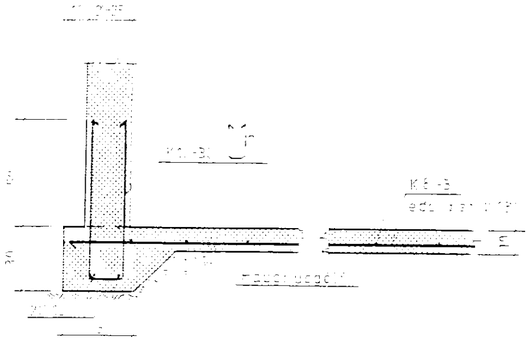

Snið í haughússökkul, lágan. M=1:20

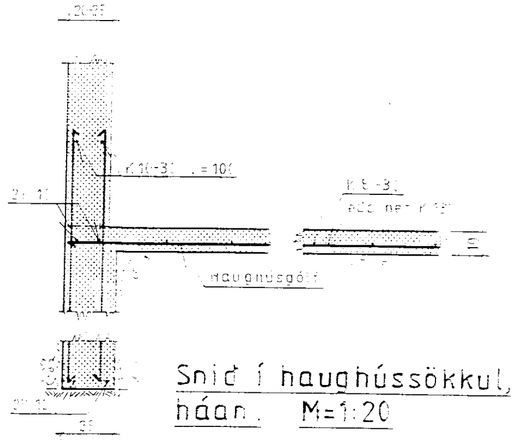

Snið í haughússökkul, háan. M=1:20



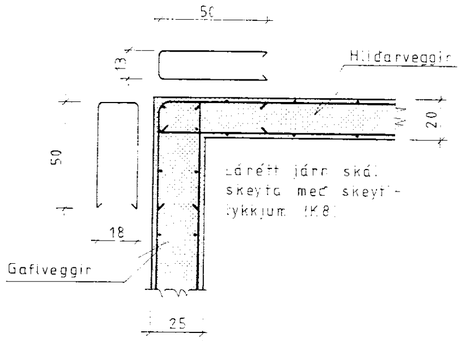

3 Horn M=1:20
Láréttt snið

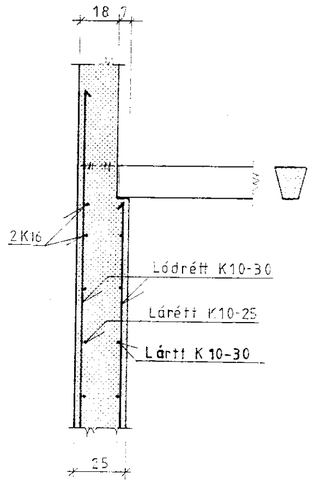

2 Snið V_2-V_2
M=1:20

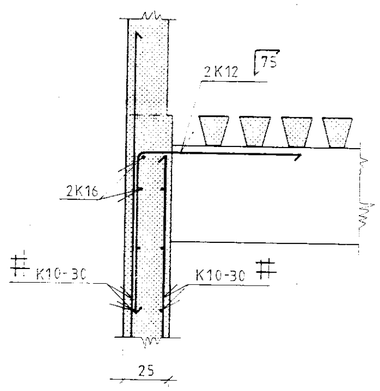

1 Snið V_1-V_1
M=1:20

Skýringar

K10-20 — Járn í efri brún plötu.

Járn í neðri brún plötu.

K10-20 eða k10 m/m: 20 táknar 10 mm kambstál á hverja 20 cm. # táknar einfalda grind bundna í kross.
Bendijárn merkt K skal vera kambstál K400S eða betra (flogspennumörk =400 N/mm²).
Heimilt er að nota K400S í lykkjur (þvermál beygjuhrings er 3d..). Járnum skal naldið í réttri fjarlægð frá mótunum með þar til gerðum kubbum úr steypu eða harðplasti. Rétt fjarlægð, sjá töflu um steypunúm.
Allar járnstærðir eru mm. Mál á lykkjum er utanmál. Járnum í efri brún plötu skal naldið með þar til gerðum stólum.
Víxlunarlengd í samskeytum K8 = 40 cm.. K10=50 cm.. K12=60 cm. Hlíðra skal skeytum í plötu.
Sigmál steypu skal vera 5-10 cm. 4.5 - 5.5% loftblendi skal nota í alla steypu. Alla steypu skal titra í mótum. Öll steypa hrærist vandlega í vél 1½ mín.
Nota skal steypuflokk S. 200

Umhverfisflokkar og steypa

Umhverfisflokkar	1) Steypunúla mm	Steypu-styrkleiki	Lýsing (dæmi)
Óvirkt umhverfi (LA)	15	S120-160	Varið gegn veðri og raka innanhúss, hlöður, geyms..
Lítið virkt umhv. (NA)	25	S200-250	Óvarið gegn raka, utan húss, fjós m/opnum kjallara
Virkt umhverfi (MA)	35	S250	Tærandi efni. T.d. í lokuðum haughúsum og vothevsgeymsl.

1) Steypunúla = fjarlægð járna frá yfirborði steypu.

BYGGINGARÞJONUSTA BÚNAÐARFELAGS ÍSLANDS
BÆNDAHÖLLINNI. 107 REYKJAVÍK. S: 91 - 19200

Hagi, Gnúpverjahr. Árn.
Viðbygging við fjós.

TEIKNING NR. 0355/-10
BLAÐ NR. 4 af 5
MÆLIKVARÐI 1:20
DAGSETNING 20/06/1994
HANNAÐ S.S TEIKNAÐ