

Undirritun samræmingarhönnuðar:

SKÝRINGAR
 Sjá teikningu 7.101
 Lagnir hitaveitu og vatnsveitu skulu vera úr einangruðum, hitaþolnum PEX-plast-pípum með súrefniskápu. Lagnir skulu lagðar á amk. 1200 mm djúpi.


| | | | | | |
|------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| B1 | 2007-07-13 | Rotþrúfjarlægð, lögnum blett vð | DGI | AS | SIÓ |
| A | 2007-05-21 | VERKTEIKNING | DGI | AS | SIÓ |
| Útg. | Dags. | Breyting | Ha. | Yf. | Sp. |

KÍLHRAUN - SKEIÐA- OG GNÓPV.HR.
 ÍBÚÐARHÚS
 LAGNIR
 LAGNIR Í GRUNNI (og á jarðhæð) 3 AF 3

VST Verkfræðistofa
 Sigurðar Thoroddsen hf.
 Armúla A, 108 Reykjavík - Kt. 611276-0289
 Sími: 569 5000 - Fax: 569 5010 - Vefvang: www.vst.is

Homnað: DGI
 Teiknað: DGI
 Yfirritað: *[Signature]*
 Mkv: 1:50
 Samþykkt: *[Signature]*
 Eft. VST hf. Sveinn Ólafsson 010954-7119

Þjófvarnir: K:\2007.04\01\Teikn\lagn\KHR-7103.dwg
 Dags: MAI 2007
 Nr: 2007.0401
 7.103
 B1

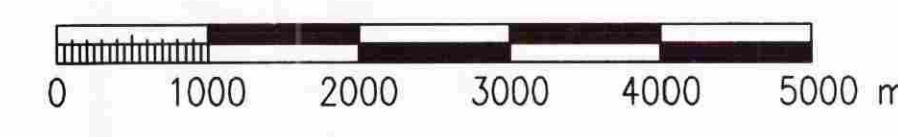

© ÖLL AÐNOT OG AFRITUN TEKNIKA, AD HELTA Eða Í HEILD, ER HÁÐ SKIRLEGGU LÉTTI HÖFUNDNA.