


2. HÆÐ  
GRUNNMYND OFNALAGNA  
1:50

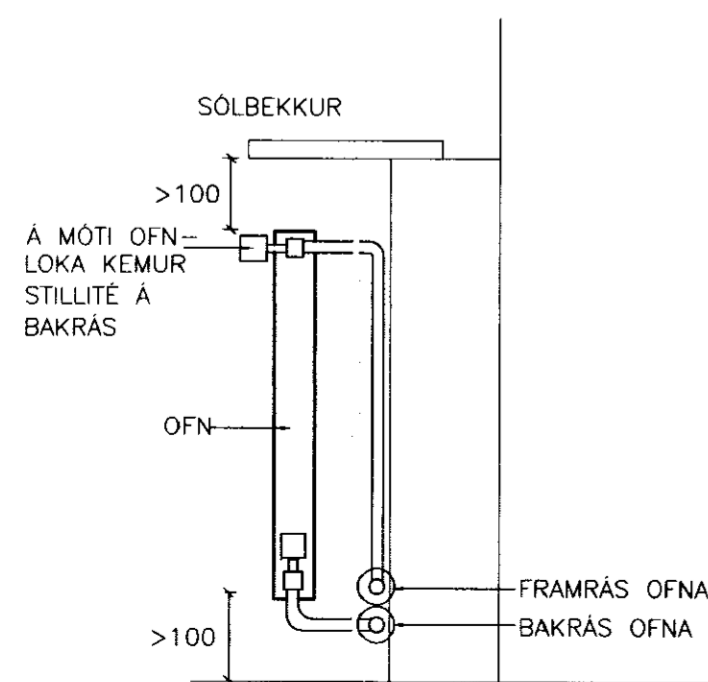


SNID Í VEGG  
Mkv. 1:10

ENDANLEGT GÖLF.

OFNASKRÁ  $\Delta t=40^\circ$

OFN Nr.	AFKÖST PÖRF(W)	MESTA LENGD/HÆÐ	VALINN AFKÖST (W)	STÚTAR	LOKI DANFOSS *	ATH.
301	750	1800 600		B-C	RA2000	
302	1333	1800 600		A-D	RA2000	
303	1222	1800 600		B-C	RA2000	
304	475	600		E-F	FJVR10	E.T.V.HANDKL.OFN
204	2384	1800 600		B-C	RA2000	
ALLS	7931					

STÁLÓFNAR SÉU SKV. ÍST 69.1  
STÁLÞYKKT > 1.2 mm  
ÞRYSTIÞOL > 8 bar.  
MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VID TÖFLU, ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERD. HÆÐ OFNA SÉ MINNST 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGU GÖLFI, OG LENGÐ OFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGÐ GLUGGA.



SKÝRINGAR

PIPUR  
PIPUMÁL ERU HEITI RÖRA.  
LAGNAREFNI ERU AL-PEX RÖR  
ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG ÞÆR ÞRYSTIÞRÓFADAR VID 8 BAR ÞRYSTING Í 24 KLST.

OFNAR  
STÚTAR OFNA SÉU 10mm (3/8").  
ÞEGAR OFNAGERÐ HEFUR VERIÐ VALIN, SKULU AFKÖST YFIRFARIN.  
Á ALLA OFNA KOMI STILLTÉ OG LOKI SKV. OFNASKRÁ  
ALLIR OFNAR OG HITALAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA.

LÍNUGERDIR:

FRAMRÁS OFNA (TÚR)  
BAKRÁS OFNA (RETÚR)

OFNALAGNIR ERU AL-PEX.

DN12 : NEFND Á TEIKNINGU ø16x2,2  
DN15 : ø20x2,8  
DN20 : ø25x3,5  
DN25 : ø32x4,4

LAXÁRDALUR, GNÚPV. HREPPI

LAGNIR; 2. HÆÐAR Málkvörði  
GRUNNMYND OFNALAGNA 1:50  
SNID 1:10

SKÝRINGAR  
Hönnuð: GH Telknöð: SST Yfirforð: 24.09.2005  
Síðu & dæki: Skránumfn: 05339-33 Verknr. 05339 Bl.nr. 334

Samþykkt: *[Signature]*

**VERKFRÆÐISTOFA  
SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is