

Samþykkt

06 JUNI 2008

Byggingarfulltrúi uppsveita Árnæssýslu

Skýringar

Uppbygging þaks


- Sperrur eru 48x198 með 600mm millibili.
- Í mæni komi límtrébiti 140x367.
- Þak skal heiklaætt með 25x150mm borðaklæðningu. Hvert borð neglist í hverja sperru með 3 stk. 3" saum.
- Á milli sperra komi 175mm þakull með álfimdu vindpappa. Á milli borðaklæðningar og vindpappa komi 25mm loftrými og skal gera ráðstafanir sbr. leiðbeiningar frá framleiðanda steinullar til að tryggja loftun yfir einangrun.
- Ofan á borðaklæðningu komi viðurkenndur tjörupappi.
- Neðan á sperru komi polplast og skal hafa samskeyti sem fæst og gera skal sérstakar ráðstafanir til að þétta þau með kitti og límbandi.

Tímbur


Allt tímbur skal vera stykleikaflokkað í flokk T1
Límtré skal vera í flokki L40.

Stálfestingar


Nota skal heitgalvaniseraðan saum.
Allar stálfestingar skulu heitsinkhúðaðar með sinkþykkt a.m.k. 50µm.

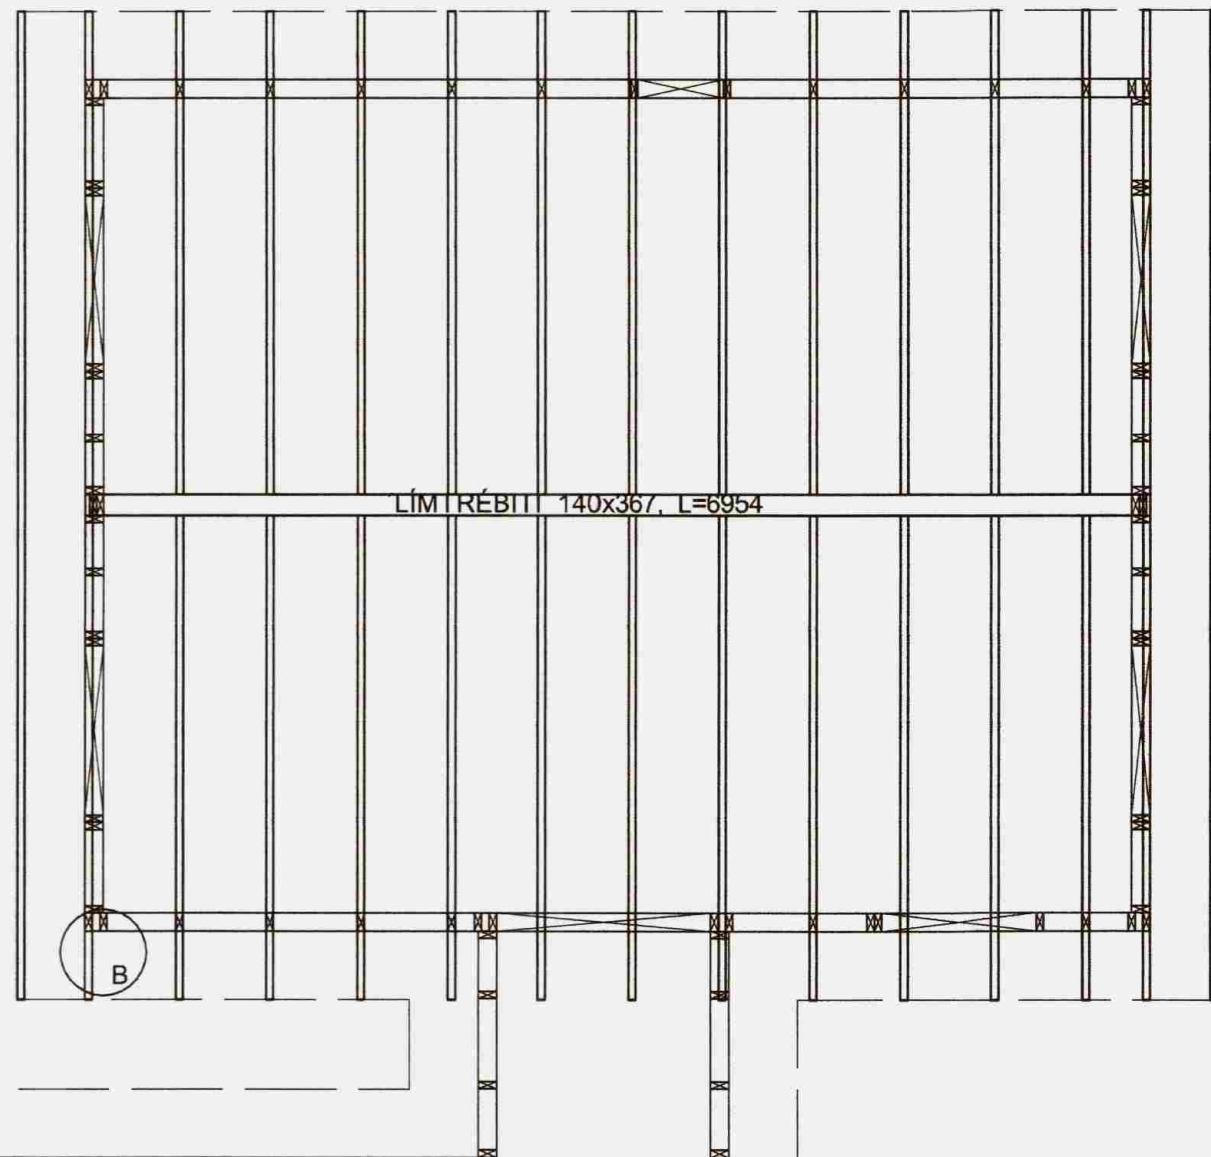


SPERRUPLAN, MKV. 1:50

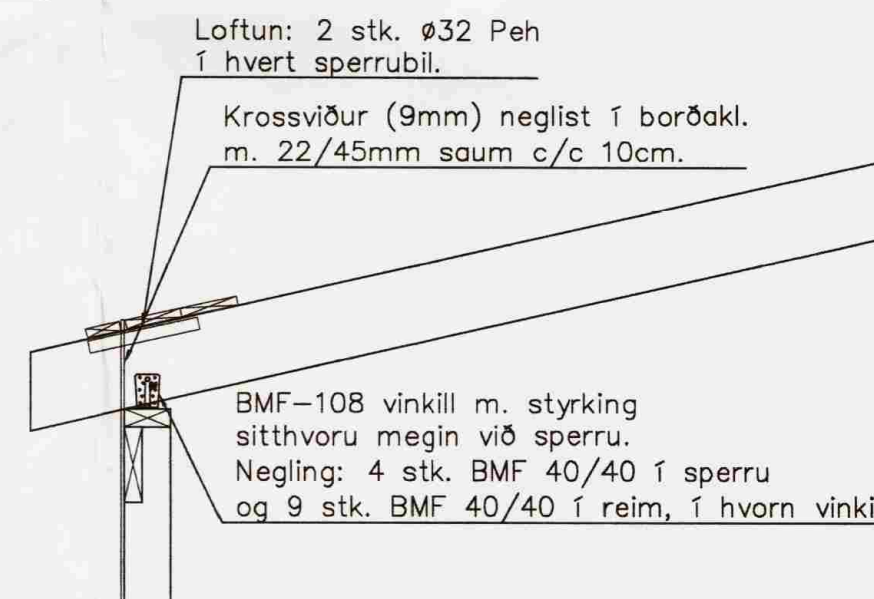

DEILI B, FESTING SPERRA VIÐ ÚTVEGG, MKV. 1:20

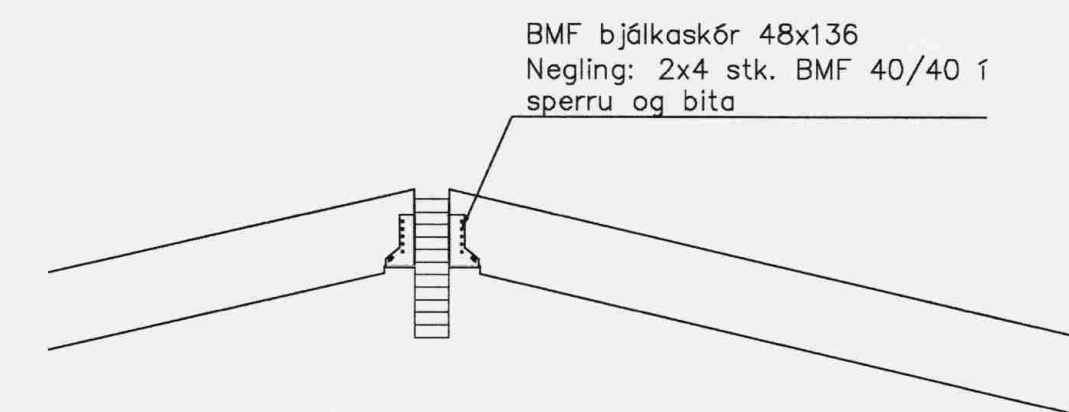

DEILI C, FESTING SPERRA VIÐ MÆNISBITA, MKV. 1:20

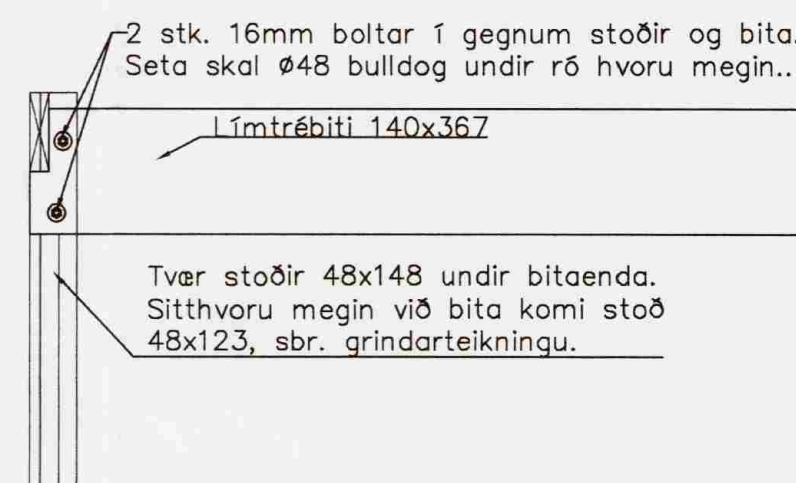

DEILI D, FESTING BITA VIÐ ÚTVEGG, MKV. 1:20

ÖLL MÁL Í SM, NEMA ANNÐ SÉ TEKID FRAM

LÖNGUDÆLAHOLT, LÓÐ NR. 13, SKEIÐ- OG GNÚP.

VIÐBYGGING

ÁSYND VEGGJAGRINDA

DAGS: 31. MAÍ 2008

HANNAÐ: SB

SAMÞYKKT:

Svaunurð

kt. 040365-5679

STOÐVERK ehf
BYGGINGAVERKTAKAR

Sími: 483 5009
Fax: 4835007

kt. 610397-3019
Austurmörk 14, 810 Hveragerði

BLAÐ NR: VERK NR:

B 203 08-007

KVARÐI:
1:50,