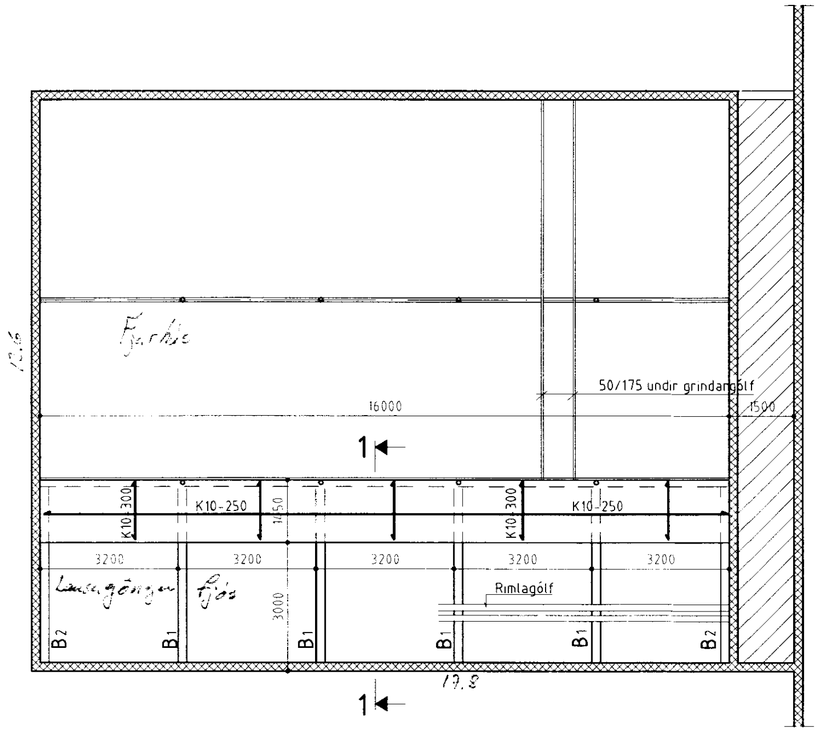

Grunnmynd
Mkv. 1:100

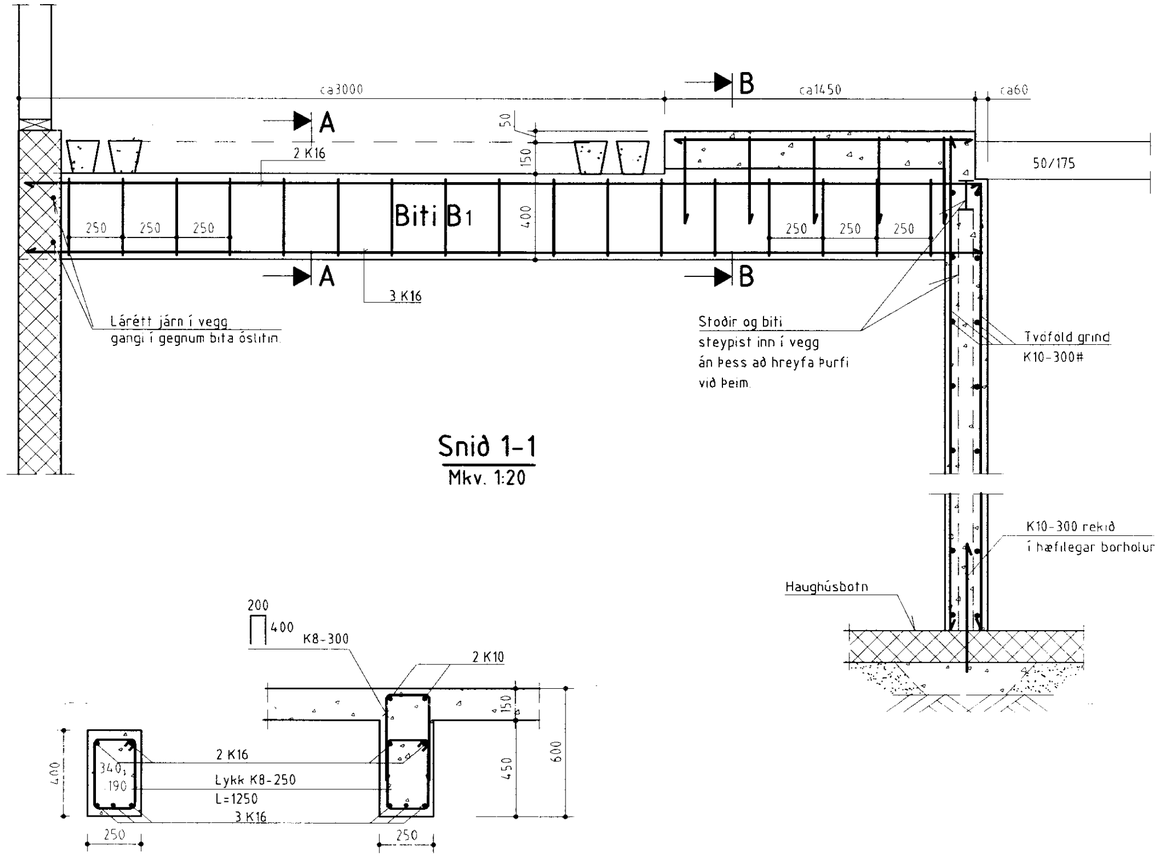

Snið 1-1
Mkv. 1:20

Snið A-A
Mkv. 1:20

Snið B-B
Mkv. 1:20

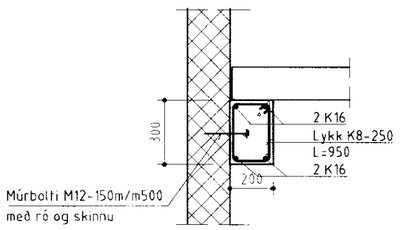

Snið í B2
Mkv. 1:20

Skýringar:

K10-20 eða K10 m/m 20 táknar 10 mm kambstál á hverja 20 cm.
táknar einfalda grind bundna í kross.
Bendijárn merkt K skal vera kambstál K400S eða betra (togspennumörk = 400 N/mm2). Heimilt er að nota K400S í lykkjur (þvermál beygjuhrings er 3d). Járnum skal haldið í réttri fjarlægð frá mótunum með þar til gerðum kubbum úr steypu eða harðplasti.
Rétt fjarlægð, sjá töflu um steypuhulu.
Allar járnastærðir eru mm. Mál á lykkjum er utanmál.
Járnum í efri brún plötu skal haldið með þar til gerðum stólum.
Víxlunarlengd í samskeytum :
K8 = 400 mm. K100 = 500 mm. K12 = 600 mm.
Hliðra skal skeytum í plötu. Sigmál steypu skal vera 50-100 mm.
4,5 - 5,5 % loftblendi skal nota í alla steypu.
Alla steypu skal titra í mótum.
Öll steypa hrærist vandlega í vél 1 1/2 mín.
Nota skal steypuflokk S. 250 í haughús.
Sementsmagn í m3 steypu 300Kg/m3 hið minnsta.

Umhverfisflokkar og steypa

Umhverfisflokkar	Steypuhula 1) mm	steypu-styrkleiki	Lýsing (dæmi)
Óvirkt umhverfi (LA)	15	S120-160	Varið gegn veðri og raka innanhúss, hlöður, geymsl.
Lítið virkt umhv. (NA)	25	S-200-250	Óvarið gegn raka utanhúss fjós m/opnum kjallara
Virkt umhverfi (MA)	30	S250	Tærandi efni. T.d. í lokuðum haughúsum og votheysgeymsl.

1) Steypuhula = fjarlægð járna frá yfirborði steypu.

0007-6000-11

BYGGINGAÞJÓNUSTA BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS BÆNDAHÖLLINNI, HAGATORGI, REYKJAVÍK sími: 5630300	Verk nr: 0611-10 Blað nr: af:
Stóra-Mástunga Breyting á fjárhúsi í geldneytafjós Grunnmynd og snið	Mkv: 1:20 1:100 Dags: 29/12/1998 Breytt: Hannað: S.S. Teiknað: L.Á.