



MÓTTEKID

26 SEPT. 2011


Byggingufulltrú uppsk. Arnassýslu og Fióðhr.

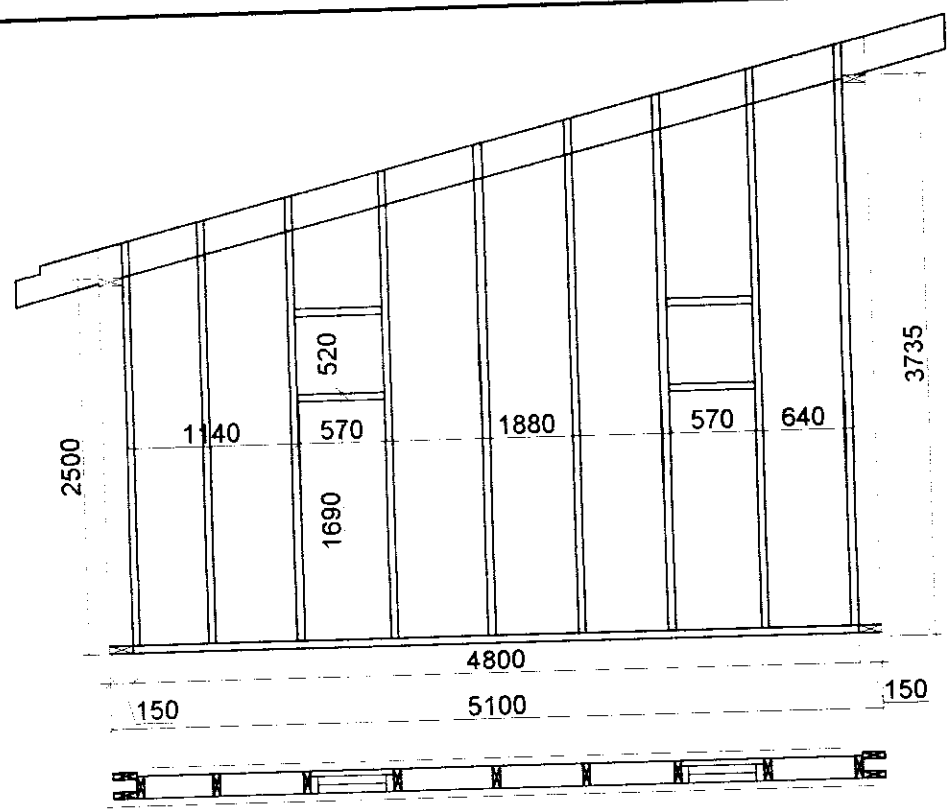


Grind 1

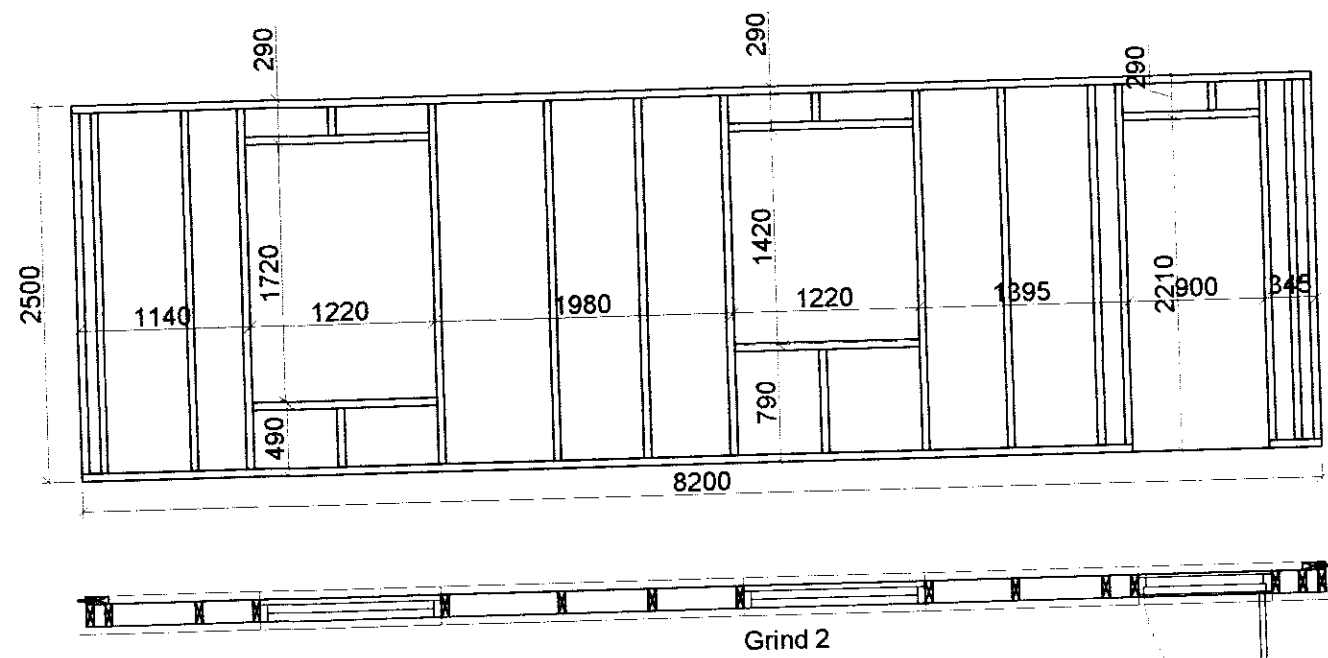


Grind 2

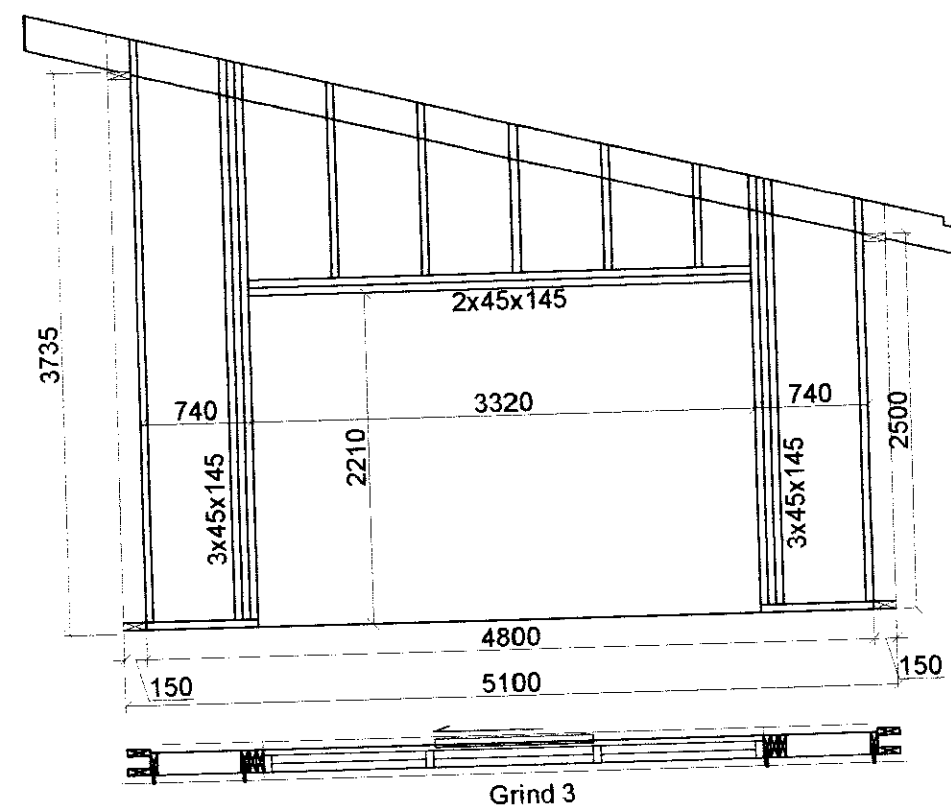


Grind 3

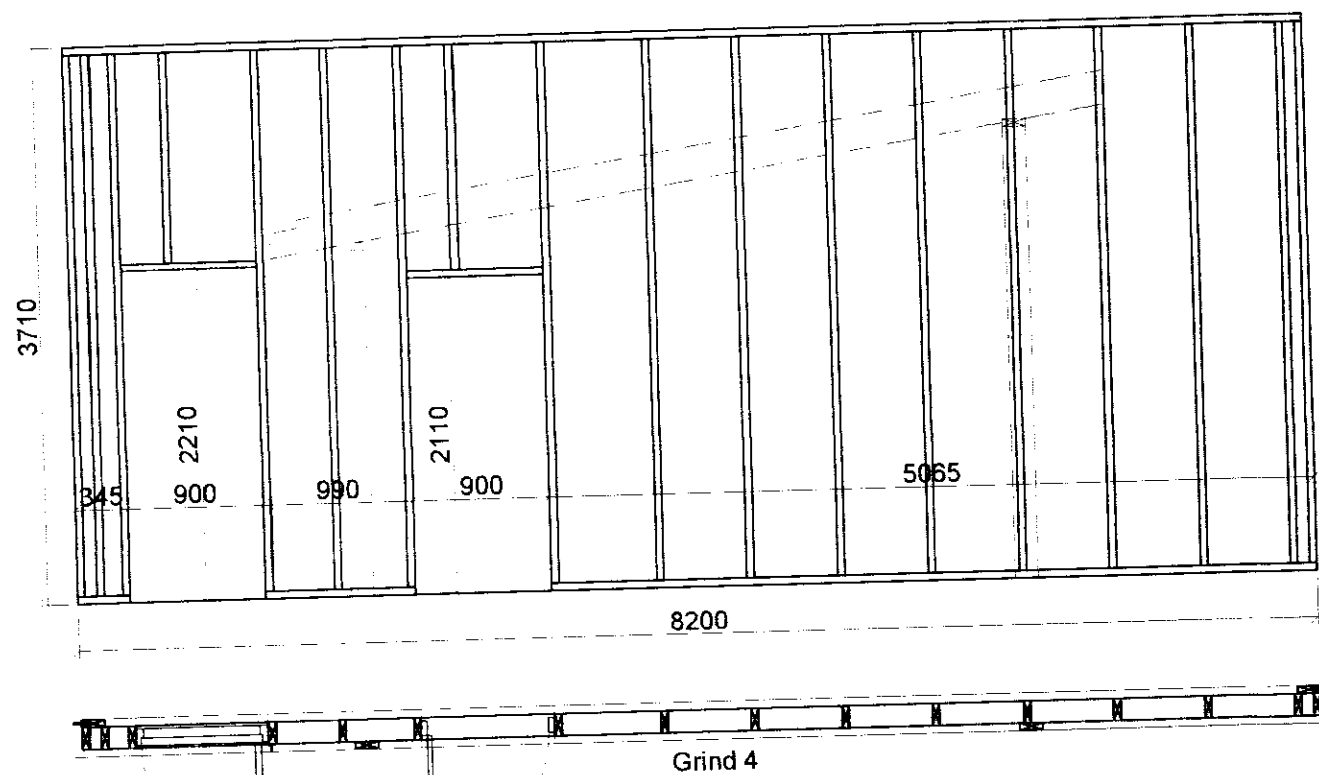


Grind 4

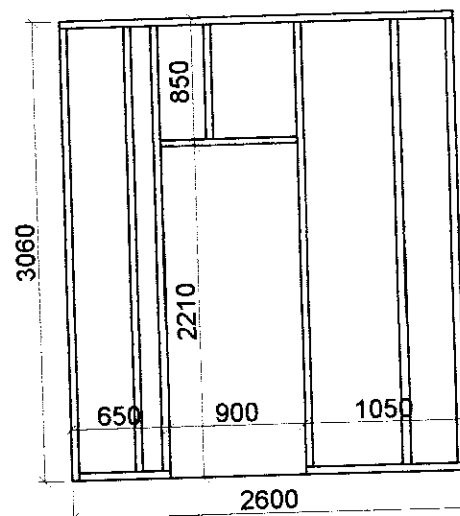


Grind 5

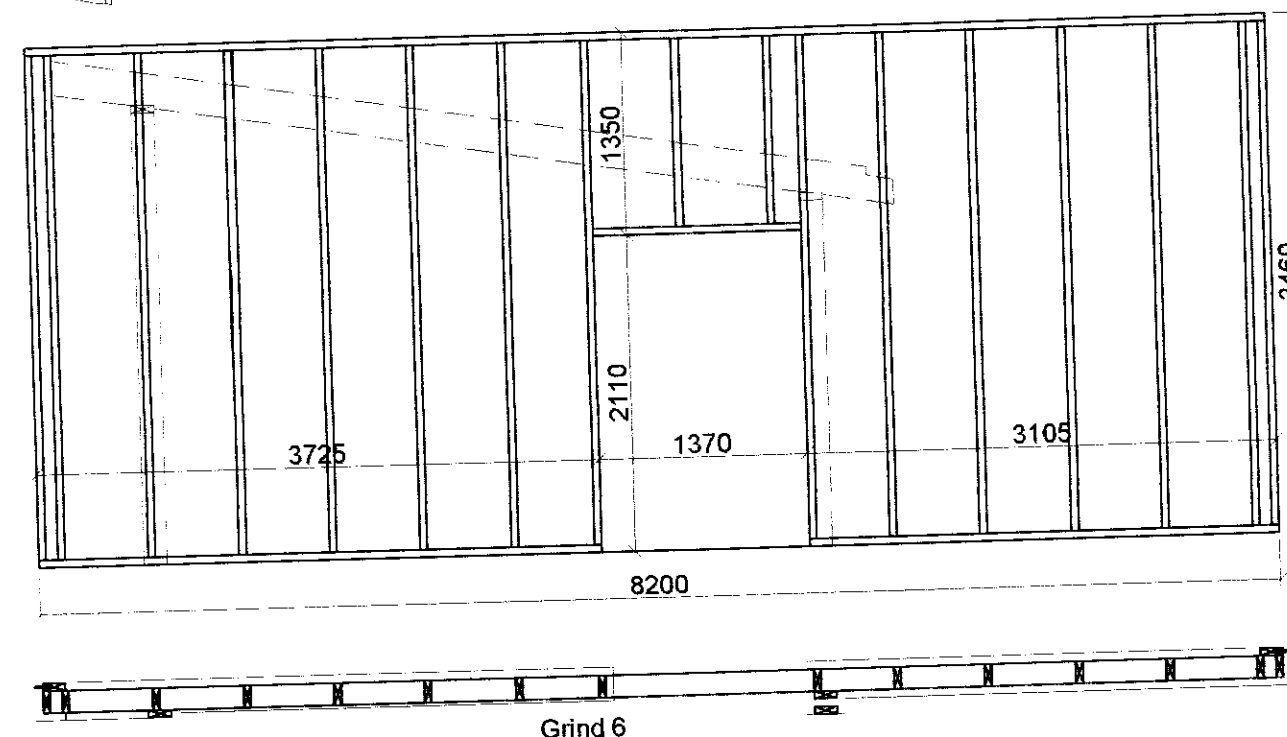


Grind 6

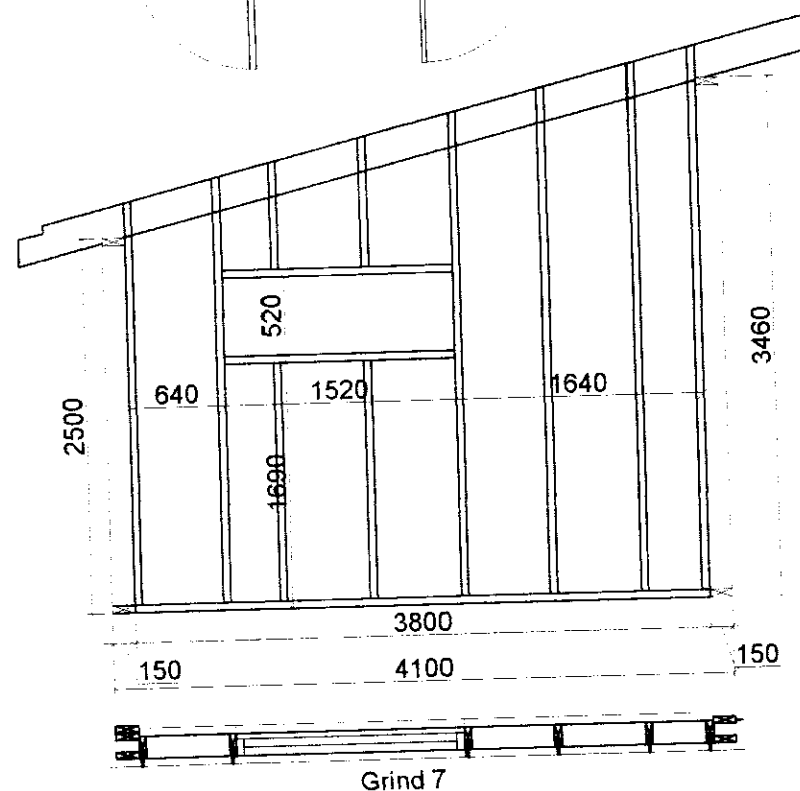


Grind 7

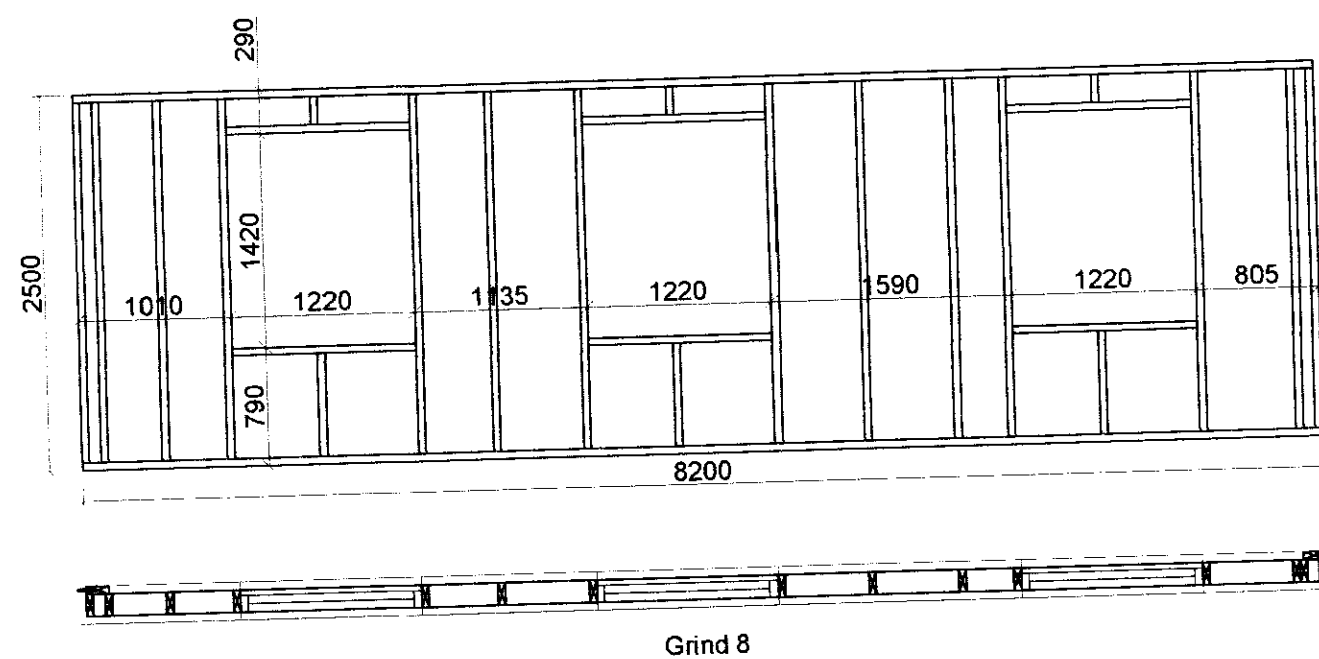

Grind 8

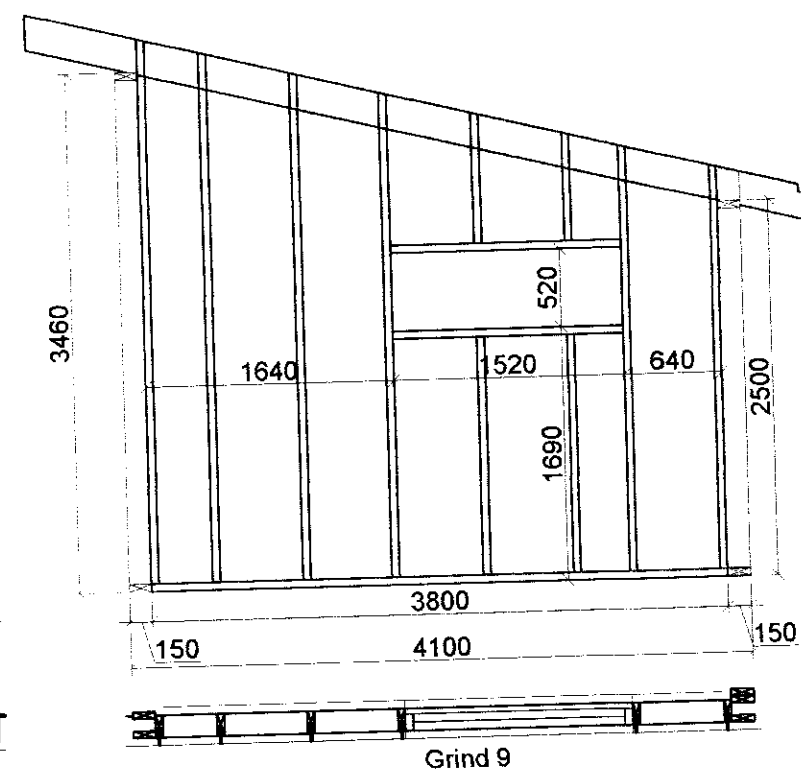

Grind 9

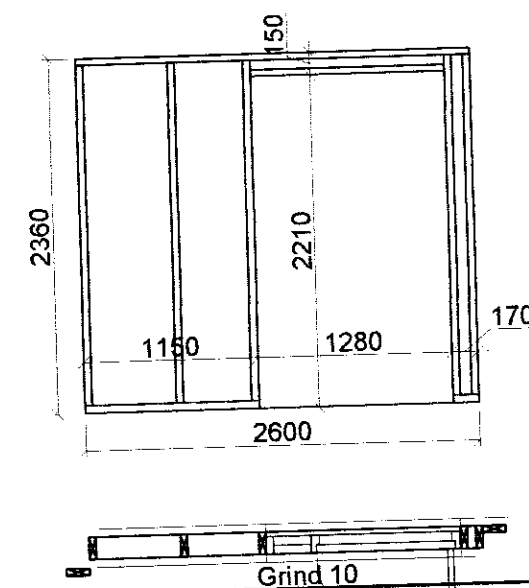

Grind 10

Sperrur á göflum negldar utaná lóðréttar stoðir með 3stk 5"saum pr. stoð.

Grindarefni er úr 48x148 c/c600 og skulu lóðréttar stoðir festast við toppstykki og botnstykki með saumvinklum og neglast með kambsaum.

Grind skal klæða með rakalímdum 9mm krossvið skrúfaður með 5/40 skrúfum c/c150 á hornum en 5/40 skrúfum c/c200 annarstaðar.

Timbur í gæðaflokki T1, allur saumur og tengi "galv". Stál skal vera í flokki S235 Allir boltar í flokki M8,8 Hönnun og framkvæmd verksins skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir.

Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst.

Breytingar			SMALASKYGGNIR 6, GNÚPVERJAH.	
Nr.	Dags.	Nafn	H	HS   T HS   S
			M	1:100
			Nr.	B101
			Dags.	ágríst '11
				090638-4839
				080149-3609
			Aritun aðalhönnuðar: <i>[Signature]</i>	

Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt  
Laugavegi 178, 105 Rvk.  
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701  
Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is

Burðarvirki veggir og þak