Samþ. 6/6 2000

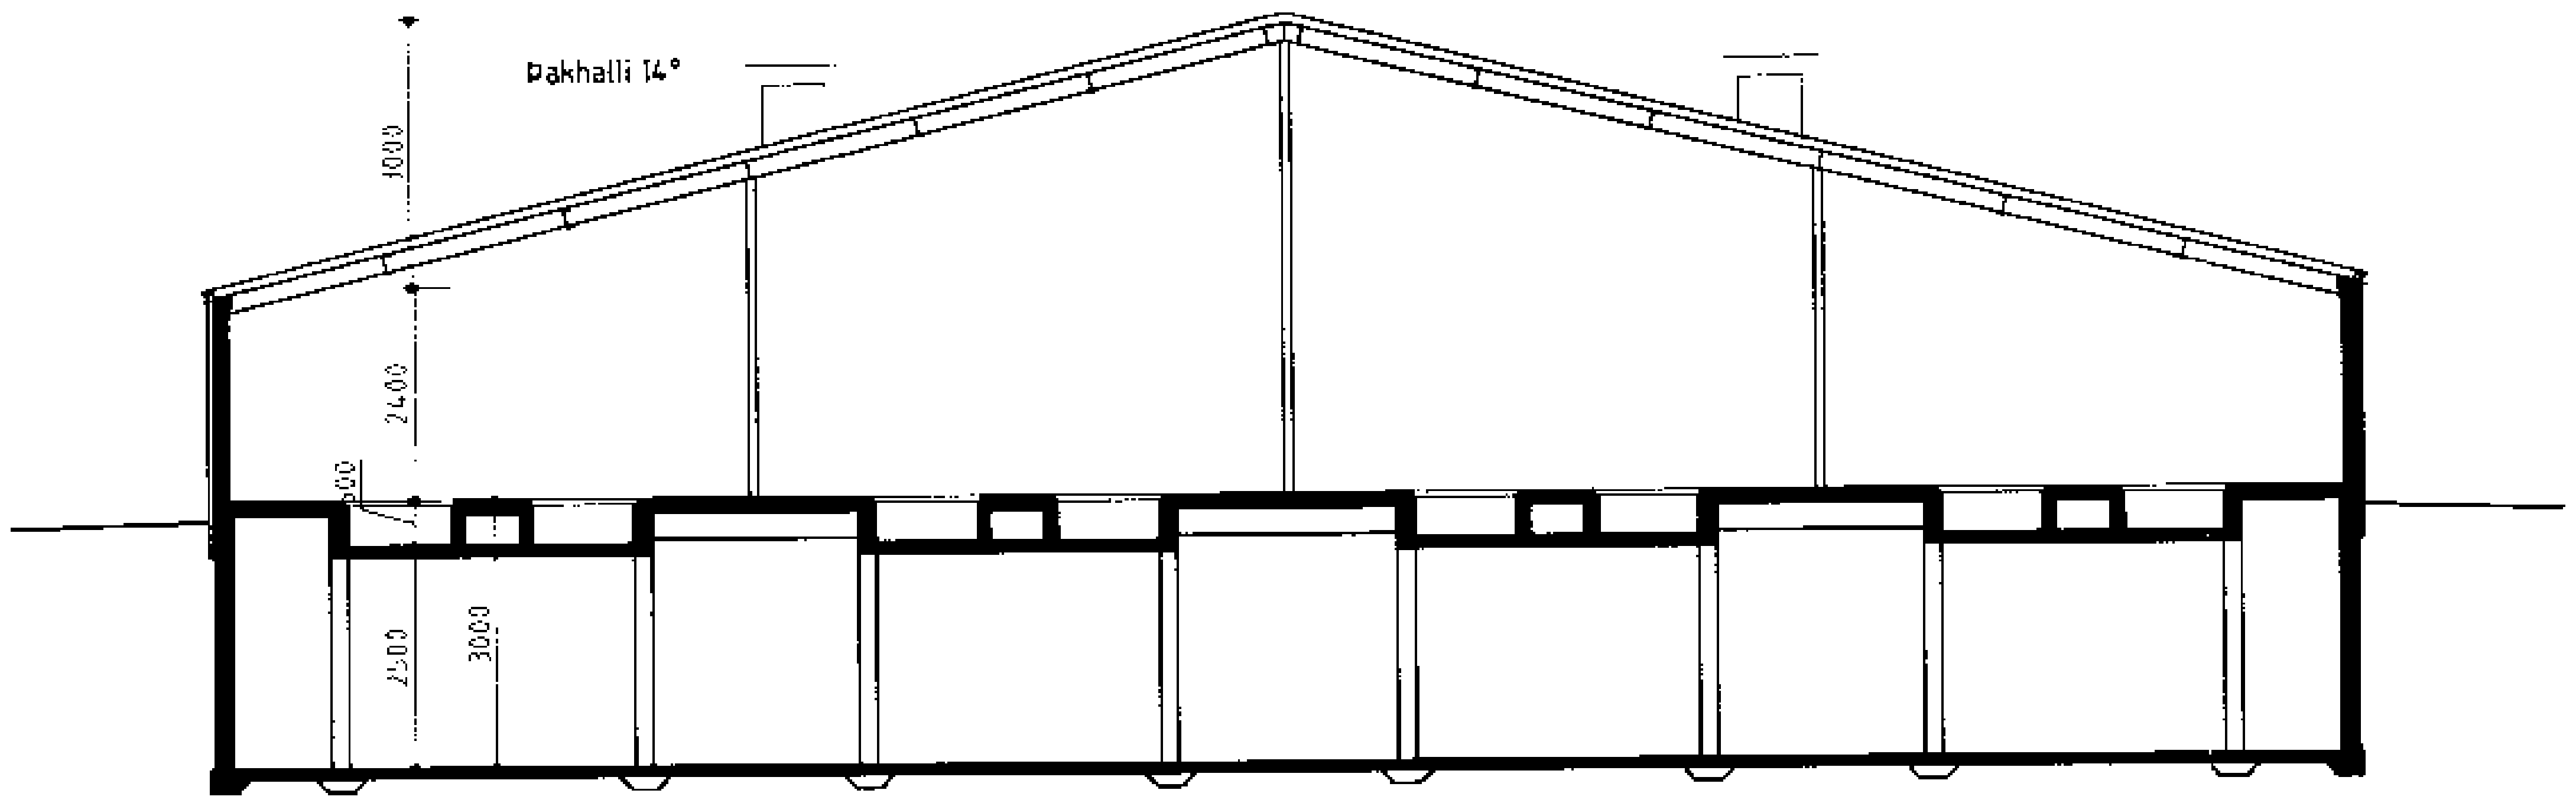

Snið í gotdeild

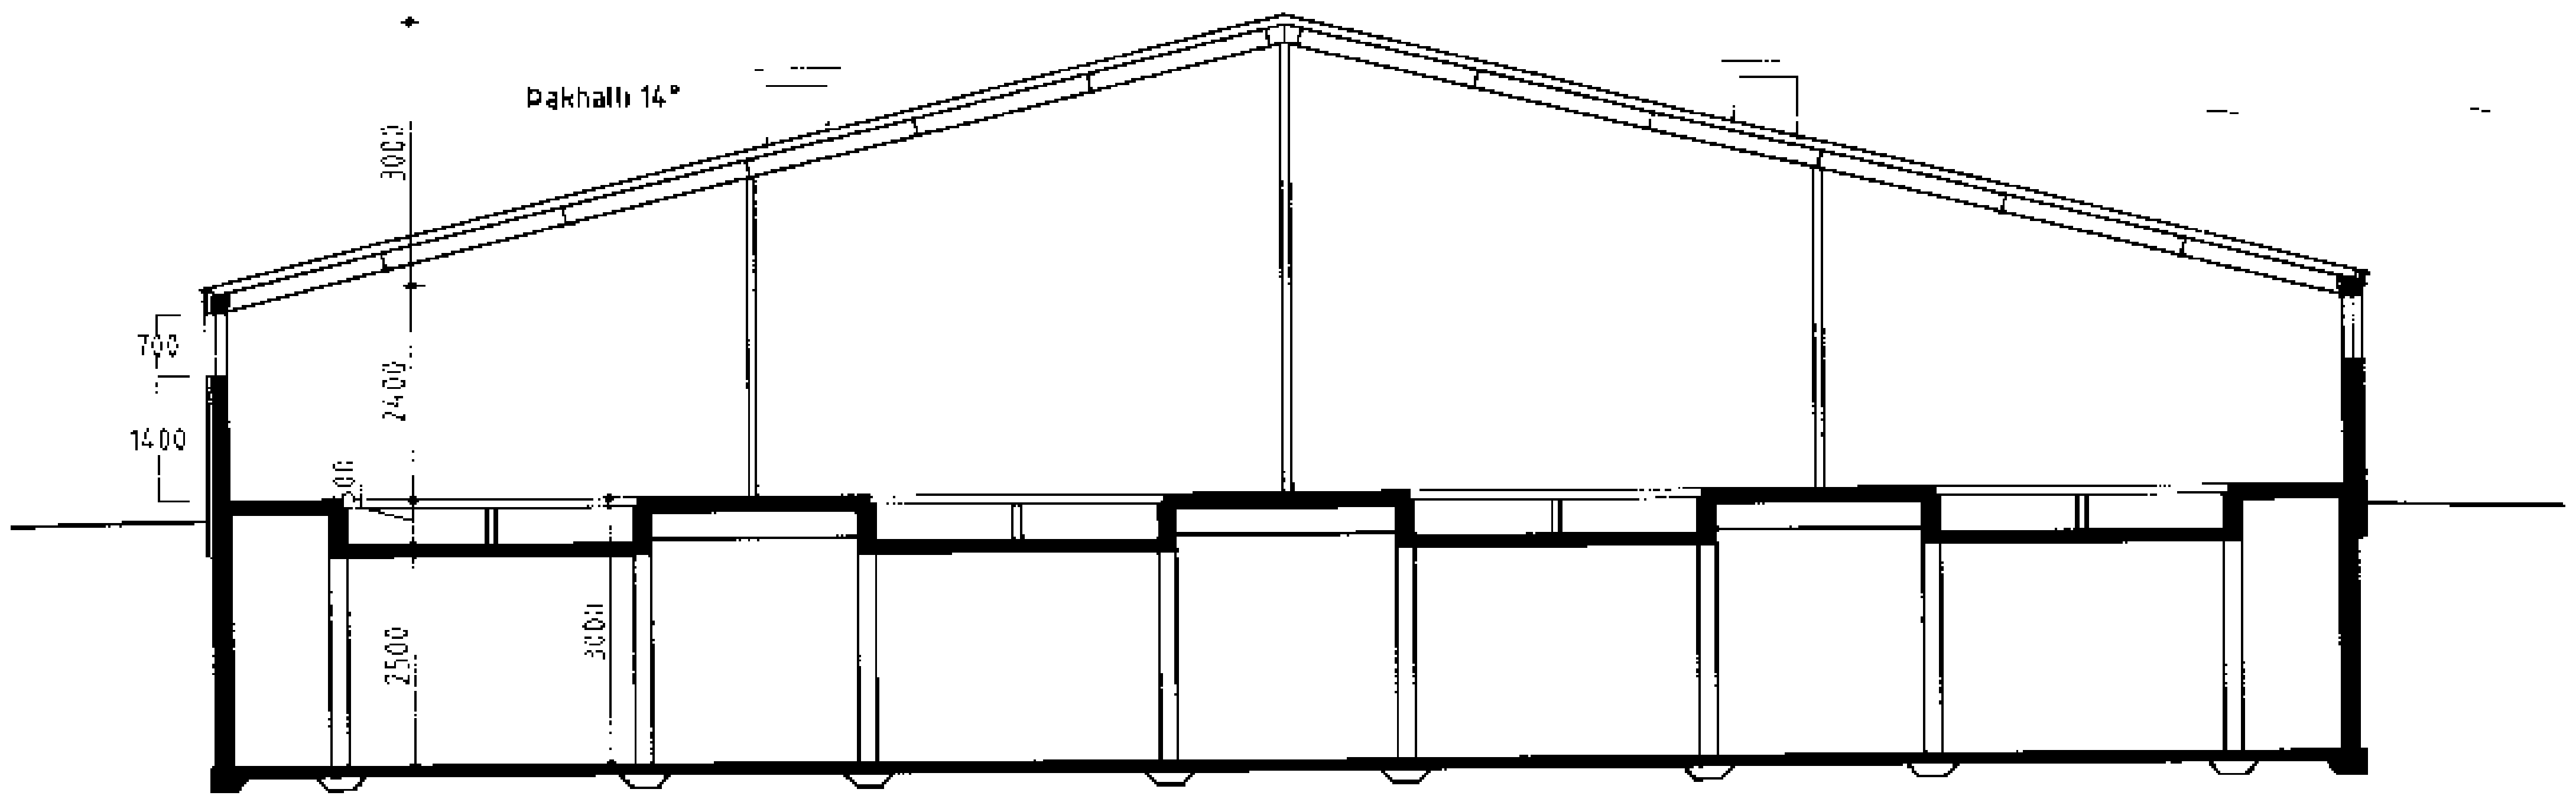

Snið í geldstöðudeild

Stutt byggingarlýsing:
Haughús er steinsteypt, veggi, súlur og bita skal holufylla og sandsementskústa. Burðarbitar í gólfplötu mynda veggi í flórum. Flórbotna skal sléttpússa eftir steypu. Niðurfallsgöt skulu vera 200 - 250 mm í þvermál og í þeim þéttur tappi. Flórveggina skal holufylla og kústa. Gólf í stíum skal steypa með réttum halla og pússa (ekki stálglatta). Í geldstöðudeild eru steinrimlar yfir flórum en steypujárnsristar í gotdeild.

Útveggir hússins eru steinsteyptir, holufylltir og málaðir að innan, einangraðir að utan með 75 mm steinull (þéttull) í trégrind og klæddir með pappa og lituðu bárustáli. Steinsteyptur milliveggur skal ná alveg að þakklæðningu, REIM-120 veggur.

Burðarvirki þaks eru galv. stálsúlur, sperrur úr IPE-stálbitum eða límtrésbitum, langbönd úr galv. stáli eða límtré. Á langbönd er klætt með samlokueiningum (litað stál-úrethan einangrun-litað stál). Þessar einingar skulu vera samþykktar af Brunamálastofnun ríkisins.

Hurðir klæðist með sléttu stáli. Í gluggum skal vera tvöfalt verksmiðjugler.

Loftræsting er vélræn með inntaki og útblæstri í þaki. Staðsetning strompa getur breyst frá teikningu.

Stærð:	Haughús/flórar	1058,1 m^2	3174,3 m^3
	Svínahús:	1163,3 m^2	4536,8 m^3

BYGGINGAÞJÓNUSTA BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS BÆNDAHÖLLINNI, HAGATORGI, REYKJAVÍK sími: 5630300	Verk nr: 0695-40 Blað nr: 4 af
Sléttaból, Skeiðahreppi, Árn. Svínahús Snið	Dags. 31.05.2000 Breytt Mkv. 1 : 100 Hannað: M.S. Teiknað: M.S.