


GRUNNMYND
MKV. 1:50

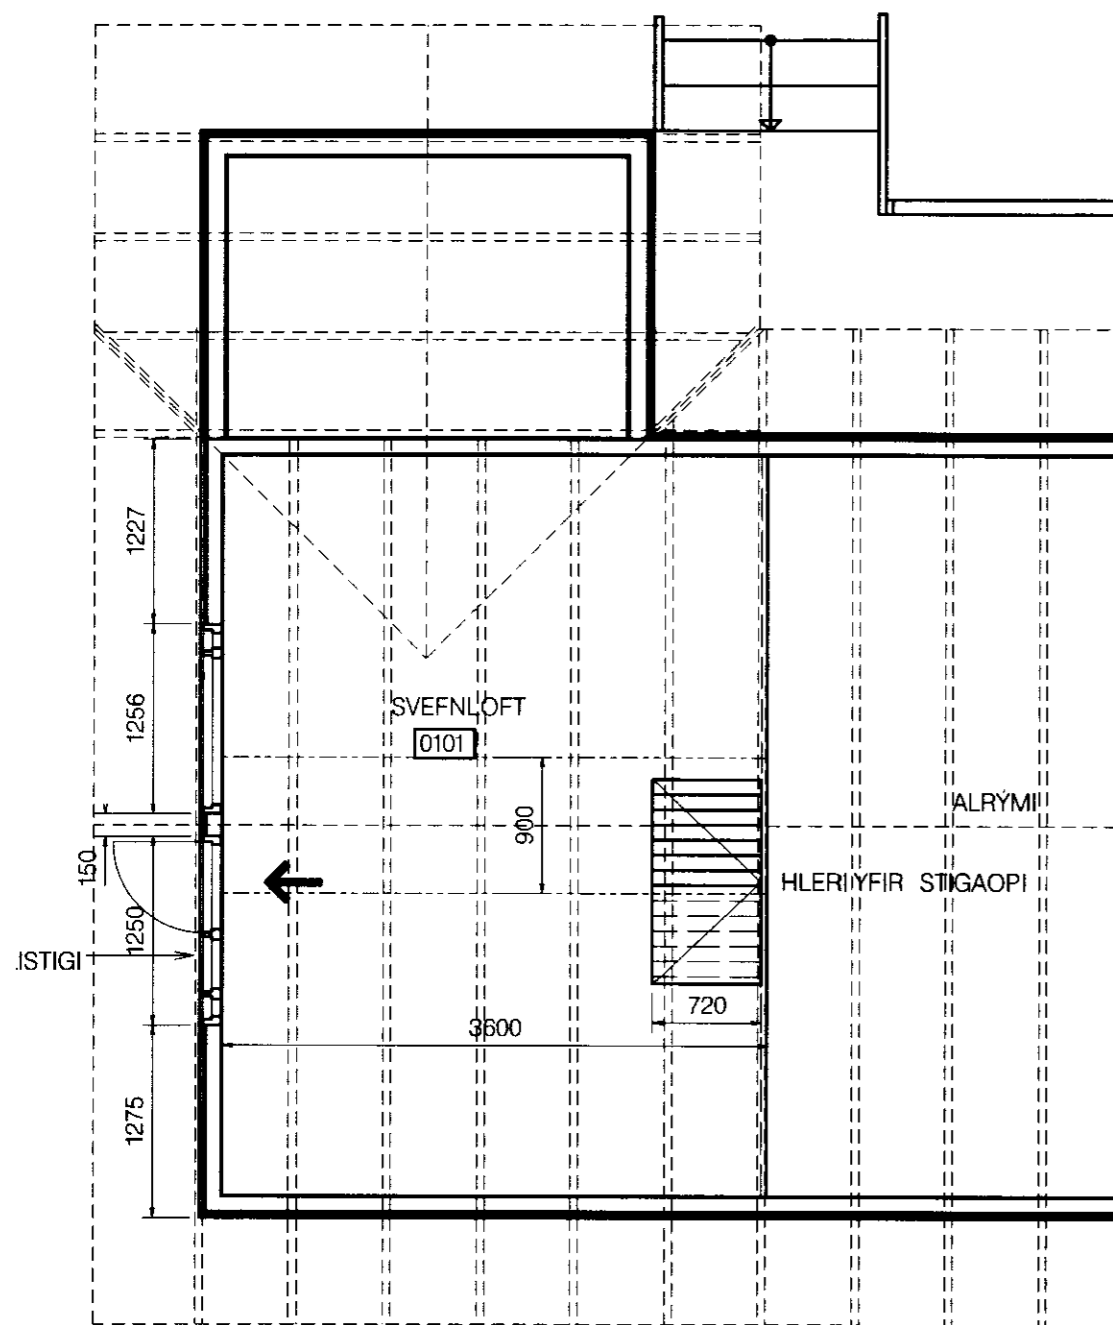

GRUNNMYND SVEFNLOFT
MKV. 1:50

Skýringar

Bygginarlýsing:


Húsið er timburhús, með timburgólfi byggt á timbursúlum. Gólf er einangrad með 150 mm steinullareinangrun.

Burdargrind útveggja er timburstodir 45 x 120 mm. Utaná burdargrind kemur 9 mm krossvíður til afstíngar, þá standandi klæðning 25x150, eins og á núverandi húsi. Burdargrind er einangrad með 120 mm steinull. Innan á grindina kemur 0,20 mm rakavarnarplast, 25 mm rallagnagrind og síðan 12 mm panill.

Þak er byggt upp með sperrum 50 x 150 mm og ofaná þær kemur hefðbundin bordklæðning, þakpappi og bárujárn. Einangrad er milli sperra með 150 mm steinull. Nedan á einangrun kemur 0,20 mm rakavarnarplast og panillklæðning.

Frágangur á olluvel, reykrotri og oliutanki skal vera í samræmi við gildandi byggingareglugerð gr. 192, 193 og 194, leiðbeiningar Brunamálastofnunar og Rannsóknarstofnunar byggingaridnadarins. Í anddyri skal vera duftslökkvitæki 6 kg (ABC). Vid endurnýjun glers í eldra húsi skal setja neydarop í glugga á svefnlofti og fellistiga eða kedjustiga frá svefnloftinu. Einnig skal setja opnanlegt fag í glugga í herbergi.

- Neydarútgangur
- SL Slökkvitæki
- Markalínur salarhæðar = 1,8 m

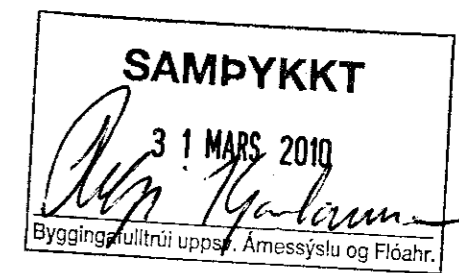

ÚTGÁFUFRILL					
NR:	DAGS.:	SKÝRINGAR:	HA:	YF:	SP:
B1	25.02.10	BYGGINGARTEIKNING	VS		
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:			
<p>Vigfús Sigurðsson Byggingartæknifræðingur f.T.F.I Höfðabrekku 10 – 640 Húsavík Sími 464 2080 Tólvupóstur asdisogvigfus@simnet.is</p>					
HEITI VERKS:					
<p>SUMARHÚS - VIÐBYGGING F-GATA 6 BLÁSKÓGARBYGGÐ</p>					
HEITI TEIKNINGAR:					
<p>GRUNNMYND HÆÐ OG SVEFNLOFT</p>					
DAGS.:	HANNAÐ / TEIKNAD:	TEIKNINGANÚMÉR:			
25.02.10	VS VS	101			
MKV.:	YFIRFARID:				
1:50	A2	VERKNÚMÉR:			
SAMPYKKT / KT:					10.01
					ÚTGÁFA:
					B1