


BORÐSTOFA / GEYMSLA / VERÖND

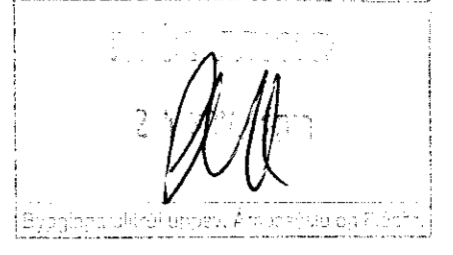

0,9mm áiafella, fémst með burðaráfellum úr 1,5mm
 heitgalvanhúðuðu blikki
 22mm vatnslímdur krossviður
 hæðarklossar c/c 600mm
 asfaltþappi gengur yfir þakbrúinir
 öryggisyrirfall

fræsuð rauf í steypu fyrir frágang þakpappa
 álfiasning, 2.0 klemmulisti festur með og reknagla 6x60
 með ryðfríum kjarna c/c 150,
 klittað í raufina
 jarðvegsdúkur milli einangrunar og fargs

25x75mm lerkilistar í lofti
 í yfirbyggðu aðkomurými.
 Festingar skulu unnar í samráði við
 arkitekta. Gæta skal að millileggi úr
 pappa þannig að listar snerti ekki
 steyp loft

vatnsbretti undir glugga í steypum
 byggingarhlutum úr 10mm þykkri
 blágrýtisflís. Nota skal svart kitti að
 innanverðu.

festing fyrir lerkilista - standandi
 T-prófill úr ryðfríu stáli með ásoðnum
 bolni boltaður í steyp loft

Weland ristargólf í geymslu fest með
 50x50mm stálvinklum sem boltaðir eru í
 steypa vegg

1 03.05 FLASNING Á ÞAKKANTI M. 1:5

3 03.05 FRÁGANGUR VIÐ STEYPT ÞÖK M. 1:5

5 03.05 FRÁGANGUR VIÐ STEYPT ÞÖK M. 1:5

7 03.05 FRÁGANGUR VIÐ STEYPT ÞÖK M. 1:5

2 03.05 FLASNING Á ÞAKKANTI M. 1:5

4 03.05 FRÁGANGUR VIÐ STEYPT ÞÖK M. 1:5

6 03.05 FRÁGANGUR VIÐ STEYPT ÞÖK M. 1:5

8 03.05 FRÁGANGUR VIÐ STEYPT ÞÖK M. 1:5

BREYTING: DAGS: EFNÍ BREYTINGAR:

Mál og aðstæður athugist á staðnum áður en smíði hefst.
 Ekki skal mæla af teikningum.
 Ósamræmi í teikningum tilkynnist verkefnisstjóra.

VERKTEIKNING

FRÍSTUNDAHÚS ORLOFSSJÓÐS BHM Í BREKKUSKÓGI - HÚS 18 OG HÚS 19

uppdráttur: Lóóréttaðir sneiðingar - deili
 mælikvarði: 1:5
 dags: 20102010 - BLAÐSTÆRD A2
 verkkaupi: BHM

05.07